


### AWHP 11 MR/TR

### AWHP 16 MR/TR

#### 1. ODTOK KONDENZÁTU DO ODPADU


#### 2. ODTOK KONDENZÁTU DO TRATIVODU

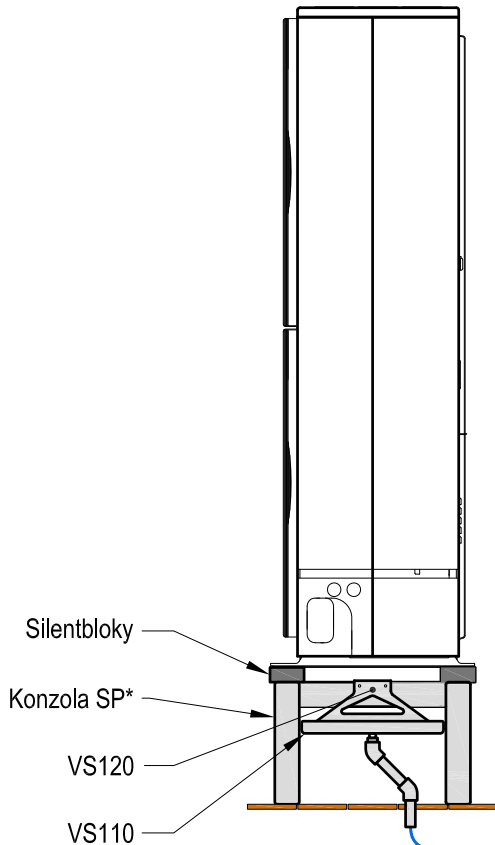

**!** Odtok kondenzátu musí být vyhříváný (topný kabel PFP)

**!** Odpadní potrubí musí mít teplotní odolnost min 100°C

Zaústit do kanalizace

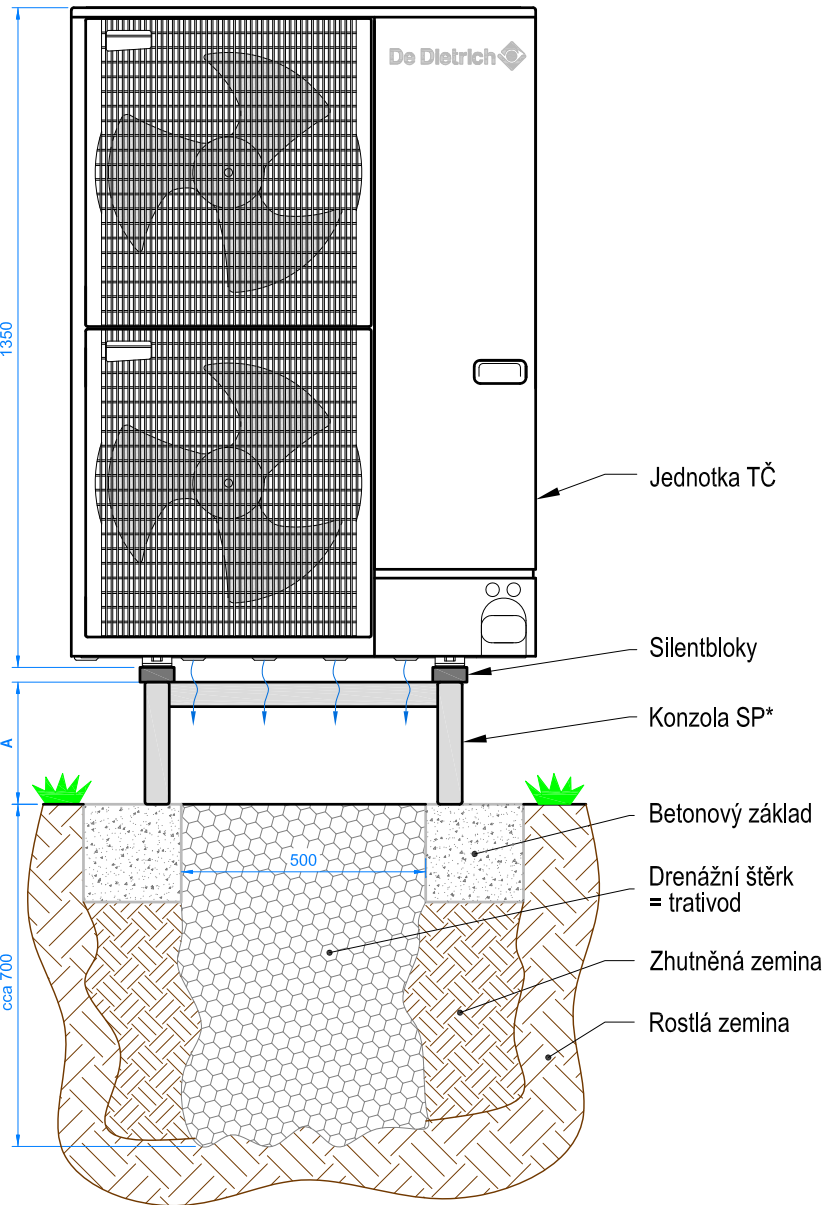

Typ konzoly*	A [mm]
SP700	250
SP740	400



Výšku konzoly volte tak, aby vrtule ventilátoru byla nad obvyklou výškou sněhové pokrývky!

