



SPALINOVÉ SYSTÉMY

PŘIPOJENÍ VZDUCHU/SPALIN U KOTLŮ S UTĚSNĚNOU A TLAKOVOU SPALOVACÍ KOMOROU

- Klasifikace a výběr..... str. 2 a 3
- Předpisy a doporučení.....str. 4 až 11
- Různé konfigurace použité u kotlů De Dietrichstr. 12 až 84
- Seznam a případy použití veškerých dostupných příslušenství spalinových systémů.....str. 85 až 91

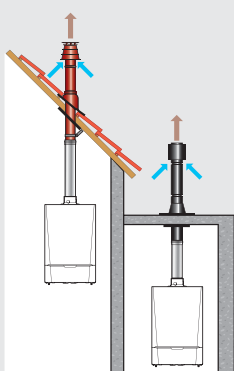

Konfigurace
vertikálního odkouření

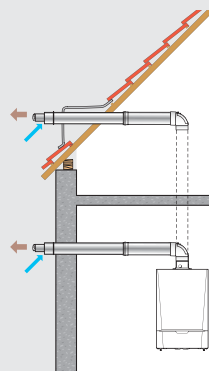

Konfigurace
horizontálního odkouření



Příslušenství
spalinových systémů



Spalinové systémy,
které máme v nabídce,
nesou označení CE

Tato brožura „SPALINOVÉ SYSTÉMY“ shrnuje veškeré technické informace a příslušné předpisy vztahující se k přívodu vzduchu a odvodu spalin u kotlů společnosti DE DIETRICH, fungujících v režimu nuceného odtahu spalin:


- typ B: spalovací vzduch odebírán z prostoru instalovaného kotle,
- typ C: spalovací vzduch odebírán z venkovního prostoru.

V závislosti na **konfiguraci zvolené na straně 2**, usnadňuje její koncepcí výběr jednotlivých příslušenství potřebných pro připojení vzduchu/spalin u příslušných kotlů De Dietrich.

Tabulka na straně 3 odkazuje na příslušnou stranu dle typu kotle a typu konfigurace; na každé z těchto stran je uvedeno minimální potřebné a povinné příslušenství pro požadovanou konfiguraci, označené číslem balení a objednávacím číslem a je rovněž zobrazeno na rozměrových schématech. Ostatní příslušenství je uvedeno na stranách 78 až 84, včetně čísla balení a rozměrových schémat.

Na konci brožury naleznete tabulku shrnující veškerá dostupná příslušenství pro spalinové systémy seřazená dle čísla balení s uvedením jejich uplatnění.

KLASIFIKACE A VÝBĚR

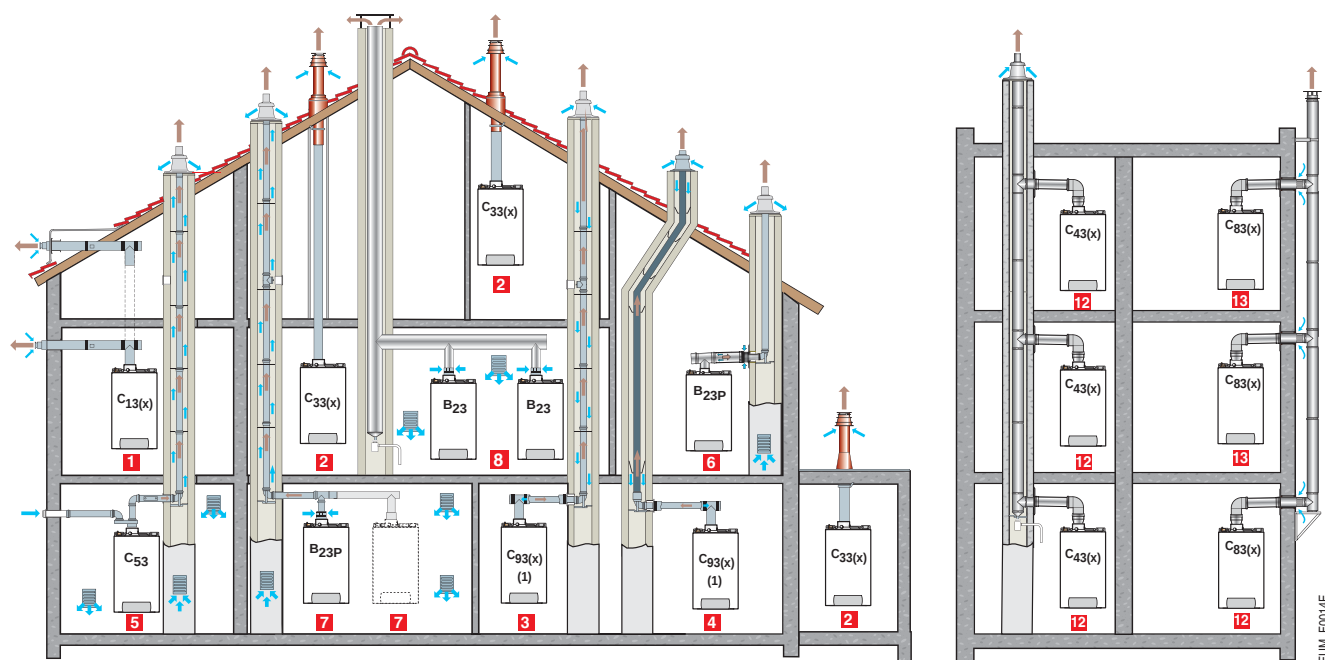

Typ	Klasifikace	Typ potrubí vzduch/spaliny:	Zvláštnosti	Poznámky	Povinná homologace*
1	C _{12(x)} C _{13(x)}	koncentrické	horizontální zakončení	tzv. odkouření	ANO
2	C _{32(x)} C _{33(x)}	koncentrické	vertikální zakončení	střešní vývod	ANO
3	C _{92(x)} C _{93(x)} (1)	- koncentrické v prostoru kotleny nebo v místnosti s kotlem - jednoduché vyvedené do komína	pevná potrubí	spalovací vzduch veden protiproudem do komína	ANO
4	C _{92(x)} C _{93(x)} (1)	- koncentrické v prostoru kotleny nebo v místnosti s kotlem - jednoduché vyvedené do komína	flexi potrubí		
5	C ₅₂ C ₅₃	jednoduché oddělené	adaptér bi-flux	oddělená potrubí	ANO
6	B _{22p} B _{23p}	jednoduché, vedené do komína, s přetlakem	pevná a/nebo flexi potrubí	spalovací vzduch nasáván pomocí mřížky ve stěně místnosti s kotlem	NE
7	B _{22p} B _{23p}	jednoduché, vedené do komína, s přetlakem	instalace v kaskádě		
8	B ₂₂ B ₂₃	jednoduché, vedené do komína, s podtlakem	samostatný kotel nebo instalace v kaskádě		
12	C _{42(x)} C _{43(x)}	- společné, koncentrické s vedením do komína - koncentrické v prostoru kotleny/v místnosti s kotlem	pevná potrubí	označení LAS	**
13	C _{82(x)} C _{83(x)}	- společné jednoduché s venkovní izolací - koncentrické v prostoru kotleny/v místnosti s kotlem	pevná potrubí	označení LAS	**

(1) C_{93(x)}: původně C_{33(x)}

KLASIFIKACE A VÝBĚR

Klasifikace a výběr	str. 2
Předpisy a doporučení	str. 4

	Typové konfigurace navrhované pro kotle De Dietrich		1 C _{12(x)} C _{13(x)}	2 C _{32(x)} C _{33(x)}	3 C _{92(x)} C _{93(x)}	4 C _{92(x)} C _{93(x)}	5 C ₅₂ C ₅₃	6 B _{22s} B _{23s}	7 B _{22s} B _{23s}	12 C _{42(x)} C _{43(x)}
Byty, rodinné domy	Mikrokogenerace									
	HYBRIS POWER MCE ***	Hliník, PPs	s. 12	s. 13	s. 14	s. 15	s. 16	s. 17/18	–	–
	Kondenzační kotle									
	QUADRODENS DUC 25-..	Hliník, PPs	s. 20	s. 21	s. 22	s. 23	s. 24	s. 25/26	–	–
	MODULENS G® AGC 15, 25, 35	Hliník, PPs	s. 20	s. 21	s. 22	s. 23	s. 24	s. 25/26	–	s. 27
	TWINEO EGC 17/29, 25	Hliník, PPs	s. 20	s. 21	s. 22	s. 23	s. 24	s. 25/26	–	s. 27
	INNOVENS MCA 10, 15, 25, 35, MCA 25/28 MI, 25/28 BIC	Hliník, PPs	s. 20	s. 21	s. 22	s. 23	s. 24	s. 25/26	–	s. 27
	NANEO EMC-M	Hliník, PPs	s. 28	s. 29	s. 30	s. 31	s. 32	s. 33/34	–	s. 35
	VIVADENS MCR...	Hliník, PPs	s. 36	s. 37	s. 38	s. 39	s. 40	s. 41/42	–	s. 43
	Klasické kotle									
	ZENA MS... FF	Hliník	s. 54	s. 55-56	–	–	s. 57	–	–	s. 58
	Kondenzační kotle									
	MODULENS O® ***	Hliník, PPs	s. 60	s. 61	s. 62	s. 62	–	s. 63	–	–
	GTU C 120/1200 ***	Hliník, PPs	–	–	–	–	–	s. 67	–	–
	GTU C 120/1200 FF ***	Hliník, PPs	s. 64	s. 65	s. 66	s. 66	–	–	–	–
	WINGO SFC 25 (E), 1025 (E) ***	Hliník, PPs	–	–	–	–	–	s. 67	–	–
	WINGO SFC 25 (E) FF, 1025 (E) FF ***	Hliník, PPs	s. 64	s. 65	s. 66	s. 66	–	–	–	–
	Klasické kotle									
	GTU 124/1204 FF	Nerez	s. 68	s. 69	–	–	–	–	–	–
Bytové domy a sektor služeb	Kondenzační kotle									
	ELIDENS DTG 130-45	Hliník, PPs	s. 44	s. 45	s. 46	s. 47	s. 49	s. 50/51	–	–
	ELIDENS DTG 130-65/90/115	Hliník, PPs	s. 44	s. 45	s. 46	s. 48	s. 49	s. 50/52	–	–
	C 230 ECO	Hliník, PPs	s. 70	s. 71	–	–	–	s. 72-73	s. 74	–
	C 330 ECO	Hliník, PPs	–	s. 75	–	–	s. 76	s. 77	s. 77	–
	C 630 ECO	Hliník, PPs	–	s. 75	–	–	s. 76	s. 77	s. 77	–
	INNOVENS PRO MCA 45	Hliník, PPs	s. 44	s. 45	s. 46	s. 47	s. 49	s. 50/51	s. 53	–
	INNOVENS PRO MCA 65/90/115	Hliník, PPs	s. 44	s. 45	s. 46	s. 48	s. 49	s. 50/52	s. 53	–
	Klasické kotle									
	MS... FF	Hliník	s. 54	s. 55-56	–	–	s. 57	–	–	s. 58

Upřesnění: - písmeno "x" znamená, že žádná součást systému spalín, která je pod tlakem, není v přímém kontaktu s okolním vzduchem v místnosti (uplatňováno především v Německu),
- rozdíl v označení C..2 a C..3, spočívá pouze v umístění ventilátoru nuceného proudění vůči spalovací komoře (C..2: umístěn za spalovací komorou; C..3: umístěn před spalovací komorou).

* Homologace týkající se kotlů typu C:

Podle platných norem ČSN EN 483 (případně ČSN EN 677 resp. ČSN EN 15287-2) a ČSN 73 4201, vztahujících se na plynové a palivové kotle typu C1.., C3.., C9 a C5.., musí být tyto kotle instalovány spolu s homologovaným potrubím přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalín, včetně jejich zakončení.

** V případě konfigurace systému LAS, musí být kotel povinně vybaven uzavírací spalínovou klápkou homologovanou pro daný typ kotle:

- z výroby je tato součástí kotlů NANEO, MODULENS G, TWINEO, INNOVENS MCA a INNOVENS PRO MCA
- jako volitelné příslušenství pro kotle VIVADENS MCR, ELIDENS DTG 130...EcoNOx Plus a C 230 ECO

*** Do ČR se nedovází

PŘEDPISY A DOPORUČENÍ

Hlavní referenční dokumenty: TPG 800 00 - TPG 800 01 - ČSN 73 4201 - ČSN EN 483 - ČSN EN 677 - ČSN EN 15287-1 a 2 - TPG 704 01.

Zařízení typu C lze instalovat ve všech typech prostor, bez ohledu na jejich velikost, a to i v případě, že se v těchto prostorech nenachází okno ani větrací otvor.

Při připojení potrubí vedeného komínem typu B₂₂ a B_{23p} jakož i u odděleného potrubí typu C₅₂ a C₅₃, která jsou pod tlakem, je třeba:

- instalovat tato potrubí z vnější strany, nebo
- instalovat tato potrubí do vnitřní vyzděné větrané šachty

Toto větrání musí být zajištěno:

- pomocí větracího otvoru umístěného ve spodní části, s nasáváním vzduchu ze společných větraných prostor nebo přímo zvenku
- a pomocí větracího otvoru umístěného v horní části s vyústěním ven

Minimální velikost účinného průřezu těchto otvorů musí být 100 cm² (celkově).

Pomocí snímatelných částí této větrací šachty musí být umožněn vstup pro kontrolu potrubí po celé jeho délce.

Kotel musí být připojen v souladu s platnými předpisy, tzn., že musí být použito potrubí určené k odvodu spalin s přetlakem. Toto potrubí musí být nepropustné a odolné vůči korozi a musí splňovat následující požadavky:


- zařízení musí být instalována tak, aby nebylo možno měnit jejich pozici vůči systému odvodu spalin, a to ani po provedení údržby
- zařízení včetně připojovacího potrubí musí zůstat přístupné a musí být možná jeho demontáž za účelem jeho údržby či opravy
- zařízení typu C_{12x}, C_{13x}, C_{32x}, C_{33x}, C_{93x}, C₅₂ a C₅₃ lze uvést do provozu pouze v kombinaci s vybavením, které je uvedeno, spolu s příslušnými objednávacími čísly, v této brožůře a v návodu k instalaci nebo jinými certifikovanými díly, určenými k tomuto účelu
- všechny kondenzační plynové i palivové kotle jsou rovněž homologovány v provedení B_{22p} a B_{23p}. Proto mohou být připojeny k jednoduchému potrubí, kdy je spalovací vzduch nasáván pomocí vnější mřížky umístěné na stěně místnosti s kotlem.

Pro tyto typy připojení je nutno povinně použít spalínový systém odpovídající ČSN 73 4201. V naší nabídce jsou k dispozici vhodné systémy.

PRO KOTEL NA TOPNÝ OLEJ, POUŽÍVANÝ V DOMÁCNOSTI:

Další doporučení a pokyny:

- 1) týkající se umístění a přilehlých stěn:
 - sousední zeď bez otvoru:
 - s deflektorem: 2 m
 - bez deflektoru: 8 m
 - sousední zeď s otvorem:
 - s deflektorem: 5 m
 - bez deflektoru: 8 m
- 2) týkající se průchodu nebo přístupu:
 Pokud je vývod odkouření umístěn méně než 1,8 m od země, je nutná montáž koše s deflektorem.

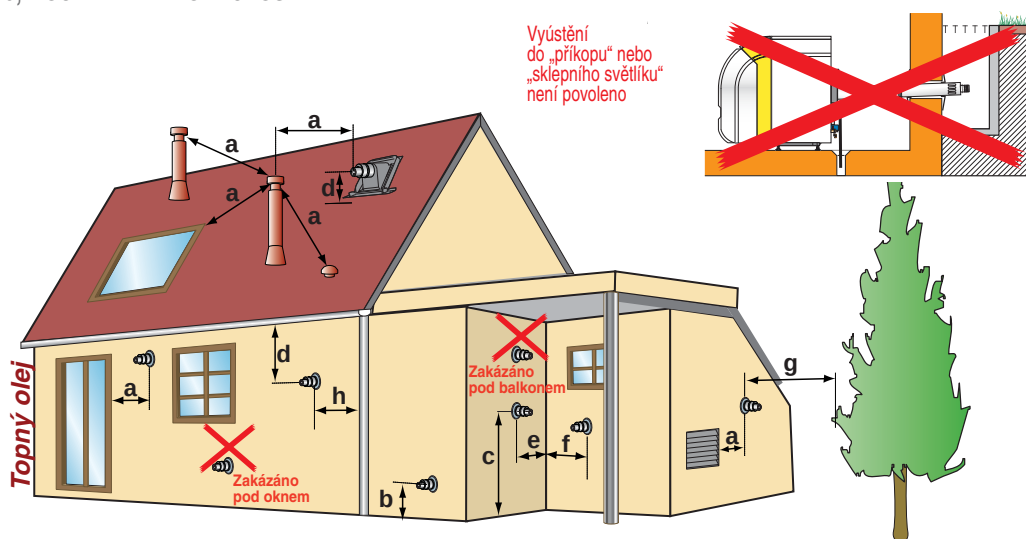

Označení	a	b	c	d	e	f	g	h
Požadovaná vzdálenost (m)	1,00	0,50	1,80	0,30	3,00	0,80	2,00	0,10
Povinnost či doporučení	povinnost	povinnost	povinnost	doporučení	doporučení	doporučení	doporučení	doporučení
Upřesnění a detaily umístění	Minimální vzdálenost od osy otvoru na odvod spalin ke všem otvorům a vstupům vzduchu	Minimální vzdálenost od osy otvoru na odvod spalin k zemi	Minimální vzdálenost od soukromé či veřejné cesty, vyjma případu, kdy je použit deflektor a zabezpečení	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od okraje střechy	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od zdi přiléhající v úhlu 90° s otvorem či vstupem vzduchu	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od zdi přiléhající v úhlu 90° bez otvoru či vstupu vzduchu	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od jakékoli vegetace	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od okapu nebo vertikálního potrubí

PŘEDPISY A DOPORUČENÍ


PRO KOTEL S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU O VÝKONU < 30 kW S PROVOZEM NA ZEMNÍ PLYN NEBO PROPAN:

Další doporučení a pokyny:

- týkající se umístění a přilehlých stěn:
 - sousední zeď bez otvoru:
 - s deflektorem: 2m
 - bez deflektoru: 8m
 - sousední zeď s otvorem:
 - s deflektorem: 5m
 - bez deflektoru: 8m

- týkající se průchodu nebo přístupu:

Pokud je vývod odkouření umístěn méně než 1,8m od země, je nutná montáž koše a deflektoru.

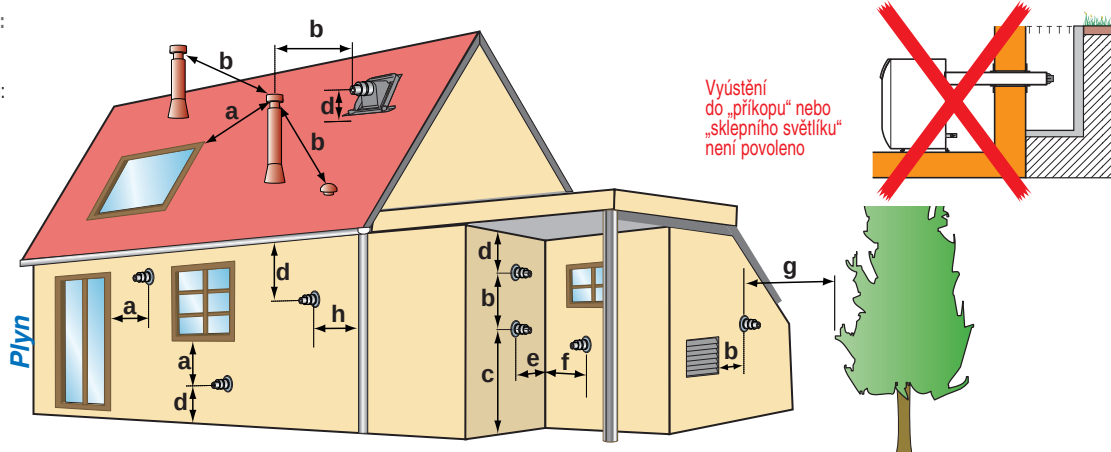

Označení	a	b	c	d	e	f	g	h
Požadovaná vzdálenost (m)	0,40	0,60	1,80	1,00	1,00	0,15	2,00	0,10
Povinnost či doporučení	povinnost	povinnost	povinnost	povinnost	doporučení	doporučení	doporučení	doporučení
Upřesnění a detaily umístění	Minimální vzdálenost od osy otvoru na odvod spalin ke všem otvorům	Minimální vzdálenost od osy otvoru na odvod spalin ke všem otvorům vstupu vzduchu	Minimální vzdálenost od soukromé či veřejné cesty, výjma případu, kdy je použit deflektor a zabezpečení	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od země a/nebo od střešy či okraje balkonu	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od zdi přiléhající v úhlu 90° s otvorem či vstupem vzduchu při 0,15, je-li instalován deflektor	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od zdi přiléhající v úhlu 90° bez otvoru či vstupu vzduchu	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od jakékoli vegetace	Vzdálenost otvoru na odvod spalin od okapu nebo vertikálního potrubí

POKYNY PRO INSTALACI KOTLE S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU O VÝKONU ≥ 30 kW, S PROVOZEM NA ZEMNÍ PLYN NEBO PROPAN U PRŮMYSLÝCH STAVEB

Další doporučení a pokyny:

- Z fasády, kde se nachází otvory či vstupy vzduchu, nejsou přípustné žádné vývody
- Maximální povolené výkony byly zredukovány takto:
 - max. 100 kW u horizontálního výstupu
 - max. 2000 kW u vertikálního výstupu

Popisek:




→ $P_u \leq 100 \text{ kW}$

→ $P_u \leq 2000 \text{ kW}$

Kotelna

✗ Případ, kdy je vyústění zakončení uzavřeného zařízení zakázáno

■ Slepá fasáda

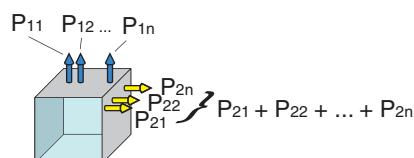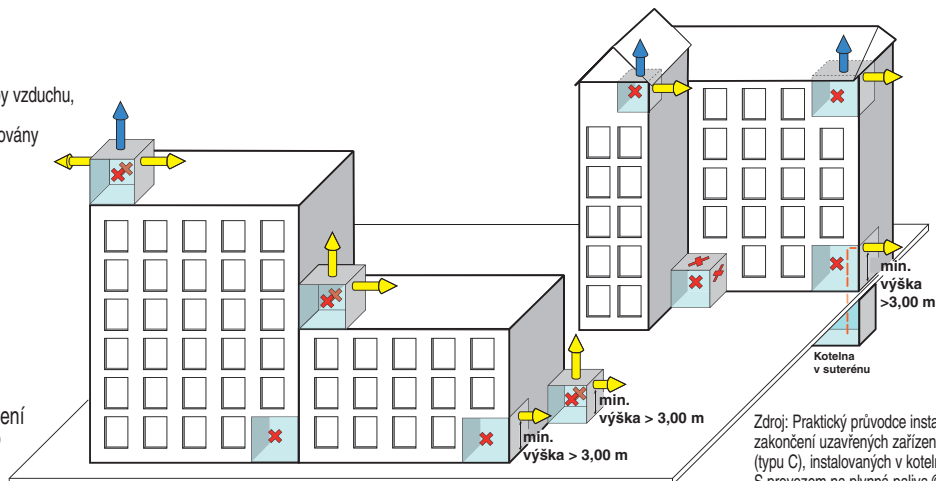

Více horizontálních a vertikálních výstupů		
	V horní části budov	u paty budovy
$P_{11} + P_{12} + \dots + P_{1n}$	$\leq 2000 \text{ kW}$ a $\leq 2000 \text{ kW} - (P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n})$	$\leq 250 \text{ kW} - (P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n})$
$P_{21} + P_{22} + \dots + P_{2n}$	$\leq 250 \text{ kW}$	$\leq 250 \text{ kW}$

Horizontální a vertikální výstup		
	V horní části budov	u paty budovy
$P_1 \text{ max.}$	$= 2000 \text{ kW} - P_2$	$= 250 \text{ kW} - P_2$
$P_2 \text{ max.}$	$= 100 \text{ kW}$	$= 100 \text{ kW}$

FUMI_F0001

FUMI_F0044A

HORIZONTÁLNÍ/VERTIKÁLNÍ ODKOUŘENÍ

POUŽITÍ KONCENTRICKÝCH KOAXIÁLNÍCH POTRUBÍ

V souladu s normou ČSN 73 4201 musí být zakončení systému pro odvod spalin vyvedeno horizontálně/vertikálně směrem ven.


Otvory na odvod spalin všech zařízení musí být umístěny v souladu s pokyny uvedenými na stranách 4 a 5 této brožury a dále platnými závaznými předpisy.

Vzhledem k technickým vlastnostem tohoto typu konfigurace (zařízení s uzavřeným spalovacím okruhem) není zapotřebí žádné odvětrávání na přívodu spalovacího vzduchu či odvodu spalovaných látek.

1 HORIZONTÁLNÍ ODKOUŘENÍ

Zakončení přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin musí být na fasádě umístěno více než 2,0 m nad zemí u spotřebičů


C_{12x}, C_{13x}

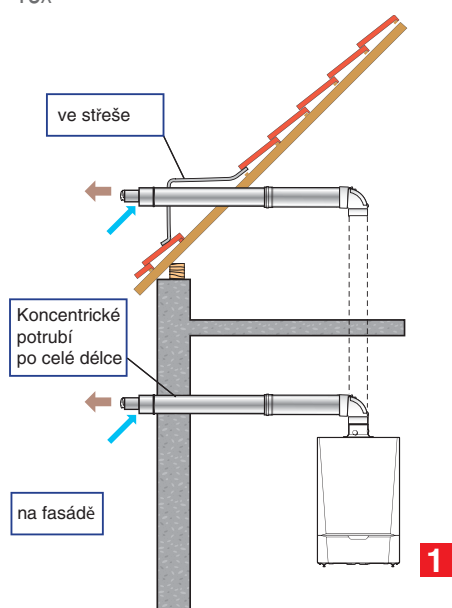

Potrubí musí být chráněno proti rizikům mechanického poškození při průchodu do vnitřní části bytové jednotky nebo jejího příslušenství. Prochází-li potrubí dalšími bytovými jednotkami nebo společnými prostory, musí být vedeno vertikálně a musí být chráněno předepsaným protipožárním pláštěm s odolností proti ohni minimálně po dobu půl hodiny.

se jmenovitým tepelným výkonem do 30 kW a 3,0 m u spotřebičů se jmenovitým tepelným výkonem nad 30 kW.


C₁₂, C₁₃

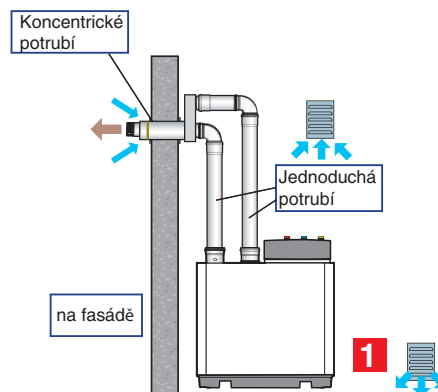

2 VERTIKÁLNÍ ODKOUŘENÍ


Aby se zabránilo poruchám, které by mohly vést i k narušení provozu zařízení (např. při nahromadění sněhu), je třeba dodržet minimální

C_{32x}, C_{33x}

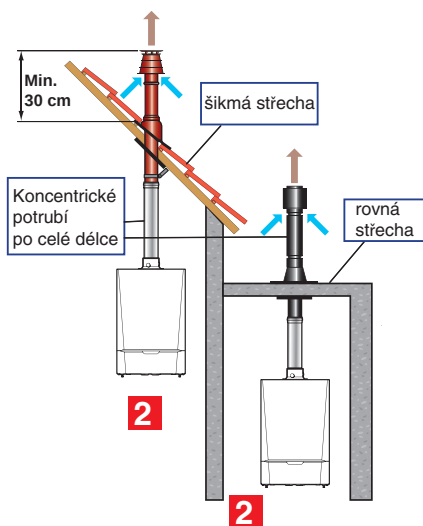

vzdálenost 30 cm mezi střechou (šikmou či rovnou) a prostorem přívodu vzduchu tak, jak zobrazuje schéma uvedené níže.

C₃₂, C₃₃

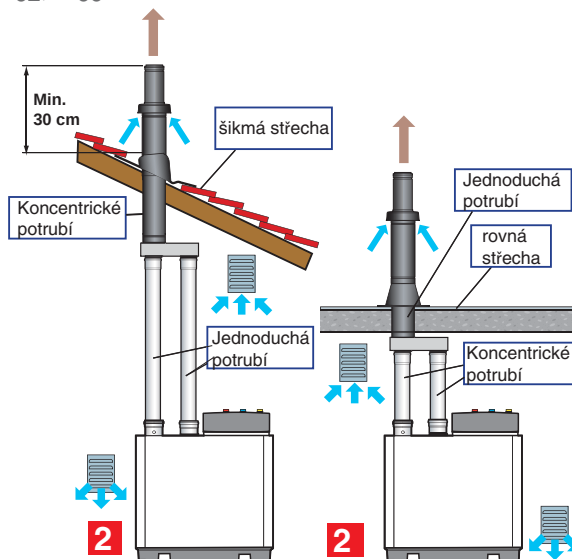

PEVNÉ/FLEXIBILNÍ SPALINOVÉ POTRUBÍ

1 POUŽITÍ KONCENTRICKÝCH PEVNÝCH POTRUBÍ V PROSTORU S KOTLÍ NEBO V KOTELNĚ A JEDNODUCHÝCH PEVNÝCH/FLEXIBILNÍCH POTRUBÍ S VEDENÍM DO KOMÍNA MUSÍ POVINNĚ ODPOVÍDAT NORMĚ **ČSN 73 4210 RESP. ČSN EN 15287-2**.

V souladu s ČSN 73 4201 musí být zakončení systému odvodu spalin vyvedeno vertikálně směrem ven.


Otvory na odvod spalin všech zařízení musí být umístěny v souladu s pokyny uvedenými na stranách 4 a 5 této brožury.

Vzhledem k technickým vlastnostem tohoto typu konfigurace (zařízení s uzavřeným spalovacím okruhem) není zapotřebí žádné odvětrávání na přívodu spalovacího vzduchu či odvodu spalovaných látek.

Jednotlivé komponenty koncentrických potrubí slouží k propojení mezi kotlem a komínovým potrubím. Pokud jde o jednoduchá potrubí, tato jsou vsazena do stávajícího zděného komínového potrubí, které slouží zároveň jako:


- plášť pro průchod jednoduchých potrubí na odvod spalin
- přívod spalovacího vzduchu vedeného protiproudem, okolo jednoduchého pevného/flexibilního potrubí.

3 C92_x A C93_x PEVNÉ JEDNODUCHÉ POTRUBÍ NA ODVOD SPALIN A SPALOVACÍHO VZDUCHU S PROTIPROUDEM, VEDENÉ KOMÍNEM

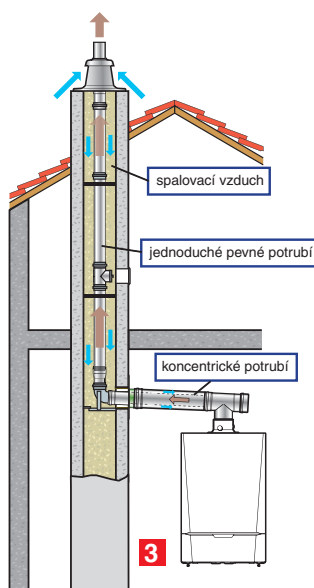

FUM_F0003B

4 C92_x A C93_x FLEXIBILNÍ JEDNODUCHÉ POTRUBÍ NA ODVOD SPALIN A SPALOVACÍHO VZDUCHU S PROTIPROUDEM, VEDENÉ KOMÍNEM

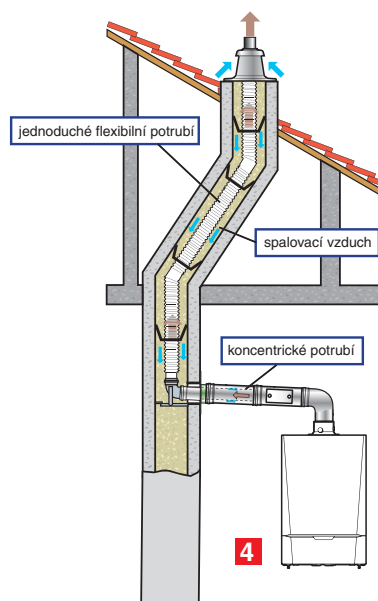

FUM_F0003B

Poznámka: Konfigurace C92(x) a C93(x) odpovídají původním konfiguracím C32(x) a C33(x) s využitím stávajícího komínového potrubí.

ODDĚLENÉ PŘIPOJENÍ BI-FLUX

POUŽITÍ PEVNÝCH JEDNODUCHÝCH POTRUBÍ V SOULADU S ČSN 73 4201

V souladu s ČSN 73 4201 musí být zakončení systému odvodu spalin vyvedeno vertikálně střechou.

Zakončení přívodu spalovacího vzduchu musí být umístěno na fasádě více než 1,80 m nad zemí nebo řádně chráněno před vnějšími zásahy, které by mohly negativně ovlivnit jejich běžný provoz.

Otvory na odvod spalin všech zařízení musí být umístěny v souladu s pokyny uvedenými na stranách 4 a 5 této brožury.

⇔ V případě individuálního bydlení:

Místnost, kde se nachází zařízení, musí být umístěna vertikálně od paty potrubí pro odvod spalin a musí být řádně větrána:

- buď prostřednictvím ventilace bytové jednotky, pokud je místnost se zařízením součástí obytného prostoru
- nebo pomocí horního a spodního větracího otvoru o velikosti každého z nich alespoň 50 cm²

Případ, kdy je potrubí pro odvod spalin opatřeno krytováním:


První stěna, kterou prochází potrubí na odvod spalin (první podlaha), vymezuje začátek specifického

krytování třídy M1, od podlahy k podlaze, které je třeba instalovat jakožto ochranu potrubí po celé jeho délce při průchodu ostatními místnostmi a chodbami. Utěsnění průchodu první podlahou je zajištěno pomocí silikonové růžice, určené pro tyto účely. Vzdálenost mezi vnější stěnou potrubí na odvod spalin a krytováním musí být větší nebo rovna 50 mm. Prostor mezi potrubím a krytováním je v horní části propojen s venkovním prostorem, a to buď přímo, nebo na úrovni neobydlené půdy, anebo pod střechou, pomocí otvoru o minimální velikosti 100 cm².

⇔ V případě společného bydlení:

Je třeba dodržovat konstrukční dispozice doporučené i pro případ individuálního bydlení, s výjimkou následujícího bodu: při daném použití jsou potrubí na odvod spalin umístěna do specifického technického ohnivzdorného pláště, s odolností proti ohni ¼ hod. Tento plášť je v horní části, na vnější straně, opatřen větracím otvorem o velikosti 100 cm².

5 C52 A C53 PŘIPOJENÍ BI-FLUX

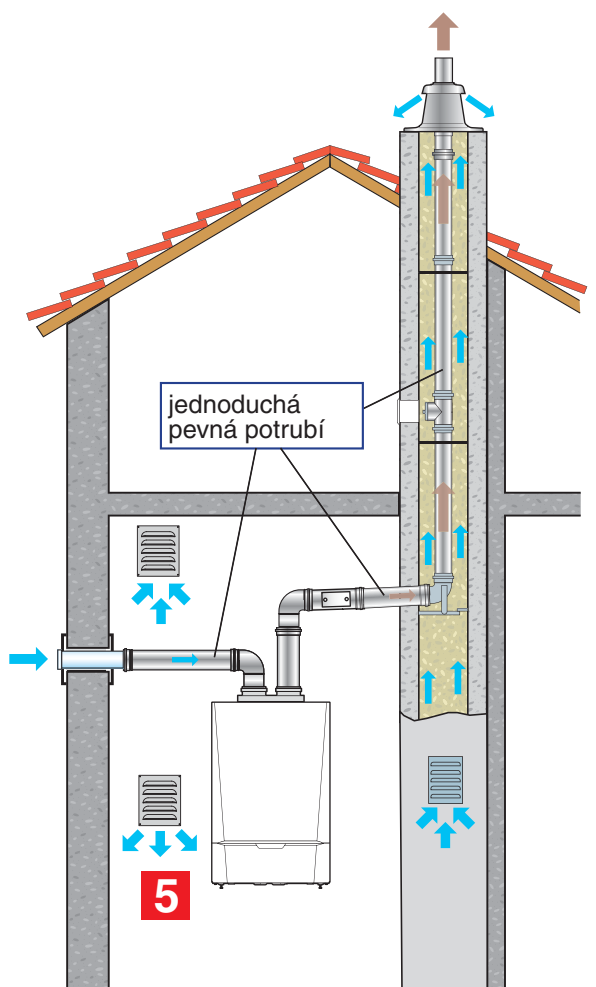

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU

POUŽITÍ JEDNODUCHÝCH PEVNÝCH NEBO FLEXIBILNÍCH POTRUBÍ V SOULADU S ČSN 73 4201 A TPG 704 01

V souladu s ČSN 73 4201 a TPG 704 01 musí být zakončení systému odvodu spalin vyvedeno vertikálně střechou. Otvory na odvod spalin všech zařízení musí být umístěny v souladu s pokyny uvedenými na stranách 4 a 5 této brožury. Při dodržení platných předpisů lze tento systém propojit se zařízeními, u nichž je teplota spalin při běžném provozu nižší nebo rovna 160°C. V obytných budovách je použití tohoto systému omezeno na budovy 1. a 2. požární třídy. V případě konfigurace „využití stávajícího samostatného potrubí“, je použití tohoto systému možné ve všech budovách, bez ohledu na jejich požární třídu.

Kotle lze instalovat:

- dle výkonu:
 - do kotelny, pokud je jmenovitý tepelný výkon kotle stejný nebo větší než 50 kW, nebo celkový tepelný výkon nainstalovaných kotlů stejný nebo větší než 100 kW.
 - do obytného prostoru, pokud je jmenovitý tepelný výkon kotle menší než 50 kW, nebo celkový tepelný výkon nainstalovaných kotlů menší než 100 kW.
- v případě absence zvláštních prostor v obytném prostoru je třeba dbát zejména na tyto skutečnosti:
 - v prostoru se nenachází žádné další spalovací zařízení, využívající k provozu přirozené nasávání vzduchu (zejména otevřený krb).
 - části, které jsou vystaveny podtlaku vůči okolí, musí být obklopeny vzduchem.

Potrubí daných zařízení musí být umístěna ve vertikální souvislé šachtě vedené do výše budovy.

Tato šachta musí být:

- vyrobena z materiálů M0 nebo A2-s1, d0 s odolností vůči ohni, shodnou s odolností průchodových stěn, v souladu protipožárními předpisy.
- větrána pomocí stálých otvorů v horní a dolní části, ústících přímo ven.
- vybavena přístupovými dvířky, která je možno otevřít zevnitř, o rozměrech 0,60 x 0,60 m, s odolností vůči ohni v trvání nejméně půl hodiny.
- kromě otvorů potřebných pro ventilaci a přístup, nesmí být v šachtě přítomen žádný další otvor.

Větrání místnosti s kotlem či kotelny:

V případě přímého přívodu vzduchu musí být minimální povinná velikost větracího otvoru 50 cm² pro zařízení s výkonem do 25 kW a 70 cm² pro zařízení s výkonem od 25 do 70 kW (požadavek výrobce).

Pro kotle s nominálním výkonem nad 70 kW je, dle ČSN 73 4201 a požadavků výrobce, povinná ventilace ve spodní i horní části:

- Horní odvětrání:

Velikost plochy větrání odpovídá polovině celkové plochy spalinových potrubí, minimálně 2,5 dm²

- Spodní odvětrání:

Přímý přívod vzduchu: $S \text{ (dm}^2\text{)} \geq \frac{0,86 P}{20}$


P = instalovaný výkon v kW

Vstupy vzduchu musí být s ohledem na horní větrací otvory rozmístěny tak, aby výměna vzduchu probíhala v celém prostoru kotelny.

6 7 8 PŘIPOJENÍ KOMÍNEM


B22p, B23p

Spalinové potrubí s přetlakem

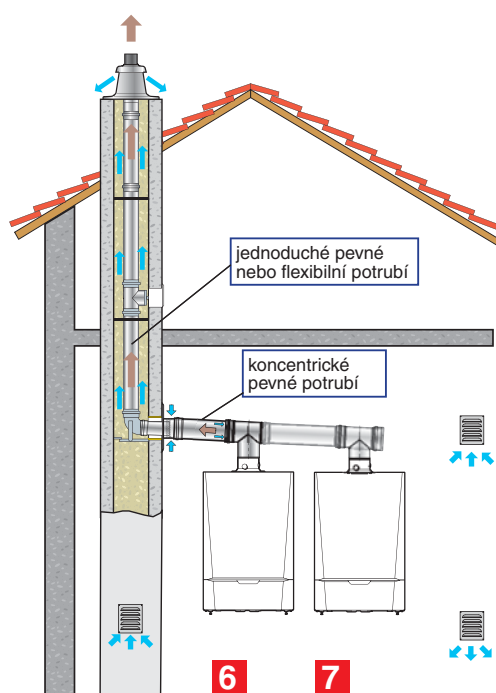

B22, B23

Spalinové potrubí s podtlakem, odolné proti vlhkosti

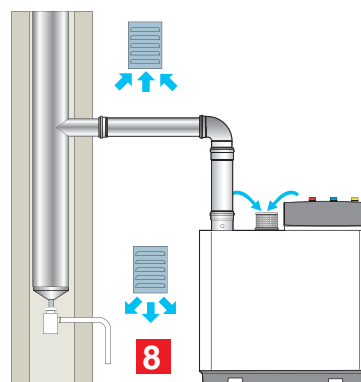

PŘIPOJENÍ KE SPOLEČNÉMU POTRUBÍ LAS (P)


POUŽITÍ SPECIÁLNÍ SADY PRO PŘIPOJENÍ

Je nutné použít společné potrubí LAS (P) disponující dokladem o homologaci. Kotle musí být povinně vybaveny uzavírací klapkou, homologovanou s daným typem kotle.


Ke stejnému potrubí je možné připojit více kotlů o různých výkonech.

Existují dvě možné konfigurace instalace:

12 Připojení k vnitřnímu společnému koncentrickému potrubí

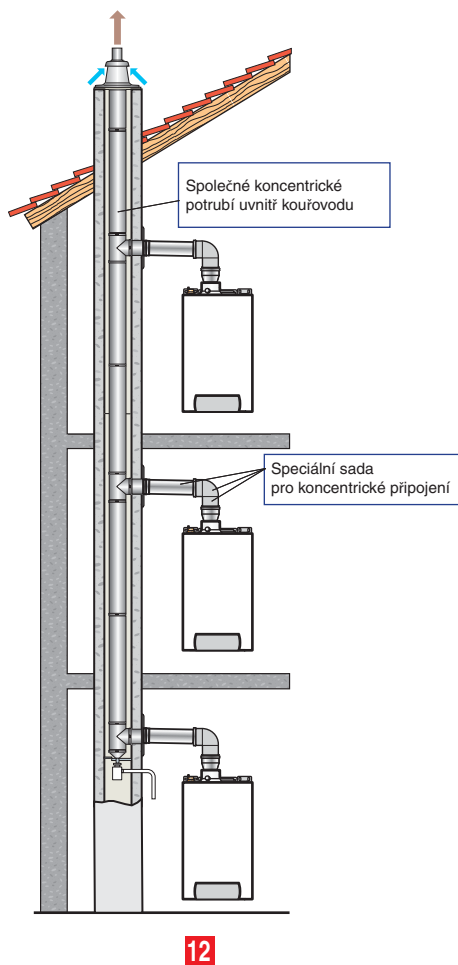

13 Připojení k venkovnímu společnému jednoduchému izolovanému potrubí (přizpůsobené pro renovaci společných bytových jednotek)

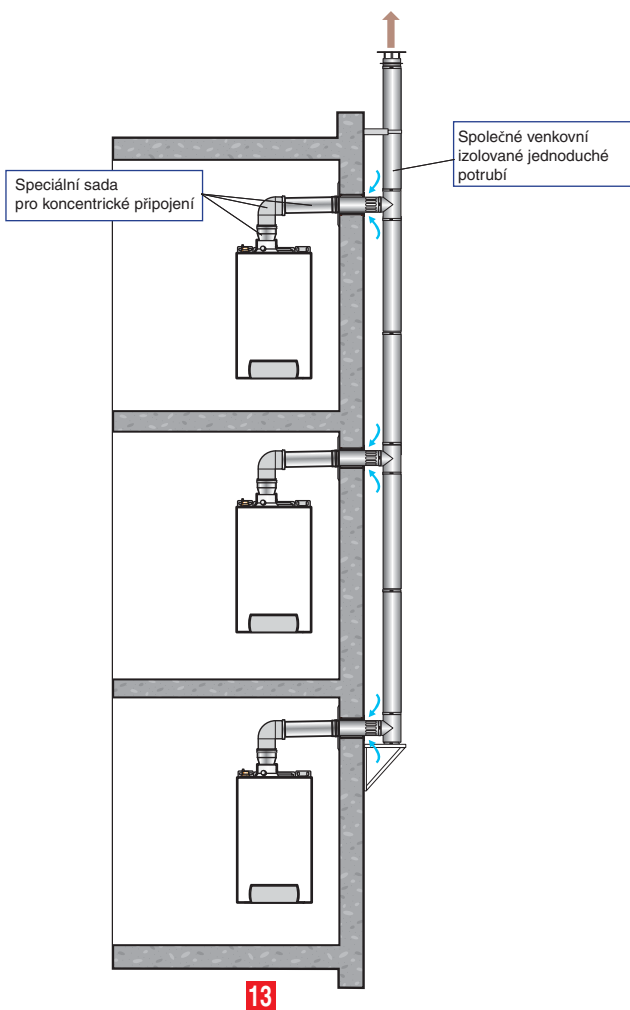

FUMI_F0067A

SPECIFICKÉ INFORMACE PRO FLEXIBILNÍ POTRUBÍ NA ODVOD SPALIN (PPS)

- PPS: Polypropylen
- barva: bílá
- typ: flexibilní (flexi PPS)
- Č. homologace: Z7.21454
- Č. technického předpisu: 14/081289

Týká se typů **4** **6** a balení „flexibilního potrubí“:

DY897 (Ø 80 mm, délka 12,5 m), DY896 (Ø 80, délka 50 m),
DY889 (Ø 110 mm, délka 15 m) a DY890 (Ø 110 mm, délka 25 m).



Montáž a uvedení do provozu musí být provedeno kvalifikovaným technikem, který zajistí, aby byla instalace a připojení v souladu s platnými předpisy a normami.

Důležitá doporučení:

- Flexibilní potrubí musí být namontováno v závěsu. Závěsné zařízení je součástí koncového dílu,
- S montáží je třeba začít shora, za použití pomocného nástroje pro vsazení: balení DY901 (Ø 80 mm, nebo DY894 (Ø 110 mm),
- Flexibilní potrubí nepoužívejte u horizontálních aplikací.
- Nechte šachtu/komín zkontrolovat a/nebo vyčistit odbornou firmou se zaměřením na spalínové systémy.

Montážní doporučení:


- Centrovací rozpěrky musí být namontovány každé 2 m po délce flexibilního potrubí a dále před a za každým přímým revizním kusem,
- Na žádost komínika lze namontovat přímý revizní kus. Tento komponent umožňuje kontrolovat a/nebo vyčistit flexibilní potrubí zevnitř. Při montáži dbejte pokynů uvedených na přímém revizním kusu, aby se předešlo chybné montáži, která by mohla následně způsobit únik spalin,

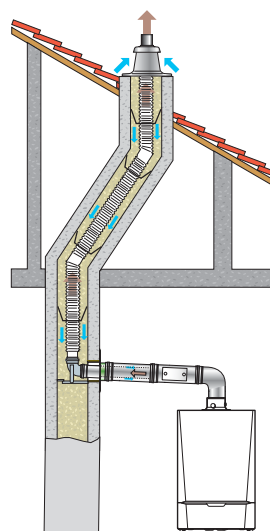

- Spojovací díly slouží k vzájemnému propojení jednotlivých částí flexibilních potrubí. Dodržujte směr instalace tak, aby se kondenzát mohl dostat směrem dolů,
- Pomocný nástroj pro vsazení je navržen pro snadnou a jednoduchou montáž flexibilního potrubí. Lze jej použít k vytáhnutí flexibilního potrubí shora, jakož i opačným směrem.

PRAKTICKÉ RADY

Popis	opatření k provedení	týká se
Průchod zdi	při přímém kontaktu použít ochr. kryt (chráničku)	sádra/ocel – sádra/hliník – polystyren/potrubí
Kruhový prostor	utěsnění z neutrálních materiálů	na okrajích, mezi krytem a potrubím nebo mezi zdí a potrubím
Průchod	ani vestavěný, ani zanesený, ani obalený, ani zalitý, ani blokový	zakomponování potrubí do konstrukčních prvků
Upevnění	pomocí těsných objímek a nad spoji	ponechání potrubí v konstrukčních prvcích
Montáž	skloubení montovaná vnější částí vzhůru	prvky potrubí k propojení (spojka nebo těsnění kromě průchodu podlahou)
Těsnost	zajištěna mechanicky (vyjma past, lepidel či lepicích pásek)	spojení potrubí a odnímatelných dílů
Vzdálenost od ohně	žádná	netýká se
Ochrana	proti mechanickým otřesům pomocí ochranného obalu	koncentrická potrubí procházející přes jinou obytnou místnost, než je místo instalace
Kondenzáty	neutralizace kondenzátů	pro tepelný výkon > 25 kW, dle lokálních předpisů
Řezy potrubí	čistý hladký řez pomocí příslušných nástrojů	pro přímé délky a horizontální zakončení

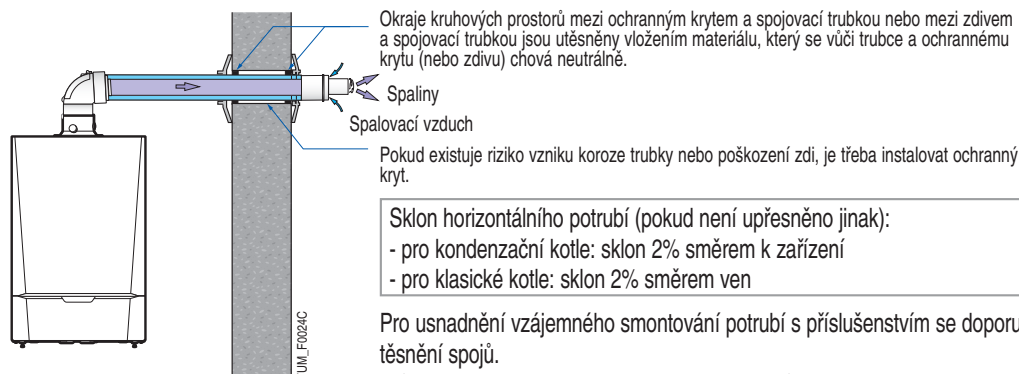

Sklon horizontálního potrubí (pokud není upřesněno jinak):


- pro kondenzační kotle: sklon 2% směrem k zařízení
- pro klasické kotle: sklon 2% směrem ven

Pro usnadnění vzájemného smontování potrubí s příslušenstvím se doporučuje namazat silikonovou vazelinou těsnění spoju.

Průchod zdí, umožňující instalaci koncových dílů, musí být proveden minimálně v rozsahu velikosti jejich průměru.

Rozměry stanovené v této brožuře jsou uvedeny v mm s přesností na ± 5 mm a mohou být změněny.

1 KONFIGURACE C_{13x} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ STĚNU NEBO STŘEŠNÍ VÝVOD)

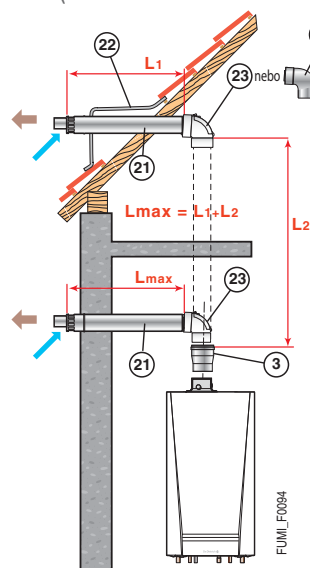

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°	1,1	1,5
Koleno 45°	0,8	1,0
Koleno 30°	0,7	-
Koleno 15°	0,5	-
Revizní kus	0,5	0,6
Revizní T kus	2,2	2,7
Revizní koleno	-	2,0
Sběrač kondenzátu	-	0,8

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		60/100	80/125
HYBRIS POWER MCE 24		2,5	21,5
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI		-	12,5


Zobrazený kotel:
MCE připojeno k horizontálnímu odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY882) + adaptér
Ø 80/125 mm (balení DY708)

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	HYBRIS POWER MCE	
		Ø připojení (mm)	60/100	80/125
		Balení/obj. č..		
Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s kolenem 87°		DY871 100008296	X	
Horizontální zakončení Ø 80/125 mm s revizním kolenem		DY882 100011365		X
Adaptér 60/100 mm s Ø 80/125 mm		DY708 84887708		X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C_{33x} – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

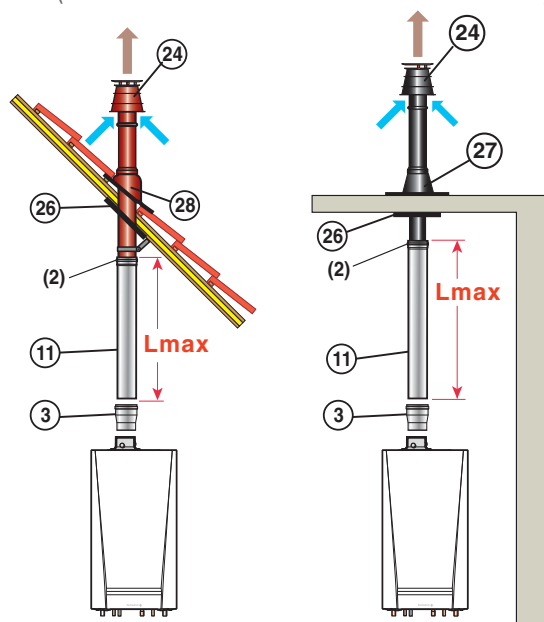

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°	1,1	1,5
Koleno 45°	0,8	1,0
Koleno 30°	0,7	-
Koleno 15°	0,5	-
Revizní kus	0,5	0,6
Revizní T kus	2,2	2,7
Revizní koleno	-	2,0
Sběrač kondenzátu	-	0,8

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)	
	60/100	80/125	60/100	80/125
HYBRIS POWER MCE 24			3,5	19
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI			-	14

Zobrazený kotel:
MCE připojeno k vertikálnímu odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY843) + adaptér
Ø 60/100 na 80/125 mm (balení DY708)


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	HYBRIS POWER MCE
		Ø připojení (mm)	60/100 (2) nebo 80/125
		Balení/obj. č.	
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)		② DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)	X
Adaptér 60/100 mm na Ø 80/125 mm		③ DY708 84887708	X (2)

(2) Pro připojení kotlů MCE 24 na Ø 60/100 mm, je třeba vsadit adaptér ③ (DY708) přímo do spodní části vertikálního zakončení.

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

3 KONFIGURACE C_{93x} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

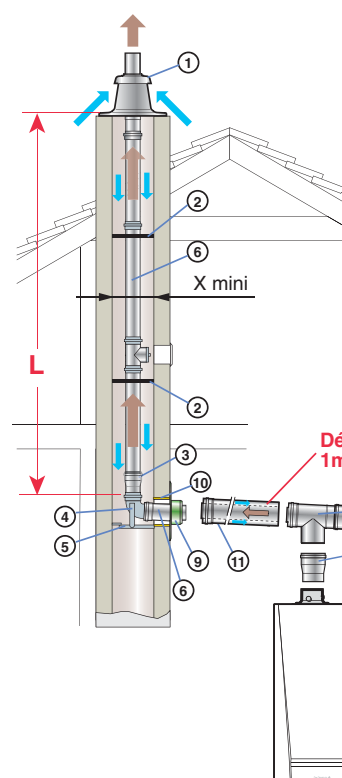

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)			
	60/100	80/125	60	80
Koleno 87°	1,1	1,5	1,1	1,9
Koleno 45°	0,8	1,0	0,6	1,2
Koleno 30°	0,7	-	0,9	0,4
Koleno 15°	0,5	-	0,6	0,2
Revizní kus	0,5	0,6	0,3	0,3
Revizní T kus	2,2	2,7	2,9	4,2
Revizní koleno	-	2,0	-	1,9

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	L max. délka (m) 80/125 80
HYBRIS POWER MCE 24		40
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI		23


Zobrazený kotel:
MCE připojeno v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí pevného potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle/		HYBRIS POWER
		Ø připojení (mm)	- v kotelně	MCE
			- v komíně	80/125
		Balení/obj. č.	80	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY716 84887716	X	
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm		DY717 84887717	X	
Adaptér 60/100 mm na Ø 80/125 mm		DY708 84887708	X	

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

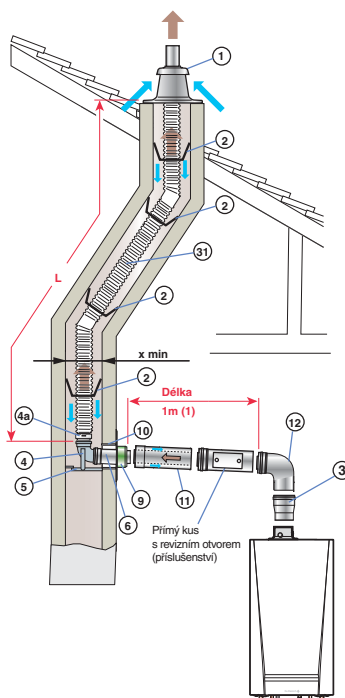

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125	80 flexi
Koleno 87°	1,5	-
Koleno 45°	1,0	-
Revizní kus	0,6	0,3
Revizní T kus	2,7	-
Revizní koleno	2,0	-
Sběrač kondenzátu	0,8	-

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	max. délka (m)
		80/125 80
HYBRIS POWER MCE 24		21
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI		16

FUMI_F0098

Zobrazený kotel:
MCE připojeno v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	HYBRIS POWER MCE 80/125 80		
		Typ kotle/ Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm kolmo k potrubí	DY 849 	DY 849 100003271	X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím	DY 850 	DY 850 10003272		X
Nástavec pro flexibilní potrubí		DY 904 100015880		X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm		DY 895 100015325	X	
Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí		DY 899 100015329		X
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		DY 708 84887708	X	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY 897 100015327	X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH A SPALINY Z HLINÍKU (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

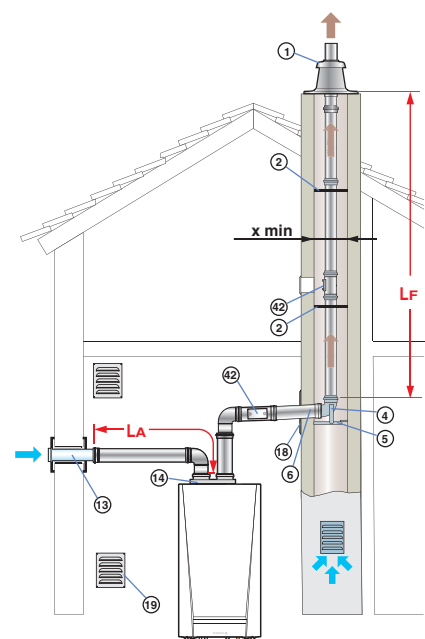

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)
Koleno 87°	1,2
Koleno 45°	0,9
Revizní kus	0,5
Revizní T kus	2,8





L_{max} : (LA + LF) max.

Vodorovná část přívodu vzduchu musí být vedena s minimálním sklonem 2° směrem od kotle.

Zobrazený kotel:
MCE


Typ kotle	s adaptérem bi-flux (Ø mm)	max. délka (m) Ø 60/100 na 2 x 80
HYBRIS POWER MCE 24		40
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI		23

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému z hliníku pro připojení pomocí odděleného vedení vzduchu/spalin (bi-flux):

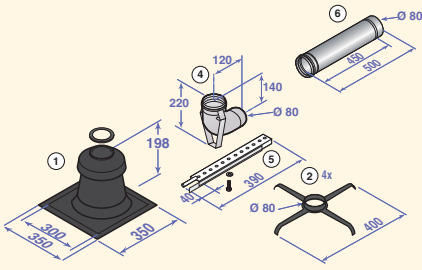Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle/	HYBRIS POWER MCE
		Adaptér bi-flux Ø (mm)	60/100 na 2 x 80
		Balení/obj. č.	
Adaptér bi-flux Ø 60/100 mm na 2x80		DY723 84887723	X
Přívod vzduchu zvenku Ø 80 mm		DY38 84887438	X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm		DY711 84887711	X
Krycí deska komín Ø 80 mm		DY757 84887757	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 82 (hliník) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „PEVNÁ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

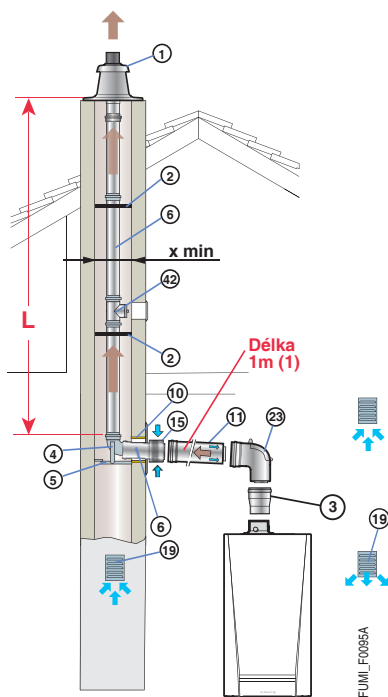

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80	80/125
Koleno 87°	1,9	1,5
Koleno 45°	1,2	1,0
Koleno 30°	0,4	-
Koleno 15°	0,2	-
Revizní T kus	4,2	2,7
Revizní kus	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedeně ve vedlejší tabulce.

Zobrazený kotel:
MCE


Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
HYBRIS POWER MCE 24			40
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI			34

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému PPS pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø připojení (mm)	HYBRIS POWER MCE
		- v kotelně	80/125
		- v komíně	80
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - pevné		DY717 84887717	X
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		DY708 84887708	X

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

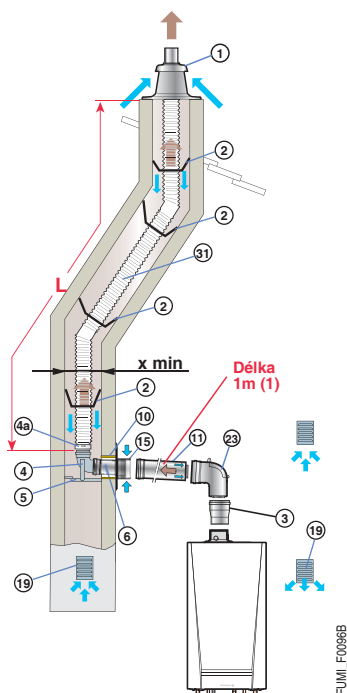

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	80 pevné	80 flex	80/125
Koleno 87°	1,9	-	1,5
Koleno 45°	1,2	-	1,0
Koleno 30°	0,4	-	-
Koleno 15°	0,2	-	-
Revizní T kus	4,2	-	2,7
Revizní kus	0,3	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	-	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	-	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
HYBRIS POWER MCE 24			40*
HYBRIS POWER MCE 24/28 MI			22

(*) Δ Maximální výška vedení spalin od podpěrného kolene po vývod nesmí překročit 25 m (flexibilní PPS). Pokud jsou tyto délky překročeny, je potřeba přidat fixační objímky na každých 25 m.

Zobrazený kotel:
MCE

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a flexibilního potrubí v komíně pro konfiguraci B_{23P}:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø připojení (mm)	HYBRIS POWER MCE
		- v kotelně	80/125
		- v komíně	80
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80mm - flexi		DY895 100015325	X
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		DY708 84887708	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81


⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexibilní) a 84 (společné příslušenství)

POZNÁMKY

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

1 KONFIGURACE C_{13X} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ ZEĎ NEBO VÝVOD STŘECHOU)

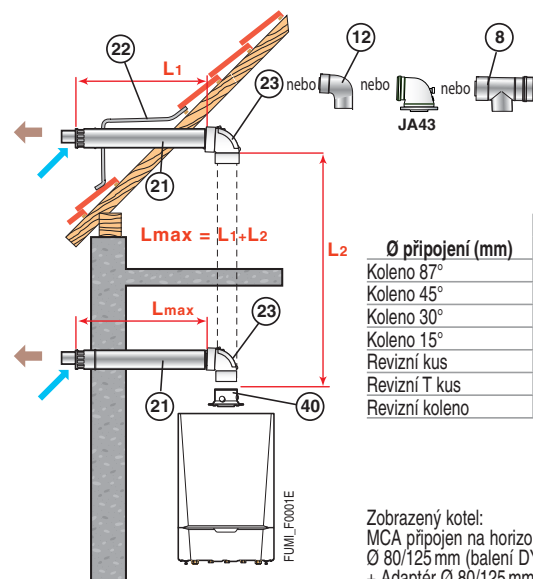

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°	1,1	1,5
Koleno 45°	0,8	1,0
Koleno 30°	0,7	-
Koleno 15°	0,5	-
Revizní kus	0,5	0,6
Revizní T kus	2,2	2,7
Revizní koleno	-	2,0

Zobrazený kotel:
MCA připojen na horizontální odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY882)
+ Adaptér Ø 80/125 mm (balení HR38)

Typ kotle	Ø připojení (mm)	
	60/100	80/125
MODULENS G® AGC 15 INNOVENS MCA 15	12	12,3
INNOVENS MCA 25	3,5	20
MODULENS G® AGC 25 TWINEO EGC 17/29, 25 INNOVENS MCA 25/28 MI, 25/28 BIC	4,2	20
MODULENS G® AGC 35 INNOVENS MCA 35	3,5	17,6
QUADRODENS DUC 25	12	-

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS G® AGC, INNOVENS MCA		TWINEO EGC		QUADRODENS DUC
			Ø připojení (mm)	60/100	80/125	60/100	80/125
			Balení/obj. č.	60/100	80/125	60/100	80/125
Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s kolenem 87°		DY871 100008296				X	
Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s revizním kolenem		HR48 100013756	X				
Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s revizním T kusem a prodlužovací trubicí 0,5 m		DY872 100008297					X
Horizontální zakončení Ø 80/125 mm s revizním kolenem		DY882 100011365			X		X
Zkrácené koleno Ø 60/100 mm		JA43 100018253	X (2)		X (2)		
Adaptér Ø 80/125		HR38 S 100465			X		X

(2) Jako náhradní varianta kolena dodávaného v balení HR48 nebo DY871, umožňující získat více prostoru do výšky pro vývod odkouření:
- 70 mm (šroubuje se přímo na kotel po odmontování stávající hubice)

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

2 KONFIGURACE C_{33X} – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

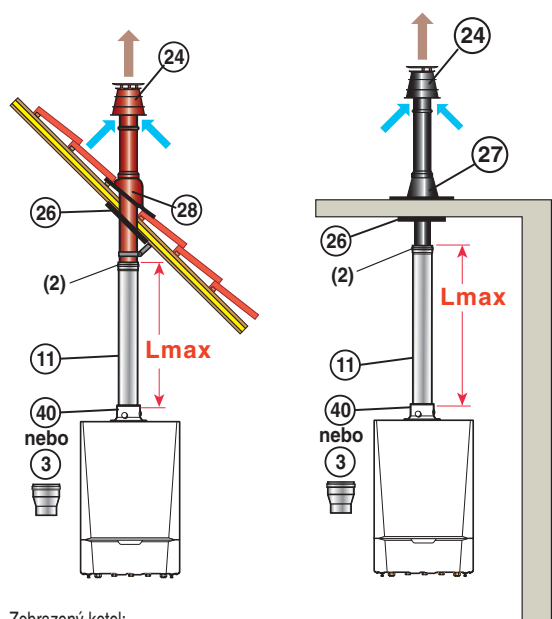




Zobrazený kotel:
MCA připojen k vertikálnímu odkouření Ø 80/125 mm (balení DY843)
+ Adaptér Ø 80/125 mm (balení HR381)

FUMI F0006D

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		60/100	80/125
MODULENS G® AGC 15 INNOVENS MCA 15		25	10,7
INNOVENS MCA 25		13	20
MODULENS G® AGC 25 TWINEO EGC 17/29, 25 INNO- VENS MCA 25/28 MI, 25/28 BIC		11	20
MODULENS G® AGC 35 INNOVENS MCA 35		9	19
QUADRODENS DUC 25-...		11,5	10

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°	1,1	1,5
Koleno 45°	0,8	1,0
Koleno 30°	0,7	-
Koleno 15°	0,5	-
Revizní kus	0,5	0,6
Revizní T kus	2,2	2,7
Revizní koleno	-	2,0
Sběrač kondenzátu	-	0,8

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření:

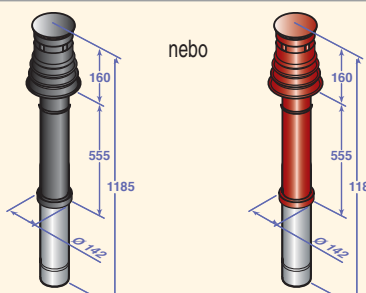Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	QUADRODENS DUC	MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA	
		Ø připojení (mm)	60/100 (2) nebo 80/125	60/100 (2)	80/125
		Balení/obj. č.			
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)		DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)	X	X	X
Vertikální zakončení Ø 60/100 mm (černá nebo červená barva)		DY928 7650968 (černá) nebo DY929 7650969 (červená)	X	X	-
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		DY708 84887708	X (2)		
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada standardně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)		HR38 S100465			X (1)


(1) Příslušenství dodávané standardně s vertikálním odkouřením

(2) Pro připojení těchto kotlů na Ø 80/125 mm, je třeba vsadit adaptér ③ (DY708) přímo do spodní části vertikálního zakončení

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)


MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

3 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

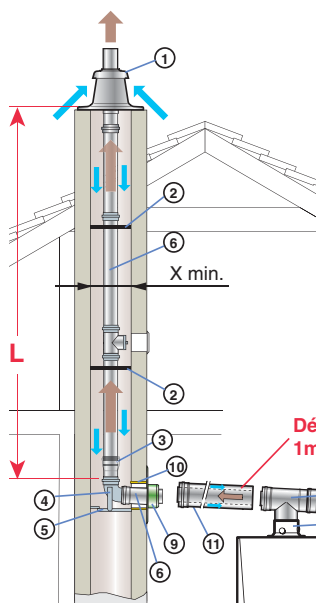

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)			
	60/100	80/125	60	80
Koleno 87°	1,1	1,5	1,1	1,9
Koleno 45°	0,8	1,0	0,6	1,2
Koleno 30°	0,7	-	0,9	0,4
Koleno 15°	0,5	-	0,6	0,2
Revizní kus	0,5	0,6	0,3	0,3
Revizní T kus	2,2	2,7	2,9	4,2
Revizní koleno	-	2,0	-	1,9

- (1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.
(2) Nebo popřípadě pozice ③



Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)		
	- v kotelně	- v komíně	60/100	80	80/125
MODULENS G® AGC 15			15	9,9	-
INNOVENS MCA 15					
INNOVENS MCA 25			8,1	20	-
MODULENS G® AGC 25					
TWINEO EGC 17/29, 25			9	20	-
INNOVENS MCA 25/28 MI, 25/28 BIC					
MODULENS G® AGC 35			2,8	18	20
INNOVENS MCA 35					
QUADRODENS DUC 25-...			13	20	-
x min. □ (mm)			120	140	140
Ø (mm)			140	160	160


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí pevného potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, QUADRODENS DUC, INNOVENS MCA		INNOVENS MCA 35		
		Ø přípojení (mm)	- v kotelně	- v komíně	60/100	60/100	80/125
			60	80	60	80	80
Sada pro připojení kotle Ø 60/100 mm		DY702 84887702	X	X	X	X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY716 84887716					X
Sada pro připojení ke komínu Ø 60 mm		DY700 84887700	X		X		
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm s adaptérem Ø 60 na 80 mm		DY701 84887701		X		X	
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm		DY717 84887717					X
Adaptér Ø 80/125 mm		HR38 S100465					X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)


MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

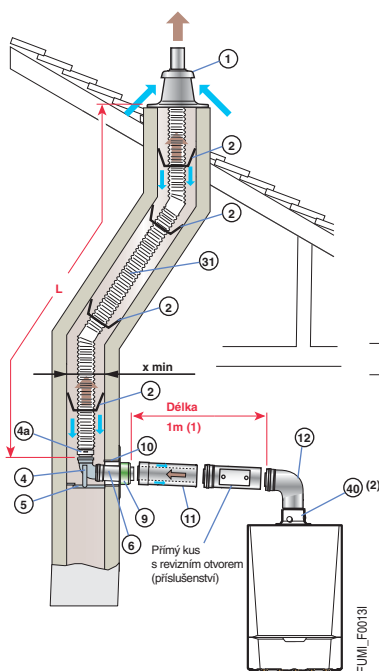

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125	80 flexi
Koleno 87°	1,5	-
Koleno 45°	1,0	-
Revizní kus	0,6	0,3
Revizní T kus	2,7	-
Revizní koleno	2,0	-
Sběrač kondenzátu	0,8	-

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.
(2) Nebo popřípadě pozice ③



Zobrazený kotel:
MCA připojen v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
MODULENS G® AGC 15			11,1
INNOVENS MCA 15			
INNOVENS MCA 25			20
MODULENS G® AGC 25			20
TWINEO EGC 17/29, 25			
INNOVENS MCA 25/28 MI, 25/28 BIC			
MODULENS G® AGC 35			20
INNOVENS MCA 35			
QUADRODENS DUC 25-...			17
			140
			160

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA		QUADRODENS DUC	
		Ø připojení (mm)		80/125		80/125	
		- v kotelně - v komíně		80		80	
		Balení/obj. č.		kolmo k potrubí	pod potrubím	kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm kolmo k potrubí	DY849	DY849 100003271		X		X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím	DY850	DY850 10003272			X		X
Nástavec pro flexibilní potrubí		DY904 100015880			X		X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm		DY895 100015325		X		X	
Zakoncení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí		DY899 100015329			X		X
Adaptér Ø 80/125 na 60/100 mm	DY708	DY708 84887708				X	X
Adaptér Ø 80/125 mm	HR38	HR38 S100465		X	X		
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327		X	X	X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH A SPALINY Z HLINÍKU (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

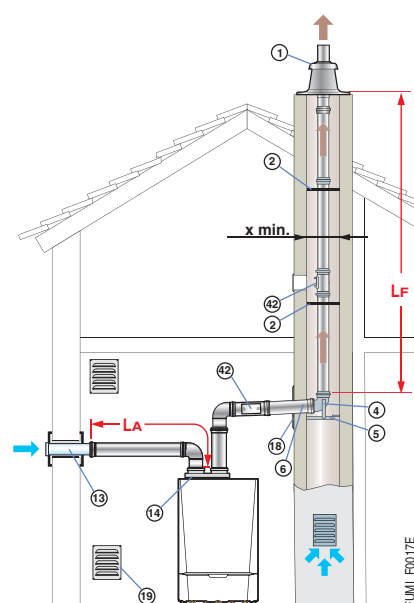

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)
Koleno 87°	80 (hliník)
Koleno 45°	1,2
Revizní kus	0,9
Revizní T kus	0,5
	2,8






L_{max} (max. délka): (L_a + L_f) max.

Vodorovná část přívodu vzduchu musí být vedena s minimálním sklonem 2° směrem od kotle.

Zobrazený kotel:
MCA

Typ kotle	s adaptérem bi-flux (Ø mm)	max. délka (m) Ø 60/100 na 2 x 80
MODULENS G® AGC 15, 25 TWINEO EGC 17/29, 25 INNOVENS MCA 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC		40
MODULENS G® AGC 35 INNOVENS MCA 35		32
QUADRODENS DUC 25		16
x min. □ (mm)		140
Ø (mm)		160


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému z hliníku pro připojení pomocí odděleného vedení vzduchu/spaliny (bi-flux):

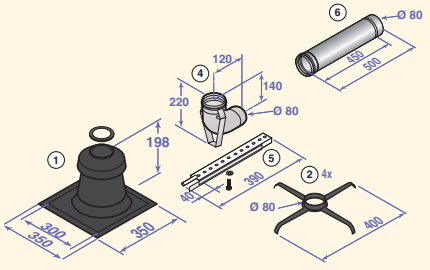Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA	QUADRODENS DUC
		Adaptér bi-flux Ø (mm)	60/100 na 2 x 80	60/100 na 2 x 80
		Balení/Obj. číslo		
Adaptér bi-flux Ø 60/100 mm na 2x80 mm		14	DY868 100005825	X
Adaptér bi-flux Ø 60/100 mm na 2x80 mm		14	DY723 84887723	X
Přívod vzduchu zvenku Ø 80 mm		13	DY38 84887438	X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm			DY711 84887711	X
Krycí deska komín Ø 80 mm		18	DY757 84887757	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 82 (hliník) a 84 (společné příslušenství)

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „PEVNÁ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

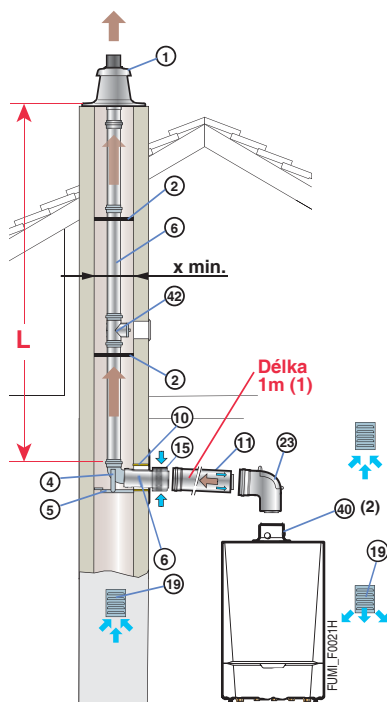

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80	80/125
Koleno 87°	1,9	1,5
Koleno 45°	1,2	1,0
Revizní T kus	4,2	2,7
Revizní kus	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

(2) Nebo popřípadě pozice ③

Zobrazovaný kotel:
MCA

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	max. délka (m)
		80/125 80 pevné
MODULENS G® AGC 15, 25, 35 TWINEO EGC 17/29, 25 INNOVENS MCA 15, 25, 35 25/28 MI, 25/28 BIC		40
QUADRODENS DUC 25		23
x min. □ (mm)		140
Ø (mm)		160


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému PPS pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA	QUADRODENS DUC
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	80/125	80/125
			80	80	
		Balení/obj. č.			
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527		X	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - pevné		DY717 84887717		X	X
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		DY708 84887708			X
Adaptér Ø 80/125 mm		HR38 S100465		X	

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

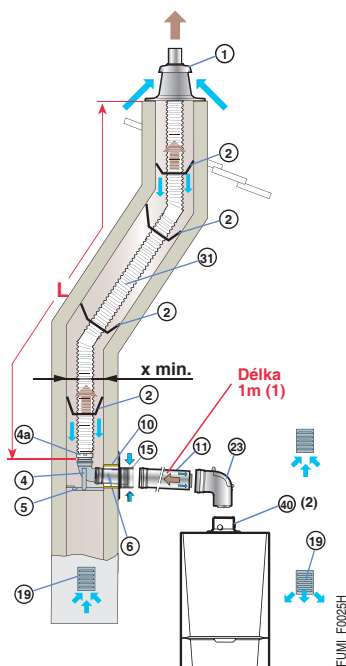

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	80 pevné	80 flex	80/125
Koleno 87°	1,9	-	1,5
Koleno 45°	1,2	-	1,0
Koleno 30°	0,4	-	-
Koleno 15°	0,2	-	-
Revizní T kus	4,2	-	2,7
Revizní kus	0,3	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	-	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	-	0,8



- (1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedeně ve vedlejší tabulce.
(2) Nebo popřípadě pozice ③

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
MODULENS G® AGC 15, 25 TWINEO EGC 17/29, 25 INNOVENS MCA 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC			40 (*)
MODULENS G® AGC 35 INNOVENS MCA 35			28 (*)
QUADRODENS DUC 25			40 (*)
x mini $\frac{\square}{\square}$ (mm)			140
Ø (mm)			160

(*) Δ Maximální výška vedení spalin od podpěrného kolene po vývod nesmí překročit 25 m (flexibilní PPS). Pokud jsou tyto délky překročeny, je potřeba přidat fixační objímky na každých 25 m.

Zobrazený kotel:
MCA

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a flexibilního potrubí v komíně pro konfiguraci B23P:

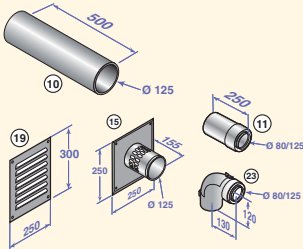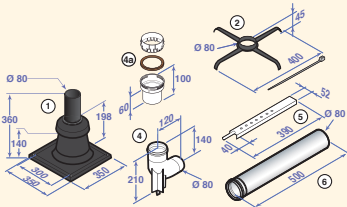Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, INNOVENS MCA	QUADRODENS DUC
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	80/125 80	80/125 80
			Balení/obj. č.		
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X	X	
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - flexi		DY895 100015325	X	X	
Adaptér Ø 80/125 mm na 60/100 mm		③ DY708 84887708		X	
Adaptér Ø 80/125 mm		④ HR38 S100465	X		
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		③ DY897 100015327	X	X	


(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexibilní) a 84 (společné příslušenství)

12 KONFIGURACE C_{43X} – PŘIPOJENÍ KOTLE S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU KE SPOLEČNÉMU POTRUBÍ LAS (P)

⚠ U tohoto typu připojení musí být povinně použito potrubí LAS (P) v souladu s ČSN 73 4201

Pro návržení takového systému se obraťte na dodavatele potrubí LAS (P)

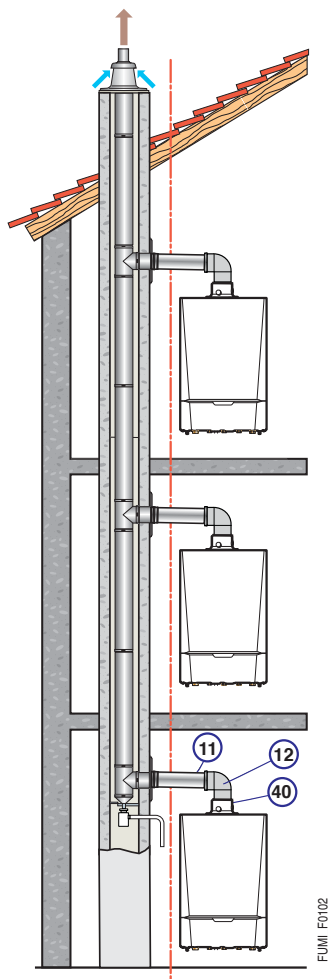

Poznámka:


Je možné připojení kotlů s různým výkonem ke stejnému potrubí, kontaktujte výrobce potrubí.

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení ke společnému potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	INNOVENS MCA, MODULENS G® AGC, TWINEO EGC
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle ke společnému potrubí LAS (P) Ø 80/125 mm		DY887 100014000	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS)

1 KONFIGURACE C_{13X} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ ZEĎ NEBO VÝVOD STŘECHOU)

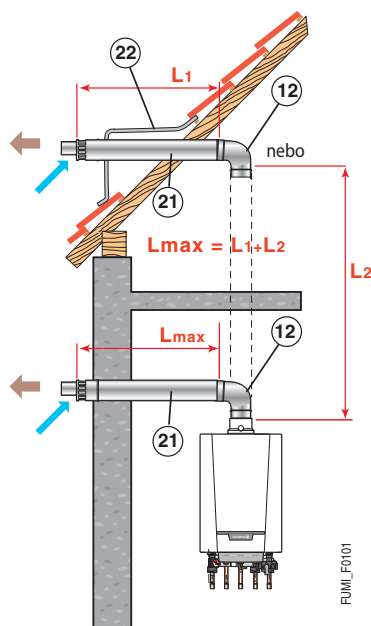

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°	1,1	1,5
Koleno 45°	0,8	1,0
Koleno 30°	0,7	-
Koleno 15°	0,5	-
Revizní kus	0,5	0,6
Revizní T kus	2,2	2,7
Revizní koleno	-	2,0
Sběrač kondenzátu	-	0,8

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		60/100	80/125
NANEO EMC-M 24		7	21,5
NANEO EMC-M 24/28 MI		7	25,5
NANEO EMC-M 30/35 MI		3	11,5
NANEO EMC-M 34/39 MI		3	9,5


Zobrazený kotel:
EMC-M připojen na horizontální odkouření
Ø 60/100 mm (balení DY871)

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému Hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření:

Příklad použití	Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	NANEO EMC-M...MI		NANEO EMC-M 24	
			Ø připojení (mm)	60/100	80/125	60/100	80/125
			Balení/obj. č.				
Při nové instalaci všech typů EMC při výměně stávajícího kotle bez vhodného vyústění odkouření	Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s kolenem 87° Poznámka: doporučuje se instalace revizní trubky (balení DY689) mezi koncovku a koleno		DY871 100008296	X		X	
Horizontální zakončení Ø 80/125 mm s revizním kolenem			DY882 100011365		X		X
Adaptér Ø 80/125 (náhrada původního adaptéru s Ø 60/100)			HR68 S101688		X		X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C_{33X} – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

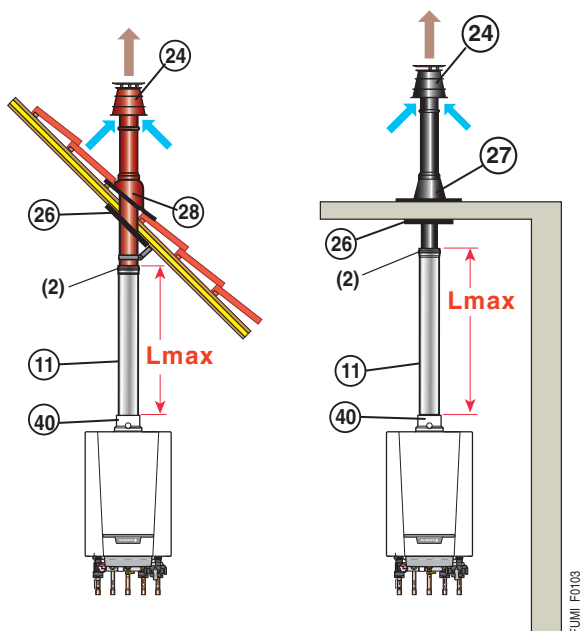

Typ kotle	Ø připojení (mm)	
	60/100	80/125
NANEO EMC-M 24	9	19,5
NANEO EMC-M 24/28 MI	9	24
NANEO EMC-M 30/35 MI	5	13,5
NANEO EMC-M 34/39 MI	5	11,5

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	60/100	80/125
Koleno 87°		1,5
Koleno 45°		1,0
Revizní kus		0,6
Revizní T kus		2,7
Revizní koleno		2,0
Sběrač kondenzátu		0,8


Zobrazený kotel:
EMC-M připojen k vertikálnímu odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY843)
+ Adaptér 80/125 mm (balení HR38)

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	NANEO EMC-M	
		Ø připojení (mm)	60/100	80/125
		Balení/obj. č.		
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)	nebo	24 DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)	-	X
Vertikální zakončení Ø 60/100 mm (černá nebo červená barva)		DY928 7650968 (černá) nebo DY929 7650969 (červená)	X	
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)	40	HR68 S101688	-	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

3 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

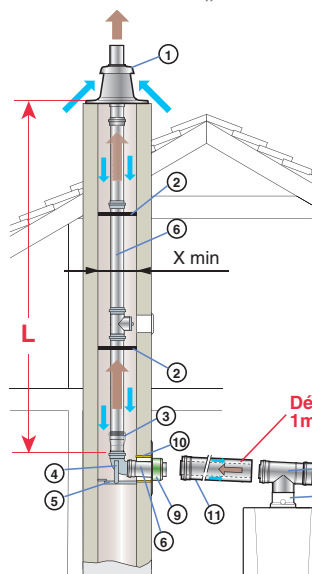

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125	80
Koleno 87°	1,5	1,9
Koleno 45°	1,0	1,2
Koleno 30°	-	0,4
Koleno 15°	-	0,2
Revizní kus	0,6	0,3
Revizní T kus	2,7	4,2
Revizní koleno	2,0	1,9

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
NANEO EMC-M 24			80/125 80
NANEO EMC-M 24/28 MI			18
NANEO EMC-M 30/35 MI			23
NANEO EMC-M 34/39 MI			19
			17
x min. □ (mm)			140
Ø (mm)			160

Délka 1m maxi (1)


Zobrazený kotel:
EMC-M připojen v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí pevného potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø připojení (mm)	NANEO EMC-M
		- v kotelně - v komíně	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		Balení/obj. č.	DY716 84887716
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm		DY717 84887717	X
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)		HR68 S101688	X


⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

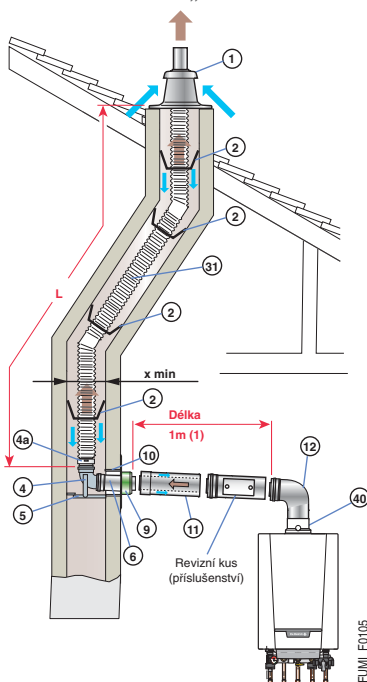

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125	80 flex
Koleno 87°	1,5	-
Koleno 45°	1,0	-
Revizní kus	0,6	0,3
Revizní T kus	2,7	-
Revizní koleno	2,0	-
Sběrač kondenzátu	0,8	-

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.



Zobrazený kotel:
EMC-M připojen v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
NANEO EMC-M 24			80/125
NANEO EMC-M 24/28 MI			20
NANEO EMC-M 30/35 MI			25
NANEO EMC-M 34/39 MI			15
			13
x min. □ (mm)			140
Ø (mm)			160


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		
		Ø přípojení (mm)		NANEO EMC-M
		Balení/obj. č.	kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm kolmo k potrubí	DY849	DY849 100003271	X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím	DY850	DY850 10003272		X
Nástavec pro flexibilní potrubí	DY904	DY904 100015880		X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm	DY895	DY895 100015325	X	
Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí	DY899	DY899 100015329		X
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)	HR68	HR68 S101688	X	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)	DY897	DY897 100015327	X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH A SPALINY Z HLINÍKU (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

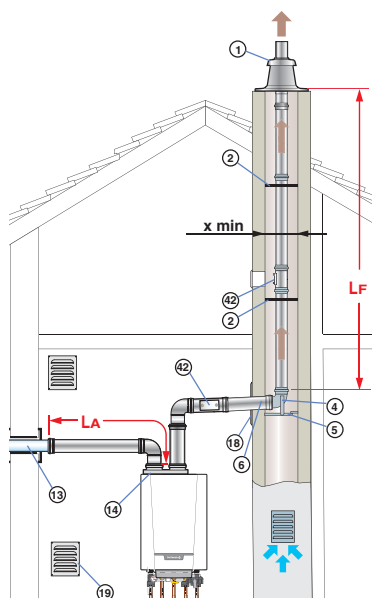

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)
Koleno 87°	1,2
Koleno 45°	0,9
Revizní kus	0,5
Revizní T kus	2,8

L_{max} (max. délka): (L_a + L_f) max.





Vodorovná část přívodu vzduchu musí být vedena s minimálním sklonem 2° směrem od kotle.

FUMI F0106

Zobrazený kotel:
EMC-M


Typ kotle	s adaptérem bi-flux (Ø mm)	max. délka (m) Ø 60/100 na 2 x 80
NANEO EMC-M 24		40
NANEO EMC-M 24/28 MI		40
NANEO EMC-M 30/35 MI		21,5
NANEO EMC-M 34/39 MI		18
x min. □ (mm)		140
Ø (mm)		160

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému z hliníku pro připojení pomocí odděleného vedení vzduchu/spalin (bi-flux):

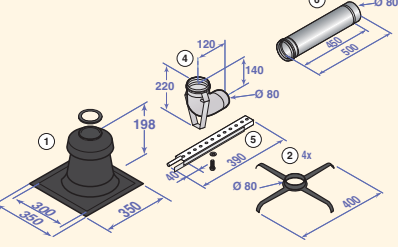Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	NANEO EMC-M
		Adaptér bi-flux Ø (mm)	60/100 na 2 x 80
		Balení/obj. č.	
Adaptér bi-flux Ø 60/100 mm na 2x80 mm		HR70 S101711	X
Přívod vzduchu zvenku Ø 80 mm		DY38 84887438	X
Sada pro připojení v komině Ø 80 mm		DY711 84887711	X
Krycí deska komin Ø 80 mm		DY757 84887757	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 82 (hliník) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „PEVNÁ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

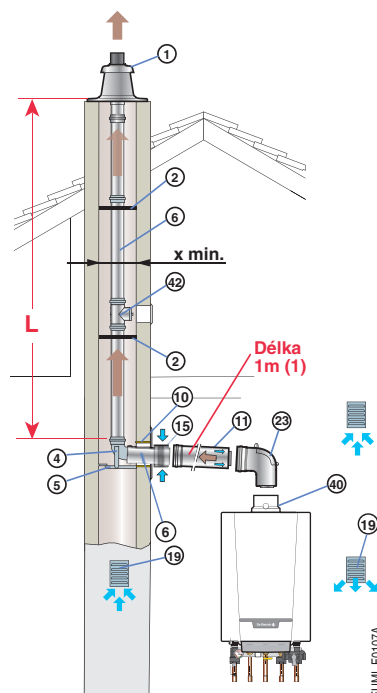

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80	80/125
Koleno 87°	1,9	1,5
Koleno 45°	1,2	1,0
Koleno 30°	0,4	-
Koleno 15°	0,2	-
Revizní T kus	4,2	2,7
Revizní kus	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Zobrazený kotel:
EMC-M


Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
NANEO EMC-M 24			80/125
NANEO EMC-M 24/28 MI			80 pevné
NANEO EMC-M 30/35 MI			40
NANEO EMC-M 34/39 MI			40
			33
			29
x min.	□ (mm)		140
	Ø (mm)		160

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému PPS pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø připojení (mm)	NANEO EMC-M
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - pevné		DY717 84887717	X
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)		HR68 S101688	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

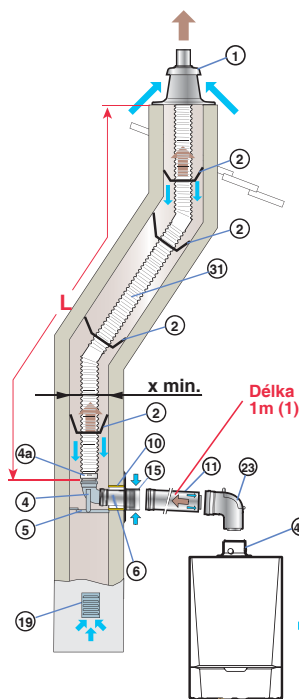

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	80 pevné	80 flexi	80/125
Koleno 87°	1,9	-	1,5
Koleno 45°	1,2	-	1,0
Koleno 30°	0,4	-	-
Koleno 15°	0,2	-	-
Revizní T kus	4,2	-	2,7
Revizní kus	0,3	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	-	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	-	0,8

- (1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.
(2) Nebo popřípadě pozice 3

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
NANEO EMC-M 24			39*
NANEO EMC-M 24/28 MI			40*
NANEO EMC-M 30/35 MI			21
NANEO EMC-M 34/39 MI			18
x min.	□ (mm)		140
	Ø (mm)		160

(*) ⚠ Maximální výška vedení spalin od podpěrného kolene po vývod nesmí překročit 25 m (flexibilní PPS). Pokud jsou tyto délky překročeny, je potřeba přidat fixační objímky na každých 25 m.

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a flexibilního potrubí v komíně pro konfiguraci B_{23P}:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø přípojení (mm)	NANEO EMC-M
		- v kotelně - v komíně	80/125 80
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		Balení/obj. č.	
		DY913 100017527	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - flexi		DY895 100015325	X
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)		HR68 S101688	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexibilní) a 84 (společné příslušenství)

12 KONFIGURACE C_{43X} – PŘIPOJENÍ KOTLE S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU KE SPOLEČNÉMU POTRUBÍ LAS (P)

⚠ U tohoto typu připojení musí být povinně použito potrubí LAS (P) v souladu s ČSN 73 4201

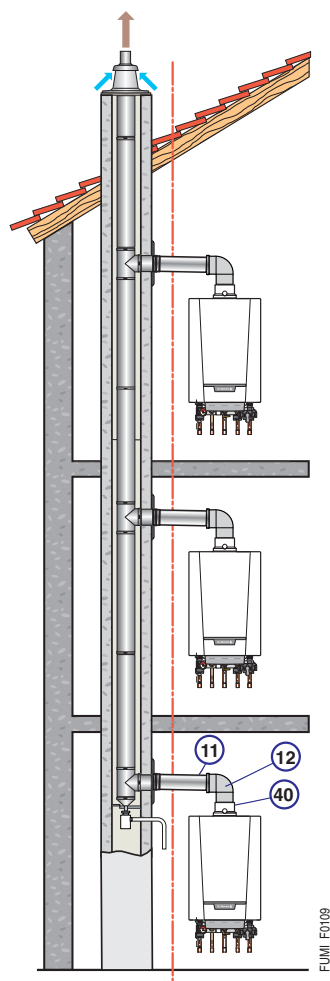

Pro návrhí takového systému se obraťte na dodavatele potrubí LAS (P)

Poznámka: Je možné připojení kotlů s různým výkonem ke stejnému potrubí, kontaktujte výrobce potrubí.

⇒ Příklady dimenzování systému LAS (P) s instalací uvnitř budovy

Ø společného potrubí (mm) (vnitřní/vnější)		Počet plynových zařízení, jež lze připojit			
		Typ kotle EMC-M			
		24	20/28 MI 24/28 MI	30/35 MI	25/39 MI 34/39 MI
100/150	- rovné	3	3	2	2
	- s vybočením	3	3	2	2
130/200	- rovné	6	6	5	4
	- s vybočením	6	5	4	4
180/250	- rovné	10	10	8	7
	- s vybočením	9	9	7	7
230/350	- rovné	15	15	15	15
	- s vybočením	15	15	15	14

Výpočty byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 15287-2 s:


- výškou patra 2,7 m.
- 2 metry propojovacího potrubí 80/125 a dvěma koleny 90°.

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení ke společnému potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	NANEO EMC-M
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle ke společnému potrubí LAS (P) Ø 80/125 mm		DY921 100020019	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS)

1 KONFIGURACE C_{13X} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ ZEĎ NEBO VÝVOD STŘECHOU)

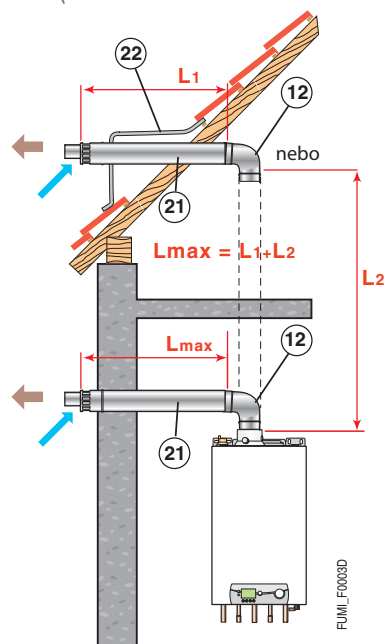

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m) 60/100
Koleno 87°	1,1
Koleno 45°	0,8
Koleno 30°	0,7
Koleno 15°	0,5
Revizní kus	0,5
Revizní T kus	2,2

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m) 60/100
VIVADENS MCR 24 PLUS		6
VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS		7
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS		4
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS		6


Zobrazený kotel:
MCR PLUS připojen na horizontální odkouření
Ø 60/100 mm (balení DY871)

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření:

Případ použití	Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	VIVADENS MCR... MI	VIVADENS MCR 24, MCR 24/28 BIC
			Ø připojení (mm) (mm)	60/100	60/100
			Balení/obj. č.		
Při nové instalaci	Horizontální zakončení Ø 60/100 mm s kolenem 87° Poznámka: doporučuje se instalace revizní trubky (balení DY689) mezi koncovku a koleno		DY871 100008296	X	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C_{33X} – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

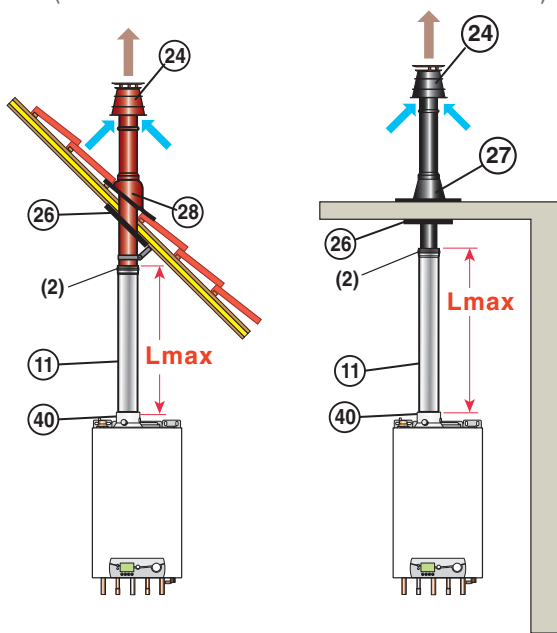

Ø připojení (mm)	80/125
Koleno 87°	1,5
Koleno 45°	1,0
Koleno 30°	-
Koleno 15°	-
Revizní kus	0,6
Revizní T kus	2,7
Revizní koleno	2,0
Sběrač kondenzátu	0,8

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		60/100	80/125
VIVADENS MCR 24 PLUS		4	20
VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS		8	20
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS		4	20
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS		5	20


Zobrazený kotel:
MCR PLUS připojen k vertikálnímu odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY843)
+ Adaptér 80/125 mm (balení HR38)

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	VIVADENS MCR	
		Ø připojení (mm) (mm)	60/100	80/125
		Balení/obj. č.		
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)		DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)		X
Vertikální zakončení Ø 60/100 mm (černá nebo červená barva)		DY928 7650968 (černá) nebo DY929 7650969 (červená)	X	-
Adaptér Ø 80/125 mm (náhrada původně montovaného adaptéru Ø 60/100 mm)		HR38 S100465		X

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

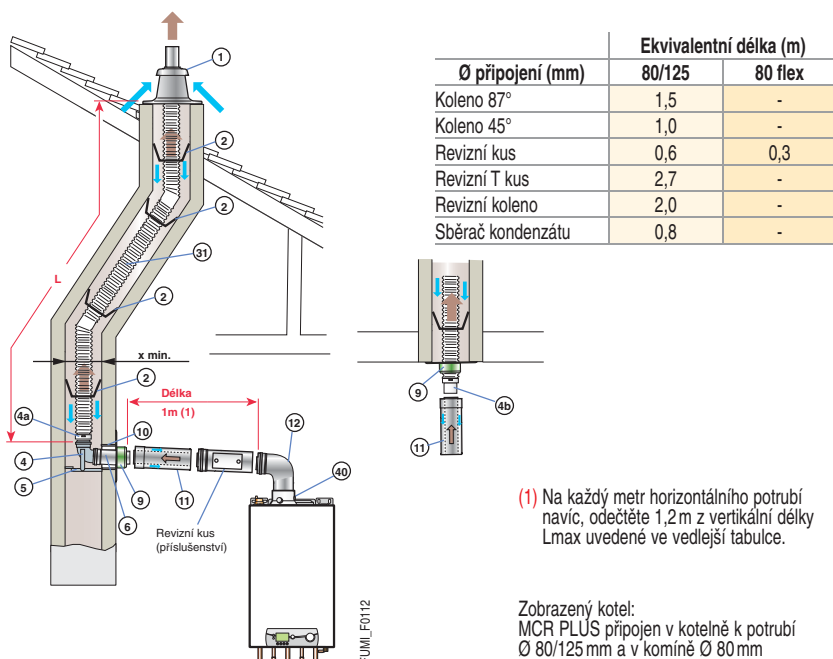

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
VIVADENS MCR 24 PLUS			15,5
VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS			19
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS			18
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS			20
x min.	□ (mm)		140
	Ø (mm)		160


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		VIVADENS MCR	
		Ø přípojení (mm)	- v kotelně - v komíně	80/125 80	
		Balení/obj. č.		kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm kolmo k potrubí	DY849 	DY849 100003271		X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím	DY850 	DY850 10003272			X
Nástavec pro flexibilní potrubí		DY904 100015880			X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm		DY895 100015325		X	
Zakoncení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí		DY899 100015329			X
Adaptér Ø 80/125 mm		HR38 S100465		X	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327		X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81





⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH A SPALINY Z HLINÍKU (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

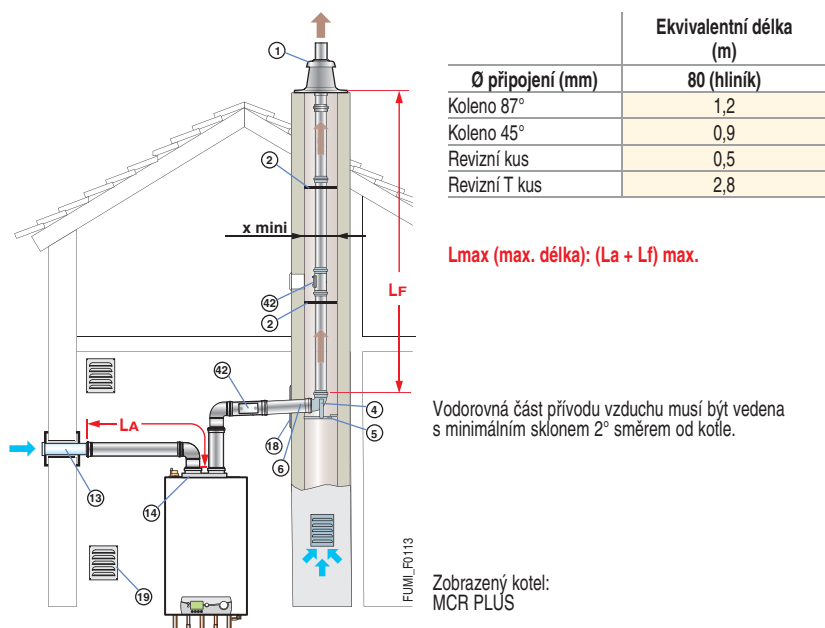


Typ kotle	s adaptérem bi-flux (Ø mm)	max. délka (m) Ø 60/100 na 2 x 80
VIVADENS MCR 24 PLUS		40
VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS		40
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS		30
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS		32,5
x min. □ (mm)		140
Ø (mm)		160

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému z hliníku pro připojení pomocí odděleného vedení vzduchu/spalin (bi-flux):

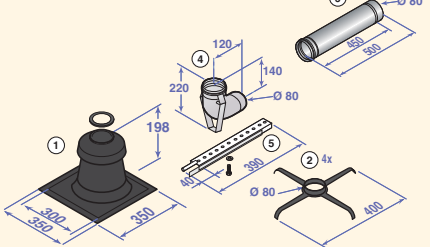Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	VIVADENS MCR
		Adaptér bi-flux Ø (mm)	60/100 na 2 x 80
		Balení/Obj. číslo	
Adaptér bi-flux Ø 60/100 mm na 2x80 mm		DY868 100005825	X
Přívod vzduchu zvenku Ø 80 mm		DY38 84887438	X
Sada pro připojení v komině Ø 80 mm		DY711 84887711	X
Krycí deska komin Ø 80 mm		DY757 84887757	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 82 (hliník) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „PEVNÁ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

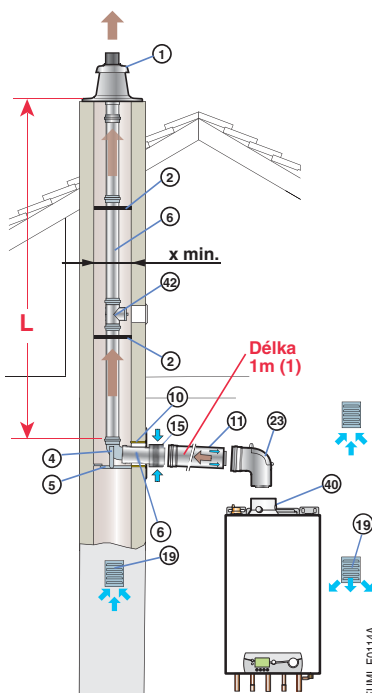

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80	80/125
Koleno 87°	1,9	1,5
Koleno 45°	1,2	1,0
Koleno 30°	0,4	-
Koleno 15°	0,2	-
Revizní T kus	4,2	2,7
Revizní kus	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
VIVADENS MCR 24 PLUS			80/125 80 pevné
VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS, 24/28 BIC PLUS			33
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS			37
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS			19
			33
x min.	□ (mm)		140
	Ø (mm)		160


Zobrazený kotel:
MCR PLUS

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému PPS pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		VIVADENS
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	80/125 80
			Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X	
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - pevné		DY717 84887717	X	
Adaptér Ø 80/125 mm		HR38 S1000465	X	

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

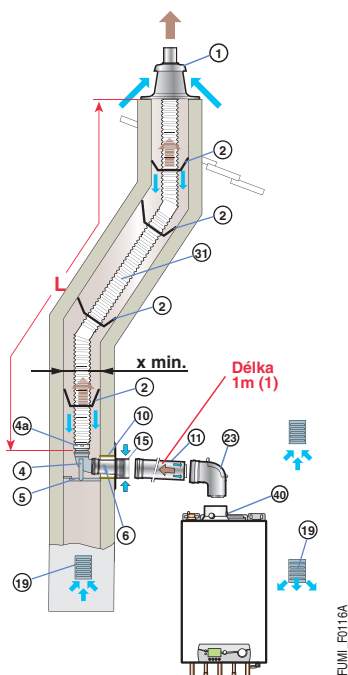

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	80 rigide	80 flex	80/125
Koleno 87°	1,9	-	1,5
Koleno 45°	1,2	-	1,0
Koleno 30°	0,4	-	-
Koleno 15°	0,2	-	-
Revizní T kus	4,2	-	2,7
Revizní kus	0,3	0,3	0,6
Revizní koleno	1,9	-	2,0
Sběrač kondenzátu	1,3	-	0,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
VIVADENS MCR 24 PLUS			23
VIVADENS MCR 24/28 MI, 24/28 BIC PLUS			27 (*)
VIVADENS MCR 30/35 MI PLUS			22,5
VIVADENS MCR 34/39 MI PLUS			24,5
x min.	□ (mm)		140
	Ø (mm)		160

(*) ⚠ Maximální výška vedení spalin od podpěrného kolene po vývod nesmí překročit 25 m (flexibilní PPS). Pokud jsou tyto délky překročeny, je potřeba přidat fixační objímky na každých 25 m.

Zobrazený kotel: MCR PLUS

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a flexibilního potrubí v komíně pro konfiguraci B23P:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø přípojení (mm)	VIVADENS MCR
		- v kotelně	80/125
		- v komíně	80
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY913 100017527	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm - flexi		DY895 100015325	X
Adaptér Ø 80/125 mm na Ø 60/100 mm		HR38 S1000465	X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexibilní) a 84 (společné příslušenství)

12 KONFIGURACE C_{43X} – PŘIPOJENÍ KOTLE S UZAVŘENOU SPALOVACÍ KOMOROU KE SPOLEČNÉMU POTRUBÍ LAS (P)

⚠ U tohoto typu připojení musí být povinně použito potrubí LAS (P) v souladu s ČSN 73 4201

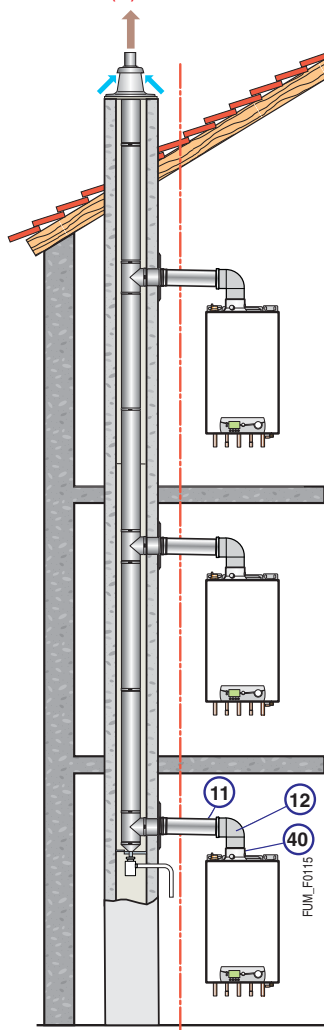

Pro návrhnutí takového systému se obraťte na dodavatele potrubí LAS (P)

Poznámka: Je možné připojení kotlů s různým výkonem ke stejnému potrubí, kontaktujte výrobce potrubí.

⇒ Příklady dimenzování systému LAS (P) s instalací uvnitř budovy pro MCR

Počet plynových zařízení, jež lze připojit

Typ kotle	Jmenovitý průměr potrubí vnitřní/vnější	Počet zřízení na patře	
		1	2
MCR 24 PLUS	130/200	5	6
	180/250	8	10
	230/350	17	20
MCR 24/28 MI PLUS	130/200	6	6
	180/250	8	10
	250/350	18	20
MCR 30/35 MI PLUS	130/200	4	4
	180/250	7	8
	230/350	15	16
MCR 34/39 MI PLUS	130/200	4	4
	180/250	8	8
	250/350	15	14

Příklad: Při instalaci 10 shodných kotlů MCR 24/28 MI o výkonu hořáku 24 kW, v 5podlažní budově, lze použít potrubí s vnitřním průměrem 180 mm a vnějším průměrem 250 mm.

⇒ Příklady dimenzování systému LAS (P) s instalací zvenku budovy pro MCR PLUS

Počet plynových zařízení, jež lze připojit

Vnitřní průměr potrubí		130	150	180	250
Vnější průměr potrubí		194	214	244	314
Typ kotle	MCR 24 PLUS	7	9	14	20
	MCR 24/28 MI PLUS	7	9	14	20
	MCR 30/35 MI PLUS	5	7	11	20
	MCR 34/39 MI PLUS	6	8	12	20

Příklad: Při instalaci 6 shodných kotlů MCR 24/28 MI PLUS o výkonu hořáku 24 kW, v 6-podlažní budově, lze použít potrubí s vnitřním průměrem 130 mm a vnějším průměrem 194 mm.


Výpočty byly provedeny v souladu s normou ČSN EN 15287 s:
 - výškou patra 2,7 m.
 - 2 metry propojovacího potrubí 80/125 a dvěma koleny 90°.
 - potrubí LAS (P) bez vybočení

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení ke společnému potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	VIVADENS MCR
		Balení/obj. č.	
Sada pro připojení kotle ke společnému potrubí LAS (P) Ø 80/125 mm		DY887 100014000	X
Transformační sada ke kotli pro integraci vzduchové klapky		DY884 S100913	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 78 (hliník/PPS)

1 KONFIGURACE C_{13X} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ ZEĎ NEBO VÝVOD STŘECHOU)

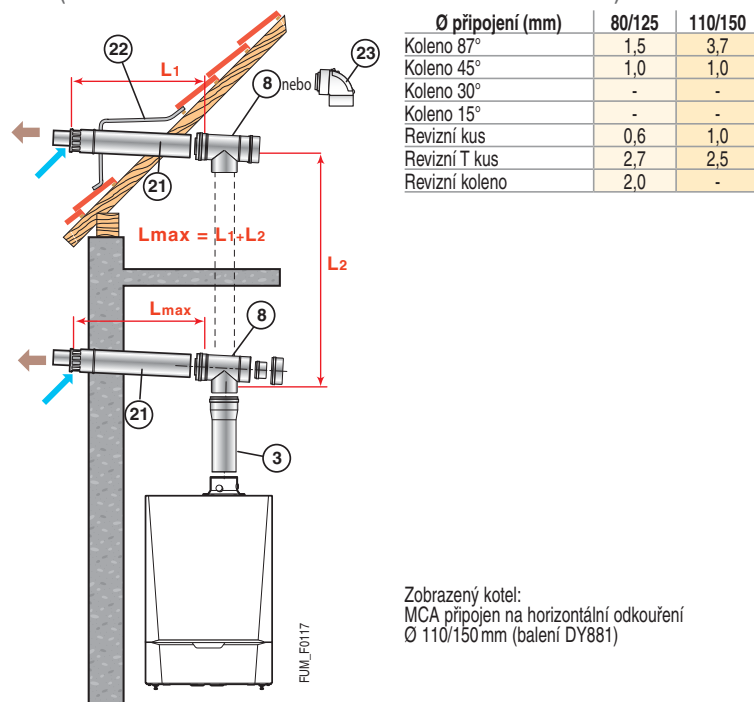


Typ kotle	max. délka (m)	
	80/125	110/150
ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	16	–
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65	–	9
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90	–	8
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115	–	5,9

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	ELIDENS DTG 130..., INNOVENS PRO MCA	
		Ø připojení (mm)	45	65, 90, 115
		Balení/obj. č.	80/125	110/150
Horizontální zakončení Ø 80/125 mm s revizním kolenem		DY882 100011365	X	
Horizontální zakončení Ø 110/150 mm s revizním T kusem a adaptérem Ø 100/150 na 110/150 mm		DY881 100011364		X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C_{33X} – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

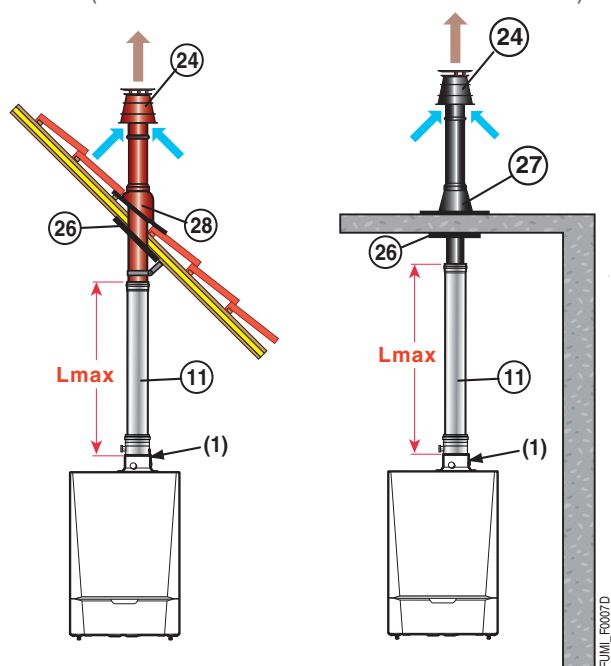

Zobrazený kotel:
MCA 45 připojen k vertikálnímu odkouření
Ø 80/125 mm (balení DY843/844)

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		80/125	110/150
ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45		14,5	–
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65		–	11,5
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90		–	10
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115		–	9,4

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125	110/150
Koleno 87°	1,5	3,7
Koleno 45°	1,0	1,0
Koleno 30°	–	–
Koleno 15°	–	–
Revizní kus	0,6	1,0
Revizní T kus	2,7	2,5
Revizní koleno	2,0	–

(1) Případně pozice ③
(DY817)


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	ELIDENS DTG 130..., INNOVENS PRO MCA	
			45	65, 90, 115
		Ø připojení (mm) (mm)	80/125	110/150
Popis	Schémata s rozměry a označením	Balení/obj. č.		
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)	DY843/844 ②4 	DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)	X	
Vertikální zakončení Ø 110/150 mm černá barva	DY845 ②4 	DY845 100002734 (černá)		X
Adaptér Ø 110/150 mm na 100/150 mm	③ 	DY817 100002357		X

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS, INNOVENS PRO

3 KONFIGURACE C_{93x} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ POTRUBÍ PPS V KOMINĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

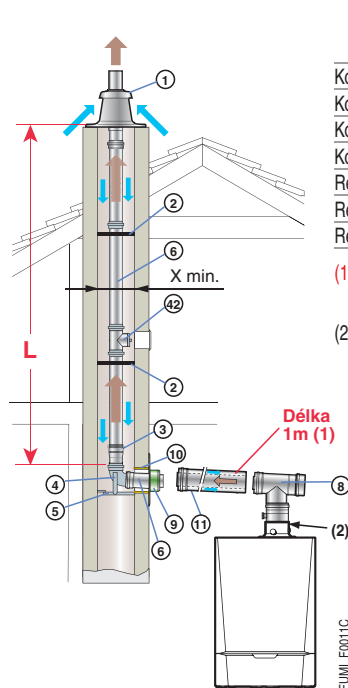

Ø přípojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)			
	80/125	110/150	80	110
Koleno 87°	1,5	3,7	1,9	4,9
Koleno 45°	1,0	1,0	1,2	1,1
Koleno 30°	-	-	0,4	-
Koleno 15°	-	-	0,2	-
Revizní kus	0,6	1,0	0,3	-
Revizní T kus	2,7	2,5	4,2	5,6
Revizní kolo	2,0	-	1,9	4,8

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

(2) Nebo popřípadě pozice ③

Typ kotle	Ø přípojení (mm)		max. délka (m)		
	- v kotelně	- v komině	80/125	110	110/150
ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	15	25	-	-	-
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65	-	-	-	-	16
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90	-	-	-	-	13,2
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115	-	-	-	-	10
x min. □ (mm)			140	160	160
Ø (mm)			160	180	180

Zobrazený kotel:
MCA 45 připojen v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komině Ø 110 mm


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí pevného potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému kominou:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	ELIDENS DTG 130-45, INNOVENS PRO MCA 45		ELIDENS DTG 130-65 AŽ 115, INNOVENS PRO MCA 65 AŽ 115
		Ø přípojení (mm)	- v kotelně	- v komině	
		Balení/obj. č.	80/125	80/125	110/150
			80	110	110
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm		DY716 84887716	X	X	
Sada pro připojení kotle Ø 110/150 mm		DY818 100002360			X
Sada pro připojení ke komině Ø 80 mm		DY717 84887717	X		
Sada pro připojení ke komině Ø 110 mm s adaptérem Ø 80 na 110 mm		DY876 100008312		X	
Sada pro připojení ke komině Ø 80 mm		DY177 84887577			X
Adaptér Ø 80/125 mm		DY817 100002357			X

⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS DTG 130-45, INNOVENS PRO MCA 45

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

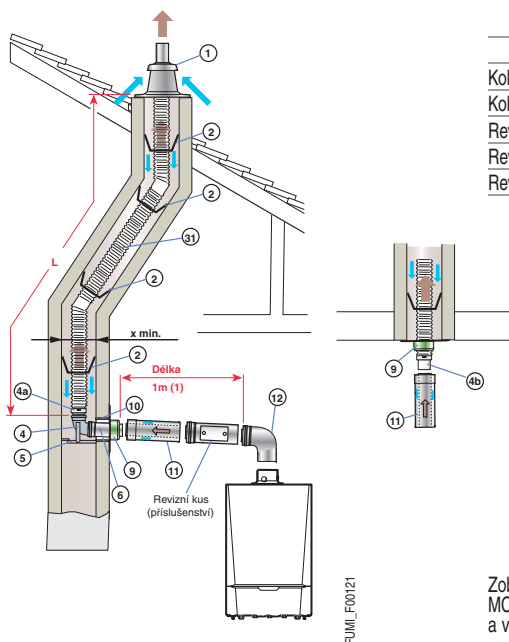

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80/125 pevné	80 flex
Koleno 87°	1,5	-
Koleno 45°	1,0	-
Revizní kus	0,6	0,3
Revizní T kus	2,7	-
Revizní koleno	2,0	-

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	max. délka (m) 80/125 80
ELIDENS DTG 130-45		12
INNOVENS PRO MCA 45		
x min. □ (mm)		140
Ø (mm)		160

Zobrazený kotel:
MCA připojen v kotelně k potrubí Ø 80/125 mm
a v komíně Ø 80 mm

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	ELIDENS DTG 130-45, INNOVENS PRO MCA 45 80/125 80
		Balení/obj. č.	kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm kolmo k potrubí		DY849 100003271	X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím		DY850 10003272		X
Nástavec pro flexibilní potrubí		DY904 100015880		X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm		DY895 100015325	X	
Zakoučení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí		DY899 100015329		X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327	X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz následující strana

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS DTG 130-65 AŽ 115, INNOVENS PRO MCA 65 AŽ 115

4 KONFIGURACE C_{93X} – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

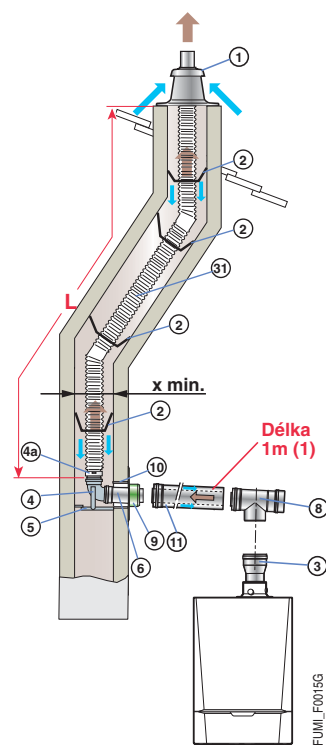

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	110/150	110 flexi
Koleno 87°	3,7	-
Koleno 45°	1,0	-
Revizní kus	1,0	0,5
Revizní T kus	2,5	-

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ type	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65			16,5
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90			13,5
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115			9,4
x min. □ (mm)			170
Ø (mm)			190

Zobrazený kotel:
MCA 65 až 115

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalin pomocí flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:


Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		ELIDENS DTG 130-65 až 115, INNOVENS PRO MCA 65 až 115
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	110/150
				110
		Balení/obj. č.		
Sada pro připojení kotle Ø 110/150 mm		DY818 100002360		X
Sada pro připojení v komíně Ø 110 mm		DY888 100015287		X
Adaptér Ø 100/150 mm na Ø 110/150 mm		DY817 100002357		X
Flexibilní potrubí Ø 110 mm Délka 15 m (1)		DY889 100015288		X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexi) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS, INNOVENS PRO

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH A SPALINY Z HLINÍKU (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

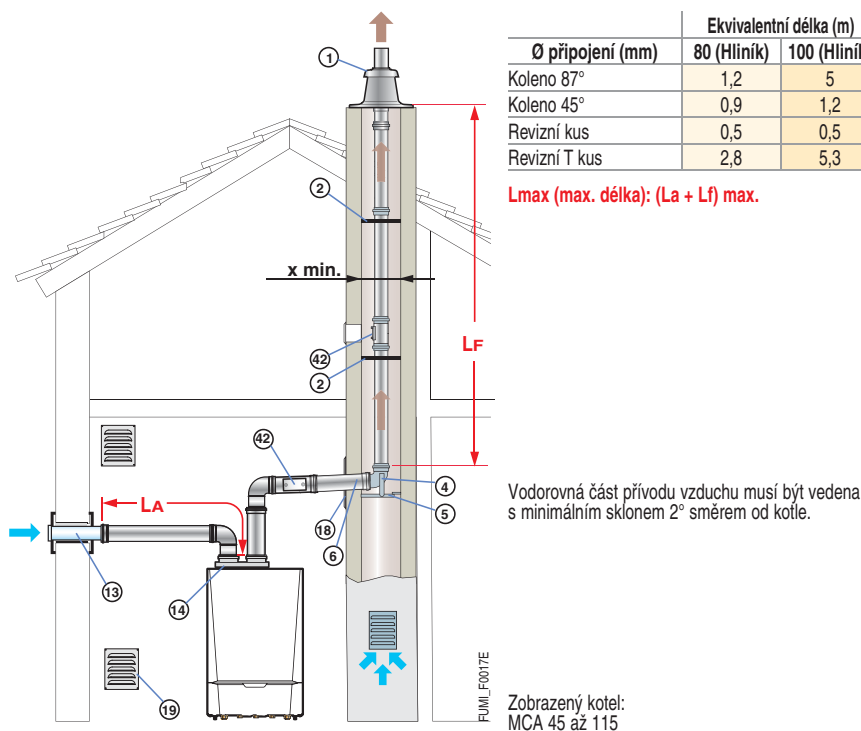

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80 (Hliník)	100 (Hliník)
Koleno 87°	1,2	5
Koleno 45°	0,9	1,2
Revizní kus	0,5	0,5
Revizní T kus	2,8	5,3

L_{max} (max. délka): (L_a + L_f) max.

Typ kotle	s adaptérem bi-flux (Ø mm)	max. délka (m)	
		Ø 80/125 na 2 x 80	Ø 100/150 na 2 x 100
ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45		20,5	-
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65		-	23
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90		-	17,5
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115		-	16
x min. □ (mm)		140	160
Ø (mm)		160	180


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému z hliníku pro připojení pomocí odděleného vedení vzduchu/spalin (bi-flux):

Popis	Schémata s rozměry a označením		Typ kotle	ELIDENS DTG 130-45		INNOVENS PRO MCA 45	
			Adaptér bi-flux Ø (mm)	80/125 na 2 x 80	100/150 na 2 x 100	80/125 na 2 x 80	100/150 na 2 x 100
			Balení/obj. č.				
Adaptér bi-flux Ø 80/125 mm na 2x80 mm	DY819 	DY820 	DY819 100002361	X			
Adaptér bi-flux Ø 100/150 mm na 2x100 mm			DY820 100002362		X		
Adaptér bi-flux Ø 80/125 mm na 2x80 mm	DY906 	DY907 	DY906 S101762			X	
Adaptér bi-flux Ø 100/150 mm na 2x100 mm			DY907 S101626				X
Přívod vzduchu zvenku Ø 80 mm	DY38 	DY810 	DY38 84887438	X		X	
Přívod vzduchu zvenku Ø 100 mm			DY810 100002285		X		X
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm			DY711 84887711	X		X	
Sada pro připojení v komíně Ø 100 mm			DY633 84887633		X		X
Krycí deska komín Ø 80 mm	DY757 	DY752 	DY757 84887757	X		X	
Krycí deska komín Ø 100 mm			DY752 84887752		X		X

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 82 (hliník) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS, INNOVENS PRO

6 KONFIGURACE B_{23P/B33} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „PEVNÁ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

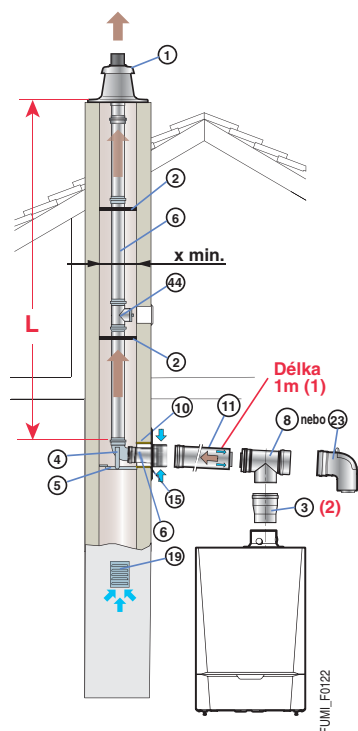

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)			
	80	80/125	110	110/150
Koleno 87°	1,9	1,5	4,9	3,7
Koleno 45°	1,2	1,0	1,1	1,0
Revizní koleno	1,9	2,0	4,8	-
Revizní T kus	4,2	2,7	5,6	2,5
Revizní kus	0,3	0,6	-	1,0

- (1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.
 (2) Vyjma DTG 13045 a MCA 45

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komíně	max. délka (m)	
		80/125 80 pevné	110/150 110 pevné
ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45		23,5	-
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65		-	40
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90		-	40
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115		-	40
x min.	∇ (mm)	140	170
	Ø (mm)	160	190

Zobrazený kotel:
MCA 45 až 115


⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému PPS pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle		ELIDENS DTG 130- INNOVENS PRO MCA									
		Ø připojení (mm)	- v kotelně - v komíně	45	65 až 115								
				80/125	110/150								
				80	110								
		Balení/obj. č.											
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm	<table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>DY913</td><td>125</td><td>80/125</td><td>124</td></tr><tr><td>DY914</td><td>150</td><td>110/150</td><td>140</td></tr></table> * Pouze pro DY913 ** Pouze pro DY914		A	B	C	DY913	125	80/125	124	DY914	150	110/150	140
	A	B	C										
DY913	125	80/125	124										
DY914	150	110/150	140										

⇒ Další příslušenství ke spalovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 80 (PPS pevné) a 84 (společné příslušenství)

ELIDENS DTG 130-65 AŽ 115, INNOVENS PRO MCA 65 AŽ 115

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ KONCENTRICKÝCH POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÁ „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY NEBO Z MÍSTNOSTI INSTALACE)

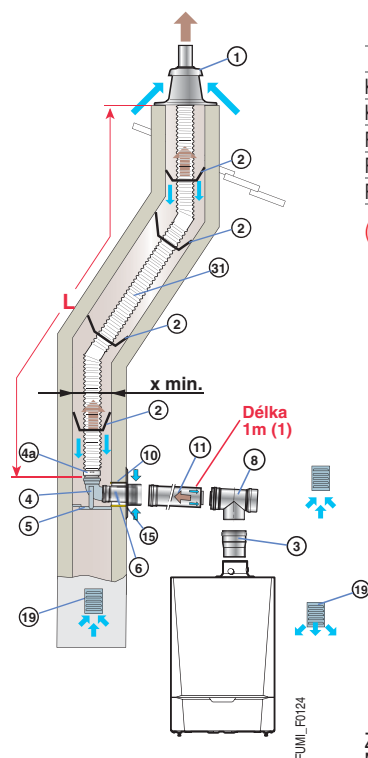



Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	110 pevné	110 flexi	110/150
Koleno 87°	4,9	-	3,7
Koleno 45°	1,1	-	1,0
Revizní koleno	4,8	-	-
Revizní kus	-	0,5	1,0
Revizní T kus	5,6	-	2,5

(1) Na každý metr horizontálního potrubí navíc, odečtete 1,2 m z vertikální délky L_{max} uvedené ve vedlejší tabulce.

Typ kotle	Ø připojení (mm)		max. délka (m)
	- v kotelně	- v komíně	
ELIDENS DTG 130-65 INNOVENS PRO MCA 65			29,5 (*)
ELIDENS DTG 130-90 INNOVENS PRO MCA 90			24
ELIDENS DTG 130-115 INNOVENS PRO MCA 115			17,5
x min. □ (mm)			170
Ø (mm)			190

(*) ⚠ Maximální výška vedení spalin od podpěrného kolene po vývod nesmí překročit 25 m (flexibilní PPS). Pokud jsou tyto délky překročeny, je potřeba přidat fixační objímky na každých 25 m.

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a flexibilního potrubí v komíně:

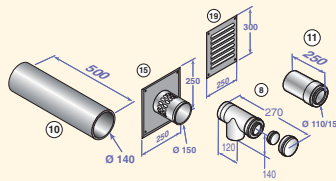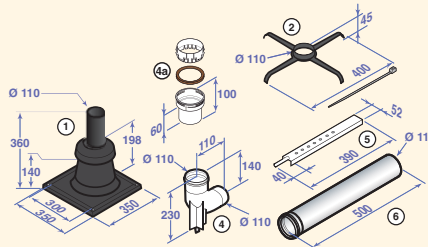
Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	
		Ø připojení (mm)	ELIDENS DTG 130-65 až 115, INNOVENS PRO MCA 65 až 115
		- v kotelně - v komíně	110/150 110
Sada pro připojení kotle Ø 110/150 mm		Balení/obj. č.	
		DY914 100017529	X
Sada pro připojení ke komínu Ø 110 mm - flexi		DY888 100015287	X
Adaptér Ø 110/150 mm na 100/150 mm		DY817 100002357	X
Flexibilní potrubí Ø 110 mm Délka 15 m (1)		DY889 100015288	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS), 81 (PPS flexibilní) a 84 (společné příslušenství)

INNOVENS PRO MCA 45 AŽ 115

7 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU PRO INSTALACI DO KASKÁDY

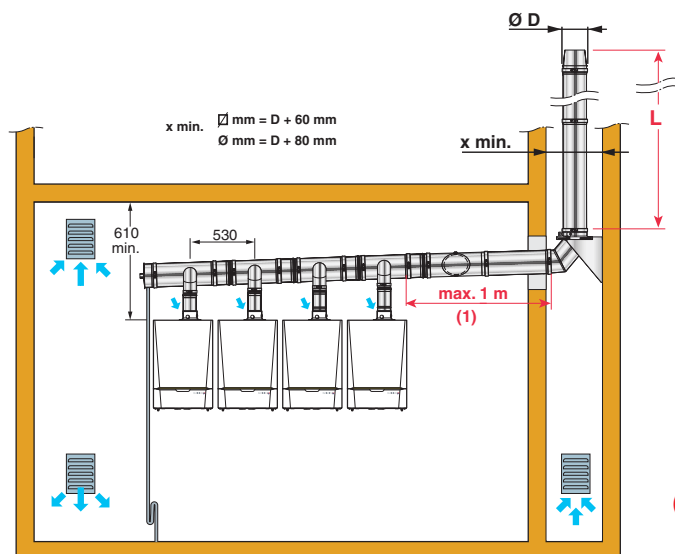


(1) Maximální zvažovaná délka při návrhu systému; pro odlišné délky je třeba provést nový výpočet.


INCA_F0075

Maximální přípustná délka L (v m) dle $\varnothing$ potrubí D (v mm) pro různé kombinace „kaskády“:

- kombinace připojení „v kaskádě“ s kotli v řadě za sebou na zdi nebo podlaze

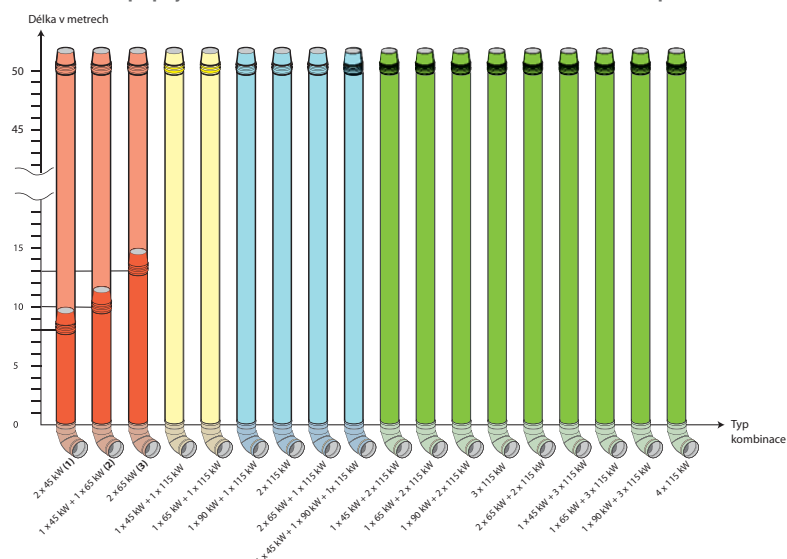

- kombinace připojení „v kaskádě“ s kotli montovanými zády k sobě

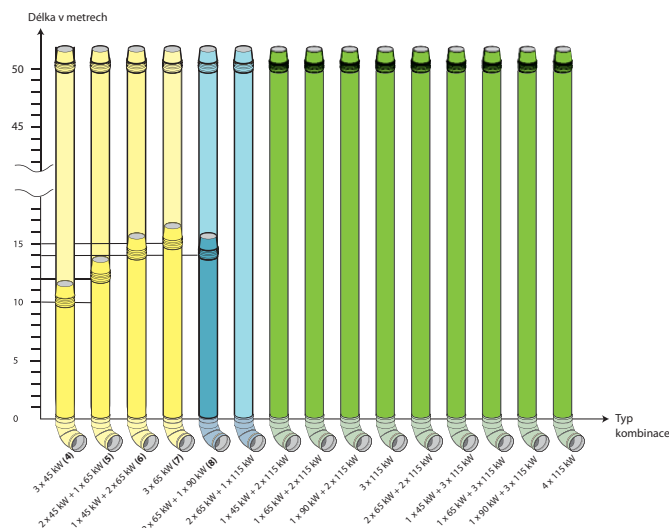

OBJEDNACÍ Č.	POPIS	BALENÍ
KHD716125080	Trubka s odbočkou 45° $\varnothing$ 125/80	
KHD716125001	Koncový kus se sifonem $\varnothing$ 125	
KHD716160110	Trubka s odbočkou 45° $\varnothing$ 160/110	
KHD716160001	Koncový kus se sifonem $\varnothing$ 160	
KHD716200110	Trubka s odbočkou 45° $\varnothing$ 200/110	
KHD716200001	Koncový kus se sifonem $\varnothing$ 200	
KHA715080050	Prodloužení $\varnothing$ 80 mm L = 500 mm	
84887552	Koleno 87° $\varnothing$ 80 mm	DY152
84887580	Prodloužení $\varnothing$ 110 mm L = 500 mm	DY180
84887581	Koleno 87° $\varnothing$ 110 mm	DY181
KHA715100110	Kotlová redukce $\varnothing$ 100/110	
84887629	Koleno 87° $\varnothing$ 100 mm (přívod vzduchu)	DY629
S100762	Adaptér BIFLUX 2 x 80 mm	DY906
S101626	Adaptér BIFLUX 2 x 100 mm	DY907

Legenda

$\varnothing$ 150 vnitřní montáž	$\varnothing$ 150 venkovní montáž	$\varnothing$ 180 vnitřní montáž	$\varnothing$ 180 venkovní montáž	$\varnothing$ 200 vnitřní montáž	$\varnothing$ 200 venkovní montáž

Pozn.: u venkovních potrubí je maximální možná výška pro zajištění provozu následující:

- (1): 7,90 m (2): 10,20 m (3): 13,10 m (4): 9,80 m
(5): 11,70 m (6): 14,00 m (7): 16,40 m (8): 14,30 m


- Kotle INNOVENS PRO MCA 45/65/90/115, provoz 80/60°C
- Přetlak na výstupu kotle nižší než 50 Pa

Upozornění: Uvedené délky mají pouze orientační charakter. Společnost De Dietrich nebere za tyto údaje žádnou odpovědnost. V případě provedení jiných montážních konfigurací nás laskavě kontaktujte pro provedení specifického výpočtu.

MC39E_F0062

MC39E_F0063A



1 KONFIGURACE C_{13X} – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/PPS
(PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ STĚNU NEBO STŘEŠNÍ VÝVOD)

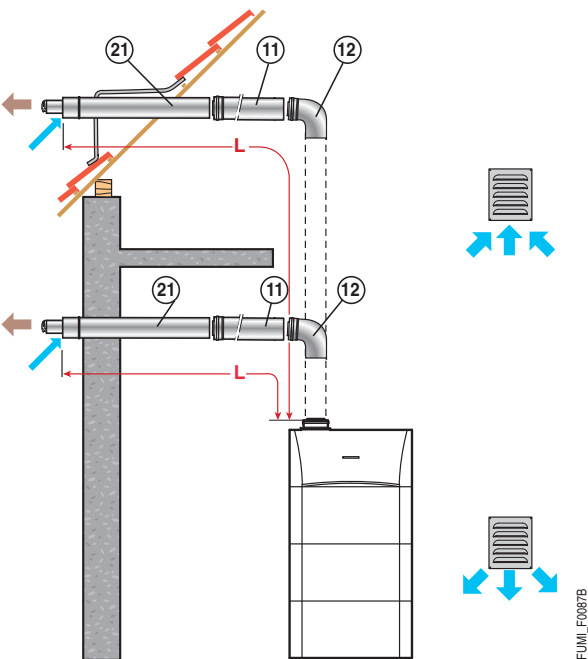

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m) 80/125
MODULENS O® AFC... FF		8


	Ekvivalentní délka (m) 80/125
Ø připojení (mm)	80/125
Koleno 87°	1,5
Koleno 45°	1
Revizní kus	0,6
Revizní T kus	2,6
Revizní koleno	2

⇒ Příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k horizontálnímu odkouření, **dodávané s kotlem MODULENS O® AFC... FF HOR:**

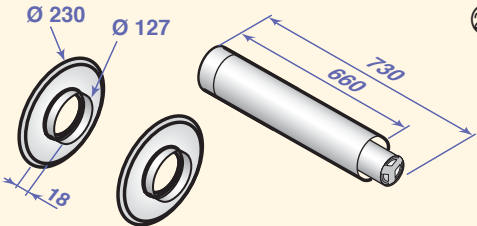Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS O® AFC... FF
		Ø připojení (mm)	80/125
		Balení/obj. č.	
Horizontální zakončení Ø 80/125 mm		FM183 100007638	X
Koncentrické koleno 87°		DY131 84887531	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C₃₃ – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOURENÍ HLINÍK/PPS (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

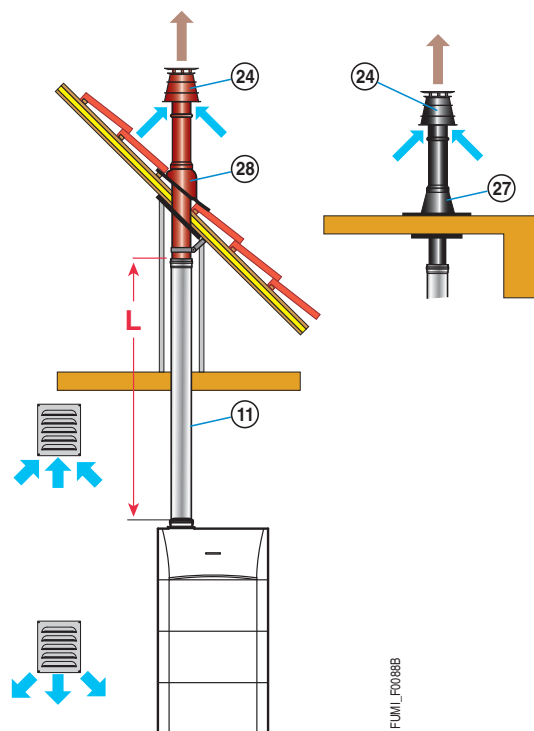

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m) 80/125
MODULENS O® AFC... FF		8


Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m) 80/125
Koleno 87°	1,5
Koleno 45°	1
Revizní kus	0,6
Revizní T kus	2,6
Revizní koleno	2

⇒ Příslušenství ke spalinovému systému hliník/PPS pro připojení k vertikálnímu odkouření, **dodávané s kotlem MODULENS O® AFC... FF VER:**

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS O® AFC... FF
		Ø připojení (mm)	80/125
		Balení/obj. č.	
Vertikální zakončení Ø 85/125 mm (černá nebo červená barva)		DY843 100002732 (černá) nebo DY844 100002733 (červená)	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 78 (hliník/PPS) a 84 (společné příslušenství)

3 KONFIGURACE C₉₃ – KONCENTRICKÉ POTRUBÍ HLINÍK/PPS V KOTELNĚ,
JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ NEBO „FLEXIBILNÍ“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN PROTIPROUDEM)

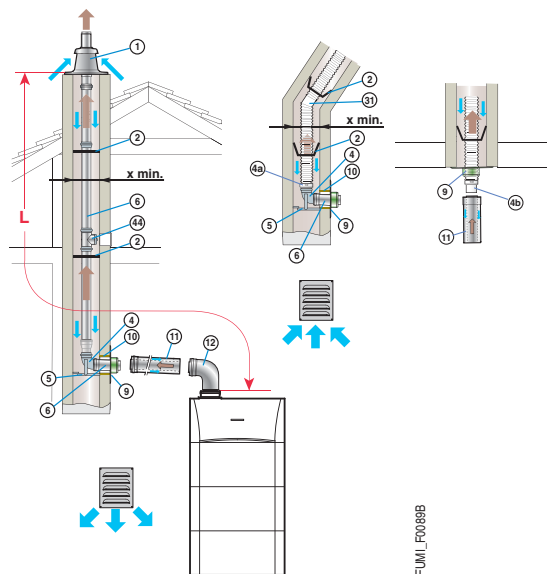

Typ kotle	Ø připojení (mm) - v kotelně - v komině	max. délka (m)	
		80/125	
		80 pevné	80 flexi
MODULENS O® AFC... FF		18	15
x min.	☑ (mm)	140	140
	Ø (mm)	160	160

Ø připojení (mm) (mm)	Ekvivalentní délka (m)		
	80/125	80 pevné	80 flexi
Koleno 87°	1,5	1,9	-
Koleno 45°	1	1,2	-
Revizní kus	0,6	0,3	0,3
Revizní T kus	2,6	4,2	-
Revizní koleno	2	1,9	-


⇒ **Minimum povinného příslušenství** ke spalínovému systému hliník/PPS nebo PPS pro připojení vzduchu/spalín pomocí pevného nebo flexibilního potrubí ke stávajícímu potrubí vedenému komínem:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS O [®] AFC... FF		
		Ø přípojení (mm)	- v kotelně: 80/125		
			- v komíně: 80 pevné	- v komíně: 80 flexi	
		Balení/obj. č.		kolmo k potrubí	pod potrubím
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm pevné		DY717 84887717	X		
Sada pro připojení v komíně Ø 80 mm flexi		DY895 100015325		X	
Sada pro připojení kotle Ø 80/125 mm pod potrubím		DY850 100003272			X
Nástavec pro flexibilní potrubí		DY904 100015880			X
Koncentrické koleno 87°		DY131 84887531	X	X	
Ochranná krytka Ø 141 mm		DY763 84887763	X	X	
Krycí deska Ø 125 mm		DY758 84887758	X	X	
Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí		DY899 100015329			X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327		X	X


(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ JEDNODUCHÝCH POTRUBÍ PPS V KOTELNĚ, JEDNODUCHÝCH „PEVNÝCH“ NEBO „FLEXIBILNÍCH“ POTRUBÍ PPS V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY)

⇨ S horním výstupem spalin

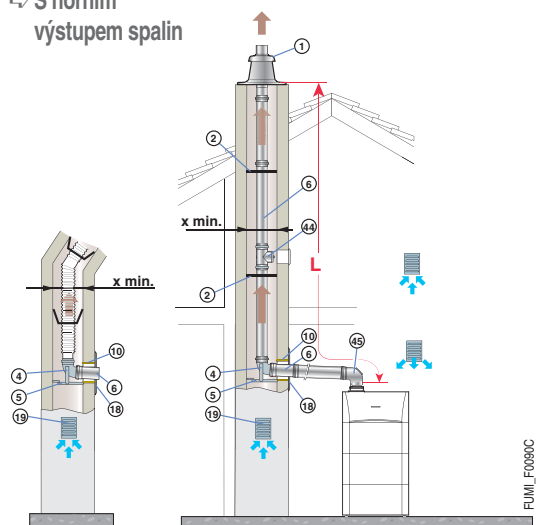

⇨ Se zadním výstupem spalin

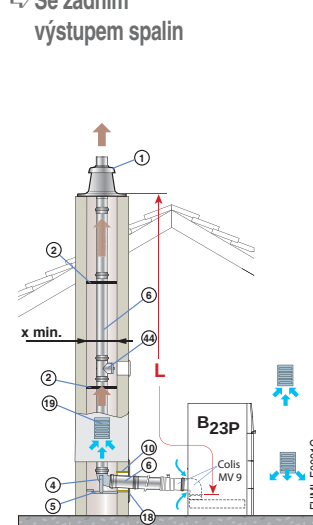

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		80 pevné	80 flexi
MODULENS O® AFC... E		18	15
x min. ▢ (mm)	▢ (mm)	140	140
	Ø (mm)	160	160

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	80 pevné	80 flexi
Koleno 87°	1,9	-
Koleno 45°	1,2	-
Revizní kus	0,3	0,3
Revizní T kus	4,2	-
Revizní koleno	1,9	-

Upozornění: aby nedošlo k šíření hluku, nezazdívejte kouřovod do komína.


⇨ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu pomocí pevného potrubí v kotelně a pevného nebo flexibilního potrubí v komíně:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	MODULENS O® AFC... E			
		Ø připojení (mm)	80 pevné s výstupem spalin		80 flexi s výstupem spalin	
		Balení/obj. č.	horní	zadní	horní	zadní
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm pevné PPS		DY717 84887717	X	X		
Sada pro připojení ke komínu Ø 80 mm flexi PPS		DY895 100015325			X	X
Ochranná krytka Ø 124 mm	DY753	DY757	X	X	X	X
Krycí deska Ø 80 mm		DY757 84887757	X	X	X	X
Jednoduché revizní koleno Ø 80 mm		DY877 100008301	X		X	
Sada pro zadní výstup spalin		MV9 100017720		X		X
Flexibilní potrubí Ø 80 mm Délka 12,5 m (1)		DY897 100015327			X	X

(1) K dispozici jsou i jiné délky flexibilního potrubí – viz strana 81

1 KONFIGURACE C₁₃ – HORIZONTÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/POZINK NEBO PPS/POZINK (PŘIPOJENÍ NA VENKOVNÍ STĚNU)




⚠ Konfigurace je zakázána ve veřejných budovách!

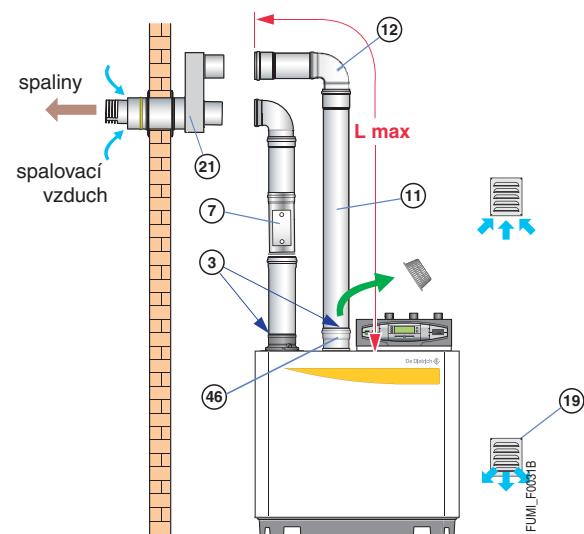

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)
		150 nebo 160
C230-85 ECO		50
C230-130 ECO		37
C230-170 ECO		16
C230-210 ECO		14


Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	150 (Hliník)	160 (PPS)
Koleno 87°	6,4	5
Koleno 45°	1,7	1,4
Revizní koleno	-	5
Revizní kus	0,5	0,9
Revizní T kus	6,4	-

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému Hliník/Pozink nebo PPS/Pozink pro připojení k horizontálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	C 230 ECO	
		Ø připojení (mm)	150 (Hliník)	160 (PPS)
		Balení/obj. č.		
Horizontální zakončení Hliník/Pozink Ø 150/220 mm		DY831 100002469	X	
Horizontální zakončení PPS/Pozink Ø 160/220 mm		DY827 100002401		X
Díl pro připojení vzduchu		DY830 100002404	X	X
Adaptér Ø 150 na 160 mm		DY825 100002399		X

⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 80 (PPS), 82 (Hliník) a 84 (společné příslušenství)

2 KONFIGURACE C₃₃ – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ HLINÍK/POZINK (PŘIPOJENÍ NA ŠIKMOU NEBO ROVNOU STŘECHU)

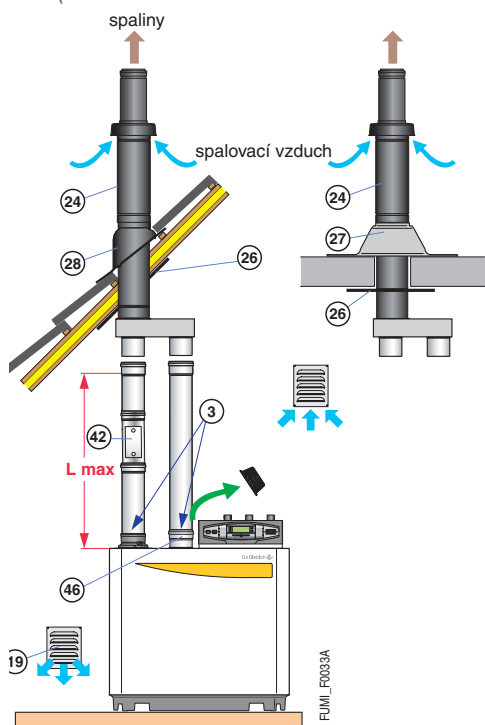

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)
		150 nebo 160
C230-85 ECO		50
C230-130 ECO		37
C230-170 ECO		16
C230-210 ECO		14

Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	150 (Hliník)	160 (PPS)
Koleno 87°	6,4	5
Koleno 45°	1,7	1,4
Revizní koleno	-	5
Revizní kus	0,5	0,9
Revizní T kus	6,4	-


➡ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému Hliník/Pozink nebo PPS/Pozink pro připojení k vertikálnímu odkouření:

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	C 230 ECO	
		Ø připojení (mm)	150 (Hliník)	160 (PPS)
		Balení/obj. č.		
Vertikální zakončení Hliník/Pozink Ø 150/220 mm		DY835 100002473	X	
Vertikální zakončení PPS/Pozink Ø 160/220 mm		DY826 100002400		X
Díl pro připojení vzduchu		DY830 100002404	X	X
Adaptér Ø 150 na 160 mm		DY825 100002399		X

➡ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 80 (PPS), 82 (Hliník) a 84 (společné příslušenství)

C 230-85 ECO A C 230-130 ECO

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ „PEVNÝCH“ POTRUBÍ Z HLINÍKU NEBO PPS V KOTELNĚ A V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY)

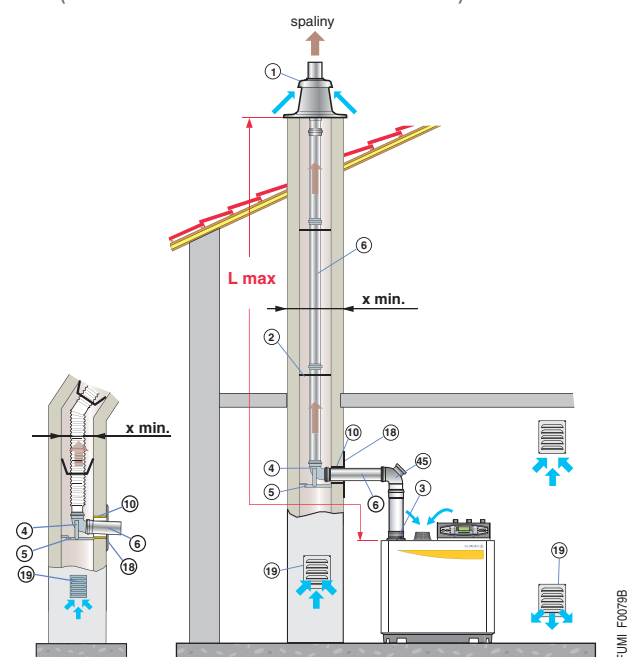

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		110 pevné	110 flexi
C230-85 ECO		27	14,5
C230-130 ECO		8	4
x min. □ (mm)		220	220
Ø (mm)		240	240


Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	110 pevné	110 flexi
Koleno 87°	4,9	
Koleno 45°	1,1	
Revizní koleno	4,8	
Revizní kus		0,5
Revizní T kus	5,6	

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému (PPS) pro připojení ke komínu

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	C 230-85 a C 230-130 ECO	
		Ø připojení (mm)	110 pevné	110 flexi
		Balení/obj. č.		
Sada pro připojení ke komínu Ø 110 mm		DY177 84887577	X	
Sada pro připojení ke komínu Ø 110 mm flexi		DY888 100015287		X
Ochranná krytka Ø 124 mm		DY753 84887753	X	X
Krycí deska Ø 110 mm		DY879 100010270	X	X
Adaptér Ø 150 na 110 mm		DY915 100017634	X	X

⇒ Další příslušenství ke spalinovému systému naleznete na straně 80 (PPS pevné), 82 (Hliník) a 84 (společné příslušenství)

6 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU POMOCÍ „PEVNÝCH“ POTRUBÍ Z HLINÍKU NEBO PPS V KOTELNĚ A V KOMÍNĚ (SPALOVACÍ VZDUCH VEDEN Z KOTELNY)

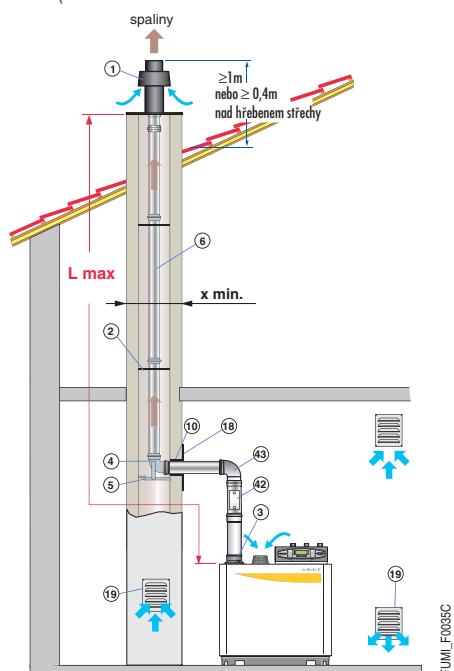

Typ kotle	Ø připojení (mm)	max. délka (m)	
		150 Hliník	160 PPS
C230-85 ECO		50	50
C230-130 ECO		50	50
C230-170 ECO		45	50
C230-210 ECO		27	43
x min. ▢ (mm)		220	220
Ø (mm)		240	240


Ø připojení (mm)	Ekvivalentní délka (m)	
	150 (Hliník)	160 (PPS)
Koleno 87°	6,4	5
Koleno 45°	1,7	1,4
Revizní koleno	-	5
Revizní kus	0,5	0,9
Revizní T kus	6,4	-

⇒ Minimum povinného příslušenství ke spalinovému systému Hliník nebo PPS pro připojení ke komínu

Popis	Schémata s rozměry a označením	Typ kotle	C 230 ECO	
		Ø připojení (mm)	150 (Hliník)	160 (PPS)
		Balení/obj. č.		
Zakončení s těsnícím lemováním Ø 150 mm Hliník	DY780 ①	DY837 ①		
Zakončení s těsnícím lemováním Ø 160 mm PPS				
Koleno 87° s držákem Ø 150 mm Hliník	DY855 ④ + ⑤	DY836 ④ + ⑤		
Koleno 87° s držákem Ø 160 mm PPS				
Krycí deska komín Ø 150 mm Hliník	DY856 ⑱	DY838 ⑱		
Krycí deska komín Ø 160 mm PPS				
Ochranná krytka Ø 165 mm				
Adaptér Ø 150 na 160 mm				


⇒ Další příslušenství ke spalinovým systémům naleznete na straně 80 (PPS) a 82 (Hliník)

7 KONFIGURACE B_{23P} – PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU PRO INSTALACI DO KASKÁDY (INSTALACE S UZAVÍRATELNÝMI MOTORIZOVANÝMI KLA PKAMI)

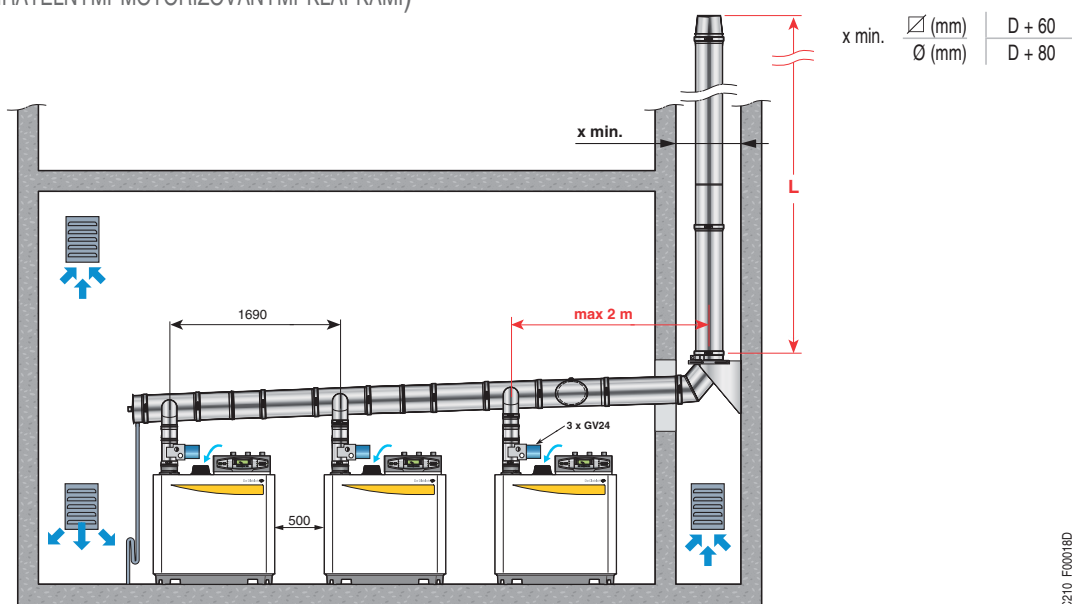

Maximální přípustná délka L (v m) dle Ø potrubí D (v mm) pro různé kombinace „kaskády“:

(Tyto délky byly stanoveny s ohledem na rozměrové požadavky uvedené ve schématu – viz výše. V případě odlišných rozměrových požadavků nás prosím kontaktujte).

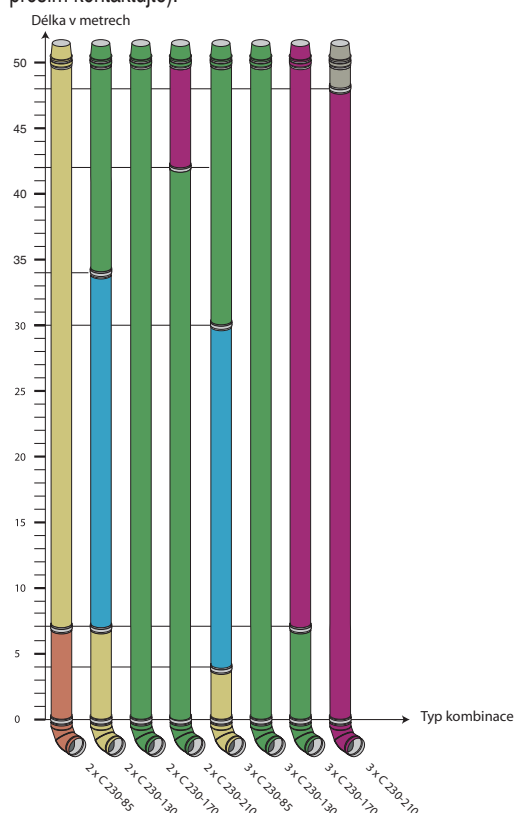

Legenda



- Kotle C 230... ECO, provoz 40/30°C
- Systém s uzavíratelnou spalínovou klapkou je povinný na výstupu kotle (příslušenství – balení GV24)


Upozornění: Uvedené délky mají pouze orientační charakter. Společnost De Dietrich nebere za tyto údaje žádnou odpovědnost. V případě provedení jiných montážních konfigurací nás laskavě kontaktujte pro provedení specifického výpočtu.

⇒ Povinné příslušenství, jež je třeba objednat pro konfiguraci B23P v případě instalace do kaskády

Popis	Schématy s rozměry a označením	Balení Reference	Komentář
Uzavíratelná spalínová motorizovaná klapka	(49)	GV24 100011033	Při instalaci v kaskádě s přetlakem umožňuje umístění spalínové klapky u kotle předejit vypouštění spalin směrem k odstaveným kotlům

C 330 ECO/C 630 ECO

2 KONFIGURACE C₃₃ – VERTIKÁLNÍ KONCENTRICKÉ ODKOUŘENÍ

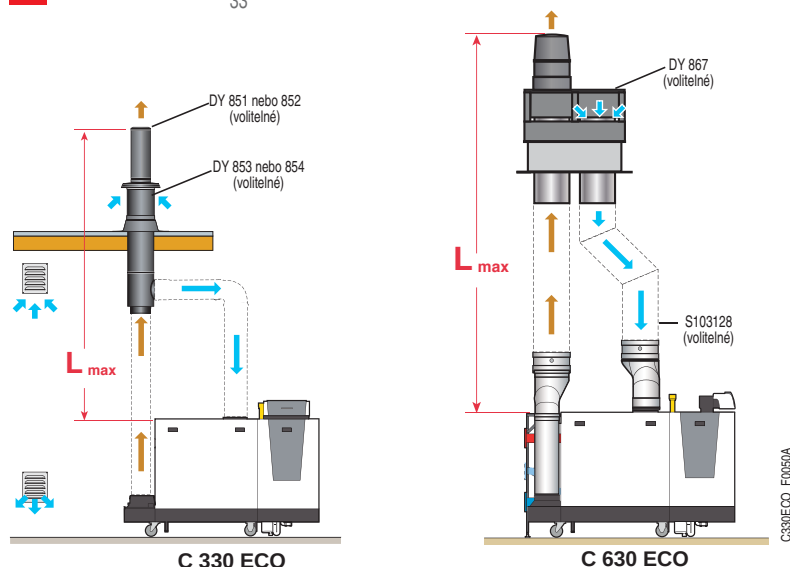

Typ kotle C 330... ECO	max. délka (m) (1)		
	Ø 200 mm	Ø 250 mm	Ø 300 mm
280	42	50	50
350	21	50	50
430	13	50	50
500	10	50	50
570	5	34	50
650	4	50	50

Typ kotle C 630... ECO	max. délka (m) (1)		
	Ø 300 mm	Ø 350 mm	Ø 400 mm
560	50	50	50
700	43	50	50
860	26	50	50
1000	13	35	50
1140	5	16	24
1300	-	10	12

Poznámka: Tyto maximální délky lze uplatnit rovněž u konfigurace C₉₃
(1) Kalkulováno pro pevné potrubí s vyústěním bez víka

⇒ Dostupné příslušenství pro spalínový systém

• C 330 ECO

Vertikální odkouření Hliník/Pozink

24

Ø 200/300 mm

Obj. číslo

DY 851

51202

Ø 250/350 mm

Obj. číslo.

DY 852

51203

	A	B	C	D	E
DY851	200	200	1680	2350	400
DY852	250	250	1685	2500	530

Redukce Ø 250 na 200 mm

Obj. číslo

-

S103179

Těsnící příruba pro rovnou střechu

27

Ø 300 mm

Obj. číslo

DY 853

46157

Ø 350 mm

Obj. číslo

DY 854

46158

	F	G
DY853	640	318
DY854	690	368

Adaptér spalínové trubice pro náhradu typu C 310 ECO typem C 330 ECO

Obj. číslo

-

S103178


Propojovací sada - spaliny pro 2 x C 330 ECO 	Obj. číslo S103118
Propojovací sada vzduch pro 2 x C 330 ECO 	Ø 300 mm 46157 Ø 350 mm 46158

• C 630 ECO

Vertikální odkouření Hliník 	Ø 2 x 350 mm Obj. číslo 54443
Kolektor na vstupu vzduchu Hliník 	Ø 2 x 250 na 350 mm Obj. číslo S103128

C 330 ECO/C 630 ECO

5 KONFIGURACE C₅₃ – ODDĚLENÉ POTRUBÍ VZDUCH/SPALINY (PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU ZVENKU)

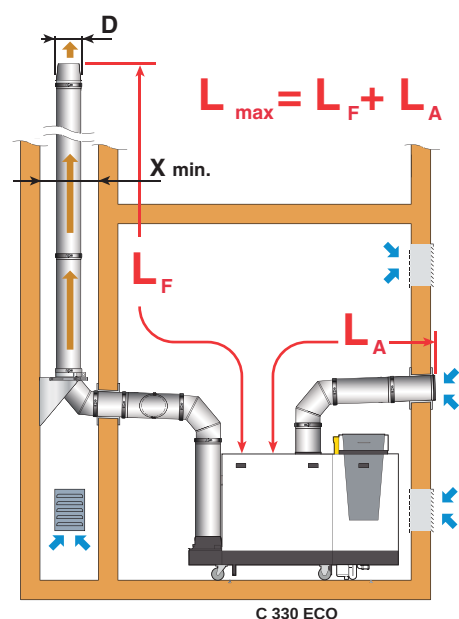


$$x \text{ min.} \quad \frac{\nabla (\text{mm})}{\varnothing (\text{mm})} \quad \begin{array}{l} D + 60 \\ D + 80 \end{array}$$

Typ kotle C 330-... ECO	max. délka (m) (1)
	Ø 250 mm
280	50
350	50
430	50
500	50
570	49
650	40

(1) Kalkulováno pro pevné potrubí s otevřeným vyústěním

Vodorovná část přívodu vzduchu musí být vedena s minimálním sklonem 2° směrem od kotle.

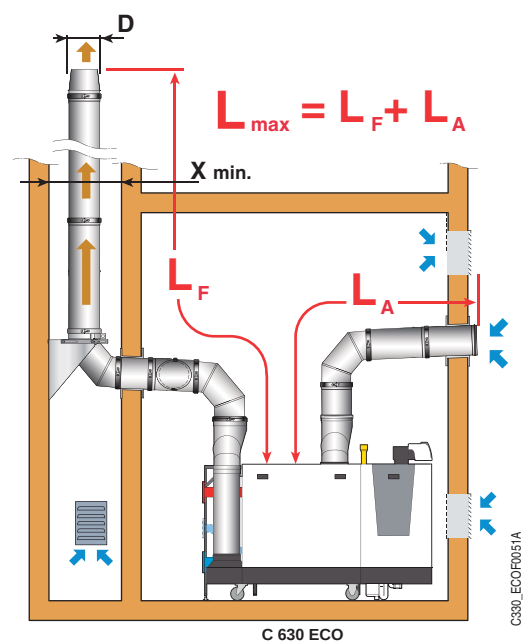

$$x \text{ min.} \quad \frac{\nabla (\text{mm})}{\varnothing (\text{mm})} \quad \begin{array}{l} D + 60 \\ D + 80 \end{array}$$

Typ kotle C 630-... ECO	max. délka (m) (1)	
	Ø 350 mm	Ø 400 mm
560	50	50
700	50	50
860	50	50
1000	33	50
1140	-	22
1300	-	-


(1) Kalkulováno pro pevné potrubí s otevřeným vyústěním

C330_ECO0051A

C 330 ECO/C 630 ECO

6 7 KONFIGURACE B_{23P}: PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU

Samostatný kotel

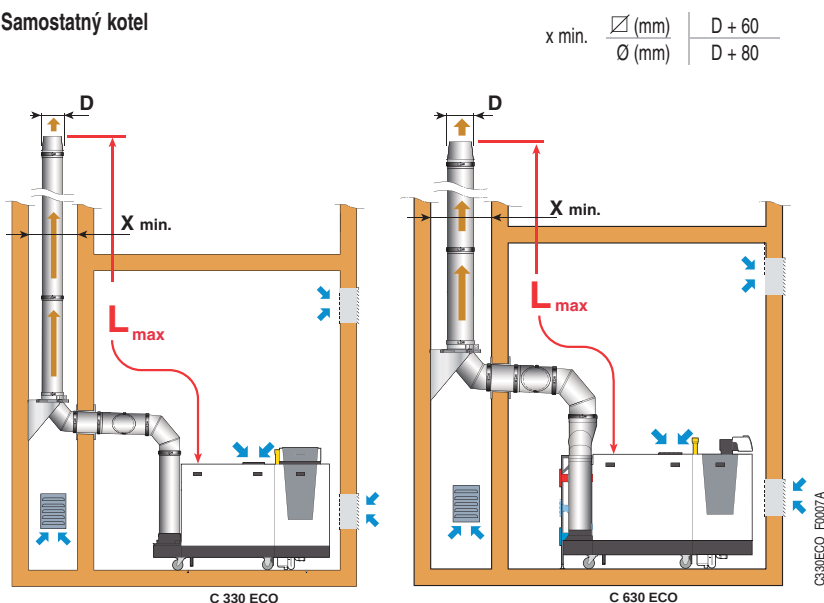


Typ kotle C 330-... ECO	max. délka (m) (1)			
	Ø 150 mm	Ø 180 mm	Ø 200 mm	Ø 250 mm
280	20	50	50	50
350	11	30	50	50
430	8	22	39	50
500	7	18	32	50
570	5	13	24	50
650	5	12	21	50

Typ kotle C 630-... ECO	max. délka (m) (1)		
	Ø 250 mm	Ø 300 mm	Ø 350 mm
560	50	50	50
700	31	50	50
860	20	50	50
1000	11	39	50
1140	5	26	50
1300	3	19	50

(1) Kalkulováno pro pevné potrubí s otevřeným vyústěním

Instalace v kaskádě

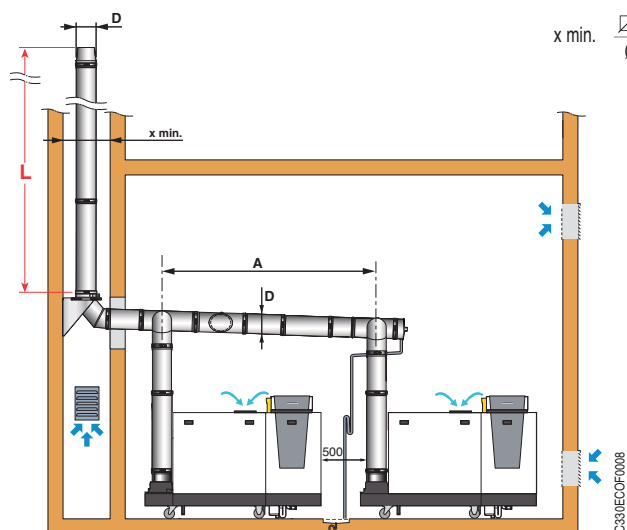


C 330/630-... ECO	A (mm)
C 330-280, C 330-350, C 630-560, C 630-700	2100
C 330-430, C 330-500, C 330-570, C 330-650	2490
C 630-860, C 630-1000, C 630-1140, C 630-1300	


L: Maximální přípustná délka L (v m) dle Ø potrubí D (v mm) pro různé kombinace „kaskády“:

(Tyto délky byly stanoveny s ohledem na rozměrové požadavky uvedené ve schématech – viz výše. V případě odlišných rozměrových požadavků je třeba provést projektantem vzduchospalinové cesty specifický výpočet).

C 330-... ECO

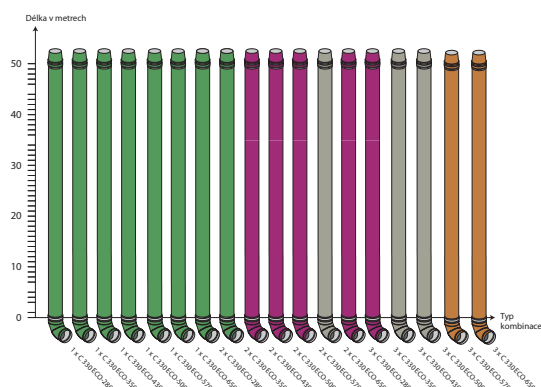

C 630-... ECO

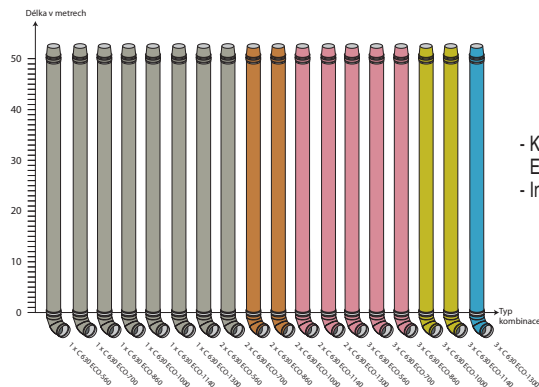

- Kotle C 330... ECO/C 630...
ECO: provoz 50/30°C
- Integrované uzavíratelné klapky



Upozornění: Uvedené délky mají pouze orientační charakter. Společnost De Dietrich nebere za tyto údaje žádnou odpovědnost.

V případě provedení jiných montážních konfigurací je třeba provést projektantem vzduchospalinové cesty specifický výpočet.

Koncentrické prodloužení

(11)

	A	B
DY746, CX 64	250	200
DY652, CX 65	500	450
DY653, CX 66	1000	950
DY654, CX 93	1950	1900

Ø 60/100 mm	délka (mm)	Obj. číslo
DY746	250	84887746
DY652	500	84887652
DY653	1000	84887653
DY654	1950	84887654
Ø 80/125 mm	délka (mm)	Obj. číslo
CX64	250	84837735
CX65	500	84837736
CX66	1000	84837737
CX93	1950	84837793

Koncentrické prodloužení Hliník/Pozink pro horizontální odkouření

(11)

Ø 150/220 mm	Obj. číslo
DY864	100004243

Koncentrické koleno 87°

(12)

	A	B	C	D
DY655	170	184	110	70
CX76	194	190	120	80

Ø 60/100 mm	délka *	úhel	Obj. číslo
DY655	1,1	87°	84887655
DY656	0,8	45° (2 kusy)	84887656
Ø 80/125 mm	délka *	úhel	Obj. číslo
CX76	1,0	87°	84837743
CX68	0,8	45° (2 kusy)	84837739

45

	A	B	C
DY656	136	174	70
CX68	156	184	90

Sběrač kondenzátu Ø 60/100 mm

(36)

Ø 60/100 mm	délka *	Obj. číslo
DY910	1,4	100016486

Adaptér – sběrač kondenzátu Ø 80/125 mm

(36)

Ø 60/100 mm	délka *	Obj. číslo
DY909	1,0	100016486


Kompenzační koncentrická spojka

(17)

	A
DY659	60/100
CX67	80/125

Ø 60/100 mm	Obj. číslo
DY659	84887659
Ø 80/125 mm	Obj. číslo
CX67	84837738


* Ekvivalentní délka (m)

Koncentrický revizní T kus	(8)	Ø 60/100 mm	délka *	Obj. číslo
		DY660		84887660

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDNODUCHÉ „PEVNÉ“ PPS

Jednoduché prodloužení

⑥




	A	B
DY613	250	200
DY614, DY180, DY690, DY822	500	450
DY615, DY179, DY691, DY821	1000	950
DY150, DY178, DY692	1950	1900

Ø 60 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY690	500 (2 kusy)	84887690
DY691	1000 (2 kusy)	84887691
DY692	1950 (2 kusy)	84887692
Ø 80 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY613	250 (2 kusy)	84887613
DY614	500 (2 kusy)	84887614
DY615	1000 (2 kusy)	84887615
DY150	1950 (2 kusy)	84887550
Ø 110 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY180	500	84887580
DY179	1000	84887581
DY178	1950	84887578
Ø 160 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY822	500	100002396
DY 21	1000	100002395

Revizní jednoduchá spojka

④2




	A	B	C
DY698	250	60	130
DY146	270	75	142

Ø 60 mm	Délka *	Obj. číslo
DY 98	0,3	84887698
Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
DY146	0,3	84887546

Jednoduchý revizní T kus

④4




	A	B	C
DY741	251	130	100
DY163	261	142	120
DY183	245	131	140

Ø 60 mm	Délka *	Obj. číslo
DY741	2,9	84887741
Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
DY163	4,2	84887563
Ø 110 mm	Délka *	Obj. číslo
DY183	5,6	84887583

Jednoduché revizní koleno

④5




	A	B
DY877	130	120
DY188	120	120
DY834	207	207

Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
DY877	1,9	100008301
Ø 110 mm	Délka *	Obj. číslo
DY188	4,8	84887588
Ø 160 mm	Délka *	Obj. číslo
DY834	5	100002472

Jednoduchý revizní kus


④2



Ø 160 mm	Délka *	Obj. číslo
DY833	0,9	100002471

Jednoduché koleno 87°


④3



	A	B
DY152	130	120
DY181	120	120
DY693	120	110
DY823	150	150

Ø 60 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY693	1,1	87°	84887693
DY694	0,6	45° (2 kusy)	84887694
Ø 80 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY152	1,9	87°	84887552
DY154	1,2	45° (2 kusy)	84887554
Ø 110 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY181	4,9	87°	84887581
DY182	1,1	45° (2 kusy)	84887582

45°




	A	B
DY154	90	90
DY182	90	90
DY694	70	80
DY824	75	75

Ø 160 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY823	5	87°	100002397
DY824	1,4	45° (2 kusy)	100002398

Zakončení s těsnícím lemováním

①




	D
DY185	80 nebo 60
DY189	110

Ø 60 nebo 80 mm	Obj. číslo
DY185	84887585
Ø 110 mm	Obj. číslo
DY189	84887589

Centrovací rozpěrka

②



	B
DY673	60
DY151	80
DY187	110
DY839	160

Ø 60 mm	Obj. číslo
DY673 (2 kusy)	84887673
Ø 80 mm	Obj. číslo
DY151 (2 kusy)	84887551
Ø 110 mm	Obj. číslo
DY187 (2 kusy)	84887587
Ø 160 mm	Obj. číslo
DY839 (2 kusy)	100002540

Ochranná nerezová mřížka pro střešní vývod






③4





Ø 90 mm	Obj. číslo
-	300007172
Ø 120 mm	Obj. číslo
-	300007173

* Ekvivalentní délka (m)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDNODUCHÉ „FLEXIBILNÍ“ PPS

Flexibilní potrubí 31 	Ø 80 mm	Délka (m)	Obj. číslo
	DY897	12,5	100015327
	DY896	50	100015326
	Ø 110 mm	Délka (m)	Obj. číslo
	DY889	15	100015288
	DY890	25	100015289
Spojovací díl pro flexibilní potrubí 32 	Ø 80 mm		Obj. číslo
	DY898		100015328
	Ø 110 mm		Obj. číslo
	DY891		100015321
Revizní kus pro flexibilní potrubí 38 	Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
	DY900	0,3	100015330
	Ø 110 mm	Délka *	Obj. číslo
	DY893	0,5	100015323
Pomocný nástroj pro vsazení flexibilního potrubí 33 	Ø 80 mm		Obj. číslo
	DY901		100015331
	Ø 110 mm		Obj. číslo
	DY894		100015324
Adaptační díly pro flexibilní potrubí 	Ø 80 mm		Obj. číslo
	DY904		100015880
	Ø 110 mm		Obj. číslo
	DY905		100015881
Centrovací rozpěrka pro flexibilní potrubí 39 	Ø 80 mm		Obj. číslo
	DY618 (2 kusy)		84887618
	Ø 110 mm		Obj. číslo
	DY805 (4 kusy)		100002282


* Ekvivalentní délka (m)

Ochranná nerezová mřížka pro střešní vývod 34 	Ø 90 mm	Obj. číslo
	-	300007172
	Ø 120 mm	Obj. číslo
	-	300007173
Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí 1 	Ø 80 mm	Obj. číslo
	DY899	100015329
Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí 1 	Ø 110 mm	Obj. číslo
	DY892	100015322

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ PRO JEDNODUCHÉ POTRUBÍ - HLINÍK

Jednoduché prodloužení

⑥



	A	B
DY604	250	200
DY605, DY625, DY645	500	450
DY606, DY626, DY646	1000	950
DY607, DY627, DY647	1950	1900


Ø 80 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY604	250 (2 kusy)	84887604
DY605	500 (2 kusy)	84887605
DY606	1000 (2 kusy)	84887606
DY607	1950 (2 kusy)	84887607

Ø 100 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY625	500 (2 kusy)	84887625
DY626	1000 (2 kusy)	84887626
DY627	1950 (2 kusy)	84887627

Ø 150 mm	Délka (mm)	Obj. číslo
DY645	500	84887645
DY646	1000	84887646
DY647	1950	84887647

Jednoduchý revizní kus

④2




	A
DY600	270
DY624	295

Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
DY600	0,5	84887600

Ø 100 mm	Délka *	Obj. číslo
DY624	0,5	84887624


Jednoduché koleno 87°

④3



	A	B
DY608	145	135
DY629	110	110
DY649	75	150

45°



	A	B
DY609	100	105
DY630	95	100
DY650	75	75


Ø 80 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY608	1,2	87°	84887608
DY609	0,9	45° (2 kusy)	84887609

Ø 100 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY629	5	87°	84887629
DY630	1,2	45° (2 kusy)	84887630

Ø 150 mm	Délka *	Angle	Obj. číslo
DY649	6,4	87°	84887649
DY650	1,7	45° (2 kusy)	84887650

Jednoduchý revizní T kus

④4



	A	B	C
DY738	270	120	130
DY739	290	140	140
DY832	325	190	165


Ø 80 mm	Délka *	Obj. číslo
DY738	2,8	84887738

Ø 100 mm	Délka *	Obj. číslo
DY739	5,3	84887739

Ø 150 mm	Délka *	Obj. číslo
DY832	6,4	100002470

Centrovací rozpěrka

②



	A
DY151	80
DY628	100
DY648	150


Ø 80 mm	Obj. číslo
DY151 (2 kusy)	84887563

Ø 100 mm	Obj. číslo
DY628 (2 kusy)	84887628

Ø 150 mm	Obj. číslo
DY648 (2 kusy)	84887648

Zakončení s těsnicím lemováním

①



	A
DY195	60 nebo 80
DY189	110

Ø 80 mm	Obj. číslo
DY185	84887600

Ø 100 mm	Obj. číslo
DY189	84887589

Ochranná nerezová mřížka pro střešní vývod





③4






Ø 90 mm	Obj. číslo
-	300007172

Ø 120 mm	Obj. číslo
-	300007173

* Ekvivalentní délka (m)

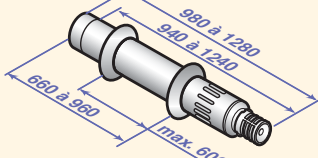Vložka tlumiče hluku pro horizontální zakončení 	DB88	Obj. číslo 81998545												
Horizontální koncentrické zakončení dlouhé ②1 	Ø 80/125 mm DB87	Obj. číslo 81998544												
Koncentrické prodloužení ①1  <table border="1" data-bbox="159 884 295 963"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DB94</td> <td>250</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>DB93</td> <td>500</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>DB92</td> <td>1000</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table>		A	B	DB94	250	200	DB93	500	450	DB92	1000	950	Ø 80/125 mm Délka (mm) DB94 250 DB93 500 DB92 1000	Obj. číslo 81998537 81998536 81998535
	A	B												
DB94	250	200												
DB93	500	450												
DB92	1000	950												
Koncentrická revizní spojka ⑦ 	Ø 80/125 mm Délka * DB85 0,3	Obj. číslo 81998548												

* Ekvivalentní délka (m)

Koncentrické koleno 87°	⑫	<table><tr><th>Ø</th><th>Délka *</th><th>Angle</th><th>Obj. číslo</th></tr><tr><td>80/125 mm</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>DB96</td><td>1,3</td><td>87°</td><td>81998539</td></tr><tr><td>DB97</td><td>0,8</td><td>45° (2 kusy)</td><td>81998540</td></tr></table>	Ø	Délka *	Angle	Obj. číslo	80/125 mm				DB96	1,3	87°	81998539	DB97	0,8	45° (2 kusy)	81998540
Ø	Délka *	Angle	Obj. číslo															
80/125 mm																		
DB96	1,3	87°	81998539															
DB97	0,8	45° (2 kusy)	81998540															
 45° 																		
Koncentrické revizní koleno	②3	<table><tr><th>Ø 80/125 mm</th><th>Délka *</th><th>Obj. číslo</th></tr><tr><td>DB86</td><td>1,4</td><td>81998549</td></tr></table>	Ø 80/125 mm	Délka *	Obj. číslo	DB86	1,4	81998549										
Ø 80/125 mm	Délka *	Obj. číslo																
DB86	1,4	81998549																
																		

* Ekvivalentní délka (m)

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití											
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS C° AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/23, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS C° AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NANEO ENC-M-...,	HYBRIS POWER MCE	
CX49	84837729	Střešní vývod se sklonem 45° až 55° (pouze pro zámkové střechy)	100 až 150		●	●	●	●	●	●	●			●	●	
CX51	84837731	Těsnící objímka pro rovnou střechu	135		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX52	84837732	Střešní průchodka 25 až 45° černá	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX63	84837734	Střešní průchodka 35 až 55° černá	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX64	84837735	Koncentrické prodloužení délka 250 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX65	84837736	Koncentrické prodloužení délka 500 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX66	84837737	Koncentrické prodloužení délka 1000 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX67	84837738	Kompenzační spojka 50 až 250 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX68	84837739	Koleno 45° (2 kusy)	80/125	Hliník/Hliník												
CX72	84837741	Vnitřní střešní plech			●	●	●	●		●	●			●	●	
CX76	84837743	Koleno 87°	80/125	Hliník/Hliník												
CX79	84837779	Fixační objímka – dlouhá patka	125		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX83	84837783	Střešní průchodka 25 až 45° červená	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX84	84837784	Střešní průchodka 35 až 55° červená	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX93	84837793	Koncentrické prodloužení délka 2000 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX103	84827103	Těsnící objímka pro rovnou střechu							●							
CX104	84827104	Černá střešní průchodka s černým kulovým čepem pro sklon 25 až 45°	172						●							
CX106	84827106	Černá střešní průchodka s červeným kulovým čepem pro sklon 25 až 45°	172						●							
CX111	84827111	Fixační objímka	150						●							
CX115	84827115	Střešní plechy (2 kusy)							●							
CX118	84837118	Fixační objímka – krátká patka	125		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX119	84837119	Horizontální zakončení – délka 730 mm	80/125	Hliník/Hliník												
CX120	84837120	Střešní průchodka červená 5 až 25°	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
CX121	84837121	Střešní průchodka černá 5 až 25°	141		●	●	●	●		●	●			●	●	
DB85	81998548	Revizní spojka – délka 0,25 m	80/125	Nerez/Nerez												
DB86	81998549	Revizní koleno 90°	80/125	Nerez/Nerez												
DB87	81998544	Horizontální zakončení dlouhé	80/125	Nerez/Nerez												
DB88	81998545	Vložka tlumiče hluku pro horizontální zakončení														
DB89	81998543	Vertikální zakončení červené	80/125	Nerez/Nerez												
DB90	81998533	Horizontální zakončení standard	80/125	Nerez/Nerez												
DB91	81998534	Vertikální zakončení černé	80/125	Nerez/Nerez												
DB92	81998535	Prodloužení – délka 1 m	80/125	Nerez/Nerez												
DB93	81998536	Prodloužení – délka 0,5 m	80/125	Nerez/Nerez												
DB94	81998537	Prodloužení – délka 0,25 m	80/125	Nerez/Nerez												
DB95	81998538	Kompenzační spojka 0,39 až 0,64 m	80/125	Nerez/Nerez												
DB96	81998539	Koleno 90°	80/125	Nerez/Nerez												
DB97	81998540	Koleno 45° (2 kusy)	80/125	Nerez/Nerez												
DB99	81998542	Ochranný koš		Nerez/Nerez												
DY11	84887411	Střešní vývod se sklonem 30° až 45° (pouze pro zámkové střechy)	100 až 150		●	●	●	●	●	●	●			●	●	
DY35	84887435	Vnější odvětrávací mřížka 175 cm²			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DY36	84887436	Vnitřní odvětrávací mřížka 175 cm²			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití									
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS G ⁺ AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/28, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS G ⁺ AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NANEO EMC-M, ...,
DY38	84887438	Venkovní přívod vzduchu – délka 500 mm	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY51	84887451	Těsnící objímka pro venkovní montáž	125											
DY60	84887460	Instalační sada pro venkovní montáž	80/125	Hliník/Hliník										
DY124	84887524	Revizní kus přímý	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY125	84887525	Revizní T kus	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY126	84887526	Koncentrické prodloužení - délka 250 mm	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●		●	●		●	●
DY127	84887527	Koncentrické prodloužení - délka 500 mm	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY128	84887528	Koncentrické prodloužení - délka 1000 mm	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●		●	●		●	●
DY129	84887529	Koncentrické prodloužení - délka 1950 mm	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY130	84887530	Kompenzační spojka	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY131	84887531	Koleno 87°	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●		●	●		●	●
DY132	84887532	Koleno 45° (2 kusy)	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY146	84887546	Revizní kus přímý	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY150	84887550	Prodloužení - délka 2000 mm (2 kusy)	80	PPS	●	●	●	●		●	●		●	●
DY151	84887551	Centrovací rozpěrka (2 kusy)	80		●	●	●	●	●	●			●	●
DY152	84887552	Koleno 90°	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY154	84887554	Koleno 45° (2 kusy)	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY163	84887563	Revizní T kus s krytem	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY166	84887566	Ochranný koš	60/100	Nerez	●	●	●		●	●			●	●
DY177	84887577	Sada pro připojení ke komínu	110	PPS					●					
DY178	84887578	Prodloužení - délka 1950 mm (šedé)	110	PPS				●	●					
DY179	84887579	Prodloužení - délka 1000 mm (šedé)	110	PPS				●	●					
DY180	84887580	Prodloužení - délka 500 mm (šedé)	110	PPS				●	●					
DY181	84887581	Koleno 87° (šedé)	110	PPS				●	●					
DY182	84887582	Koleno 45° (šedé)	110	PPS				●	●					
DY183	84887583	Revizní T kus (šedý)	110	PPS				●	●					
DY185	84887585	Zakončení s těsnícím lemováním	80		●	●	●	●		●	●		●	●
DY187	84887587	Revizní kus přímý	110					●	●					
DY188	84887588	Prodloužení - délka 250 mm (2 kusy)	110	PPS				●	●					
DY189	84887589	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	100, 110					●	●					
DY600	84887600	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●		●	●		●	●
DY604	84887604	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY605	84887605	Koleno 87°	80	Hliník	●	●	●	●		●	●		●	●
DY606	84887606	Koleno 45° (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY607	84887607	Prodloužení - délka 250 mm (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY608	84887608	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY609	84887609	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	80	Hliník	●	●	●	●	●	●			●	●
DY613	84887613	Centrovací rozpěrka pro flexibilní potrubí (2 kusy)	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY614	84887614	Revizní kus přímý – délka 300 mm	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY615	84887615	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	80	PPS	●	●	●	●	●	●			●	●
DY618	84887618	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	80		●	●	●	●	●	●			●	●
DY624	84887624	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	100	Hliník					●					
DY625	84887625	Centrovací rozpěrka (2 kusy)	100	Hliník					●					
DY626	84887626	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	100	Hliník					●					
DY627	84887627	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	100	Hliník					●					
DY628	84887628	Centrovací rozpěrka (2 kusy)	100	Hliník					●					

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití										
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS G [®] AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/29, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS G [®] AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NANEO EMC-MI...	HYBRIS POWER MCE
DY629	84887629	Koleno 87°	100	Hliník					●						
DY630	84887630	Koleno 45° (2 kusy)	100	Hliník					●						
DY633	84887633	Sada pro připojení ke komínu	100	Hliník					●						
DY645	84887645	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	150	Hliník								●			
DY646	84887646	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	150	Hliník								●			
DY647	84887647	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	150	Hliník								●			
DY648	84887648	Centrovací rozpěrka (2 kusy)	150	Hliník								●			
DY649	84887649	Koleno 87°	150	Hliník								●			
DY650	84887650	Koleno 45° (2 kusy)	150	Hliník								●			
DY652	84887652	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/Hliník											
DY653	84887653	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/Hliník											
DY654	84887654	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/Hliník											
DY655	84887655	Koleno 87°	60/100	Hliník/Hliník											
DY656	84887656	Koleno 45° (2 kusy)	60/100	Hliník/Hliník											
DY659	84887659	Kompenzační spojka	60/100	Hliník/Hliník											
DY660	84887660	Revizní T kus	60/100	Hliník/Hliník											
DY673	84887673	Centrovací rozpěrka (2 kusy)	60				●			●	●				
DY681	84887681	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY682	84887682	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY683	84887683	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY684	84887684	Koleno 87°	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY685	84887685	Koleno 45° (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY686	84887686	Koleno 30° (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY687	84887687	Koleno 15° (2 kusy)	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY688	84887688	Kompenzační spojka 50 až 250 mm	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY689	84887689	Revizní kus přímý	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY690	84887690	Prodloužení - délka 500 mm (2 kusy)	60	PPS			●			●	●				
DY691	84887691	Prodloužení - délka 1000 mm (2 kusy)	60	PPS			●			●	●				
DY692	84887692	Prodloužení - délka 1950 mm (2 kusy)	60	PPS			●			●	●				
DY693	84887693	Koleno 87°	60	PPS			●			●	●				
DY694	84887694	Koleno 45° (2 kusy)	60	PPS			●			●	●				
DY698	84887698	Revizní kus přímý	60	PPS			●			●	●				
DY700	84887700	Sada pro připojení ke komínu	60	PPS			●			●	●				
DY701	84887701	Sada pro připojení ke komínu	s adaptérem 60 na 80	PPS	●	●	●			●	●				
DY702	84887702	Sada pro připojení kotle	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●				
DY708	84887708	Adaptér	60/100 na 80/125	Hliník/PPS	●	●	●			●					●
DY711	84887711	Sada pro připojení ke komínu	80	Hliník	●	●	●	●		●	●			●	●
DY716	84887716	Sada pro připojení kotle	80/125	PPS		●		●						●	●
DY717	84887717	Sada pro připojení ke komínu	80	PPS	●	●	●	●			●			●	●
DY723	84887723	Adaptér bi-flux	60/100 na 2x80	Hliník			●								●
DY735	84887735	Vertikální odkouření černé	80/125	Hliník/Hliník											
DY736	84887736	Vertikální odkouření červené	80/125	Hliník/Hliník											

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití										
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS C [®] AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/25, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS C [®] AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NAVEO EMC-M-...	HYBRIS POWER MCE
DY737	84887737	Revizní T kus	60/100	Hliník/PPS	●	●	●			●	●			●	●
DY738	84887738	Revizní T kus	80	Hliník	●	●	●	●						●	●
DY739	84887739	Revizní T kus	100	Hliník					●						
DY741	84887741	Revizní T kus	60	PPS			●								
DY746	84887746	Prodloužení – délka 250 mm	60/100	Hliník/Hliník											
DY752	84887752	Krycí deska – komín	100	Hliník					●						
DY753	84887753	Ochranná krytka – délka 500 mm	124	PPS											
DY757	84887757	Krycí deska – komín	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●
DY758	84887758	Krycí deska – komín	125	PPS											
DY763	84887763	Ochranná krytka – délka 500 mm	141	PPS											
DY768	84887768	Adaptér (pouze MC 45)	80 na 100	Hliník				●							
DY773	84887773	Ochranná krytka – délka 500 mm	165	PPS								●			
DY780	84887780	Zakončení s těsnícím lemováním	150	Hliník								●			
DY805	100002280	Centrovací rozpěrky pro flexibilní potrubí (4 kusy)	110						●						
DY810	100002285	Venkovní přívod vzduchu – délka 500 mm	100	Hliník					●						
DY811	100002351	Prodloužení - délka 500 mm	110/150	Hliník/PPS					●						
DY812	100002352	Prodloužení - délka 1000 mm	110/150	Hliník/PPS					●						
DY813	100002353	Koleno 87°	110/150	Hliník/PPS					●						
DY814	100002354	Koleno 45° (2 kusy)	110/150	Hliník/PPS					●						
DY815	100002355	Revizní kus přímý	110/150	Hliník/PPS					●						
DY816	100002356	Revizní T kus	110/150	Hliník/PPS					●						
DY817	100002357	Adaptér	100/150 na 110/150	Hliník/PPS					●						
DY818	100002360	Sada pro připojení kotle	110/150	PPS					●						
DY819	100002361	Adaptér bi-flux (pouze Elidens)	2x80	Hliník				●							
DY820	100002362	Adaptér bi-flux (pouze Elidens)	2x100	Hliník					●						
DY821	100002395	Prodloužení - délka 1000 mm	160	PPS								●			
DY822	100002396	Prodloužení - délka 500 mm	160	PPS								●			
DY823	100002397	Koleno 87°	160	PPS								●			
DY824	100002398	Koleno 45°	160	PPS								●			
DY825	100002399	Adaptér	150 na 160	PPS								●			
DY826	100002400	Vertikální odkouření černé	160/220	PPS/Pozink								●			
DY827	100002401	Horizontální odkouření	160/220	PPS/Pozink								●			
DY828	100002402	Těsnící lemování pro rovnou střechu	220	PPS								●			
DY829	100002403	Těsnící lemování pro šikmou střechu	220	PPS								●			
DY830	100002404	Díl pro připojení vzduchu pro odkouření	150	Hliník								●			
DY831	100002469	Horizontální odkouření	150/220	Hliník/Pozink								●			
DY832	100002470	Revizní T kus	150	Hliník								●			
DY833	100002471	Revizní kus přímý – délka 300 mm	160	PPS								●			
DY834	100002472	Revizní koleno	160	PPS								●			
DY835	100002473	Vertikální odkouření černé	150/220	Hliník/Pozink								●			
DY836	100002474	Koleno 87° s podporou	160	PPS								●			
DY837	100002475	Zakončení s těsnícím lemováním	160									●			
DY838	100002476	Střešní plech – komín	160	PPS								●			

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití										
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65 90, 115 INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS G ³ AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/23, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS G ³ AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NANEO EMC-M-...	HYBRIS POWER MCE
DY839	100002540	Centrovací rozpěrka	160									•			
DY840	100002700	Vnitřní střešní plechy	220									•			
DY841	100002692	Fixační objímka	150									•			
DY842	100002693	Fixační objímka	160									•			
DY843	100002732	Vertikální zakončení černé	80/125	PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY844	100002733	Vertikální zakončení červené	80/125	PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY845	100002734	Vertikální zakončení černé	110/150	PPS/Pozink					•						
DY849	100003271	Sada pro připojení kotle kolmo k potrubí	80/125	Hliník/PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY850	100003272	Sada pro připojení kotle pod potrubím	80/125	Hliník/PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY851	51202	Vertikální odkouření (C 330 ECO)	200/300	Hliník/Pozink									•		
DY852	51203	Vertikální odkouření (C 330 ECO)	250/350	Hliník/Pozink									•		
DY853	46157	Těsnící lemování pro rovnou střechu (C 330 ECO)	300										•		
DY854	46158	Těsnící lemování pro rovnou střechu (C 330 ECO)	350										•		
DY855	100003968	Koleno 87° s podporou	150	Hliník								•			
DY856	100003969	Střešní plech – komín	150	Hliník								•			
DY857	100004040	Prodloužení horizontálního odkouření – délka 1 m	160/200	Hliník/PPS								•			
DY864	100004243	Prodloužení horizontálního odkouření – délka 1 m	150/220	Hliník/Pozink								•			
DY865	100005002	Ochranný koš	80/125	Nerez				•							
DY866	100005004	Ochranný koš	100/150	Nerez					•						
DY867	100005670	Vertikální odkouření (C 630 ECO)	2 x 350	Hliník									•		
DY868	100005825	Adaptér bi-flux	60/100 na 2 x 80	Hliník	•	•				•	•				
DY871	100008296	Horizontální zakončení	60/100	Hliník/PPS	•	•				•	•			•	•
DY872	100008297	Horizontální zakončení	60/100	Hliník/PPS			•								
DY875	100008311	Revizní koleno	80/125	Hliník/PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY876	100008312	Sada pro připojení na komín	s adaptérem 80 na 110	PPS				•							
DY877	100008301	Revizní koleno 87° (šedé)	80	PPS	•	•	•	•		•	•			•	•
DY879	100010270	Střešní plech – komín	110	PPS								•			
DY881	100011364	Horizontální zakončení	110/150	Hliník/PPS					•						
DY882	100011365	Horizontální zakončení	80/125	Hliník/PPS				•		•	•			•	•
DY884	S100913	Transformační sada 3CE tlak			•	•									
DY885	100011888	Horizontální zakončení s centrovacím kolenem	60/100	Hliník/PPS	•	•									
DY886	100013303	Sada pro připojení ke společnému potrubí LAS (P)		Hliník/PPS	•	•									
DY887	100014000	Sada pro připojení flexibilního potrubí ke komínu	80/125	Hliník/PPS	•	•				•	•				
DY888	100015287	Flexibilní potrubí – délka 15 m	110	PPS					•						
DY889	100015288	Flexibilní potrubí – délka 25 m	110	PPS					•						
DY890	100015289	Spojovací díl pro flexibilní potrubí	110	PPS					•						
DY891	100015321	Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí	110	PPS					•						
DY892	100015322	Revizní kus pro flexibilní potrubí	110						•						
DY893	100015323	Pomocný nástroj na vsazení – flexibilní potrubí	110	PPS					•						
DY894	100015324	Sada pro připojení ke komínu pro flexibilní potrubí	110						•						
DY895	100015325	Sada pro připojení ke komínu pro flexibilní potrubí	80	PPS	•	•	•	•		•	•			•	•

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití											
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS G [®] AGC 15, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS G [®] AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 300 ECO C 600 ECO	NANEO ENC-M-...	HYBRIS POWER MCE	
DY896	100015326	Flexibilní potrubí – délka 50 m	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY897	100015327	Flexibilní potrubí – délka 12,5 m	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY898	100015328	Spojovací díl pro flexibilní potrubí	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY899	100015329	Zakončení s těsnícím lemováním pro flexibilní potrubí	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY900	100015330	Revizní kus přímý pro flexibilní potrubí	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY901	100015331	Pomocný nástroj na vsazení – flexibilní potrubí	80		●	●	●	●		●	●			●	●	
DY902	100015318	Excentrický adaptér	80 M-110 F	PPS												
DY903	100015319	Spojka s měřicím zařízením (délka 160 mm)	80	PPS												
DY904	100015880	Adaptační díl pro flexibilní potrubí	80	PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY905	100015881	Adaptační díl pro flexibilní potrubí	110	PPS					●							
DY906	S100762	Adaptér bi-flux (pouze Innovens Pro)	80/125 na 2x80	Hliník				●								
DY907	S101625	Adaptér bi-flux (pouze Innovens Pro)	100/150 na 2x80	Hliník					●							
DY908	100016485	Horizontální zakončení	60/100	Hliník												
DY909	100016486	Adaptér – sběrač kondenzátu	60/100 na 80/125	Hliník												
DY910	100016487	Sběrač kondenzátu	60/100	Hliník												
DY911	100016488	Sada pro připojení ke společnému potrubí LAS	60/100	Hliník												
DY912	100017526	Horizontální zakončení „Retrofit“	60/100	Hliník/PPS	●	●										
DY913	100017527	Sada pro připojení kotle	80/125	Hliník/PPS	●	●	●	●		●	●			●	●	
DY914	100017529	Sada pro připojení kotle	110/150	Hliník/PPS					●							
DY915	100017634	Adaptér	110/150	Hliník/PPS								●				
DY920	100019963	Horizontální zakončení bez kolena	60/100	Hliník/PPS										●		
DY921	100020019	Sada pro připojení ke společnému potrubí LAS (P)	80/125	Hliník/PPS										●		
FM164	100006120	Tlumič hluku pro spalinové potrubí	110													
FM183	100007638	Horizontální zakončení	80/125	Hliník/PPS												
HC154	100002685	Uzavírací spalinová klapka (Elidens)	100	Nerez				●								
HR38	S100465	Adaptér	80/125	Hliník/PPS						●	●					
HR48	100013756	Horizontální odkouření	60/100	Hliník/PPS						●	●					
HR67	S101712	Redukované koleno (NANEO)	60/100	Hliník/PPS										●		
HR68	S101688	Adaptér	80/125	Hliník/PPS										●		
HR70	S101711	Adaptér bi-flux	2 x 80	Hliník										●		
HX30	100016413	Adaptér bi-flux	2 x 80	Hliník												
GR12	100003347	Deska hlášení alarmu/externí plynový ventil a uzavírací klapka (Elidens)						●	●							
GS23	100002457	Uzavírací spalinová klapka	250										●			
GV24	100011033	Uzavírací spalinová klapka	150									●				
JA43	100018253	Redukované koleno (Modulens a Twineo)	60/100	Hliník/PPS						●	●					
MV9	100017720	Sada pro zadní výstup (AFC... E)	80	PPS												

SEZNAM A PŘÍKLADY POUŽITÍ

VEŠKERÉHO DOSTUPNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SPALINOVÝCH SYSTÉMŮ

Balení č.	Obj. číslo	Popis	Ø (mm)	Materiály	Případ použití										
					VIVADENS MCR 24, 24/28 MI, 24/28 BIC	VIVADENS MCR 30/35 MI, 34/39 MI	QUADRODENS DUC 25	ELIDENS DTG 130-45 INNOVENS PRO MCA 45	ELIDENS DTG 130-65, 90, 115, INNOVENS PRO MCA 65, 90, 115	MODULENS G [®] AGC 15, 25, TWINEO EGC 17/29, 25, INNOVENS MCA 10, 15, 25, 25/28 MI, 25/28 BIC	MODULENS G [®] AGC 35, INNOVENS MCA 35	C 230 ECO	C 330 ECO C 630 ECO	NANEO EMC-II...,	HYBRIS POWER MCE
-	300007172	Ochranná mřížka pro střešní vývod	90	Nerez	●	●	●	●		●	●			●	●
-	300007173	Ochranná mřížka pro střešní vývod	120	Nerez				●	●						
-	S103118	Propojovací sada – spaliny pro 2 x C 330 ECO	-	Hliník									●		
-	S103128	Kolektor pro přívod vzduchu (C 630 ECO nebo 2 x C 330 ECO)	2 x 250 na 350	Hliník									●		
-	S103178	Adaptér spalinové trubice pro náhradu typu C 310 ECO typem C 330 ECO	-	Hliník									●		
-	S103179	Redukce (C 330 ECO)	250 na 200	Hliník									●		

